

水質試験年報（第41集）

本年報は令和5年度の水質検査結果をまとめたものです
水質検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）及び上水試験方法2020年版により行いました

令和7年3月



長崎市上下水道局



<http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/index.html>

事業部水質管理室

E-mail: suido_suishitsukanri@city.nagasaki.lg.jp



JWWA-GLP047

（2021.10 認定）

水質試験年報目次			
はじめに	よりおいしい水をめざして		長崎市独自の水質管理指標値
第1章	主要分析機器、検査方法、結果の表示		主要分析機器一覧 検査方法及び検査結果の表示
第2章	水質検査結果（給水栓水）		給水栓水の定期検査地点 水質基準項目 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目（農薬） その他の項目 毎日検査結果（各月平均値） 水質相談件数
第3章	水質検査結果（原水）		原水及び分水の定期検査地点 水質基準項目 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目（農薬） その他の項目 クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果
第4章	水質検査結果（ダム水）		ダム表層水・中層水・底層水の定期検査地点 水質検査結果 年間降水量変化（過去5年間） 貯水率変化（過去5年間） 水質改善装置設置状況 有機物、生物化学的酸素要求量の経年変化 全窒素、全リン濃度の経年変化 全窒素、全リン濃度の相関及び水質障害発生状況 硫酸銅散布状況 水源水質汚染事故発生状況
第5章	水質検査結果（河川水）		河川水の定期検査地点 水質検査結果
第6章	外海専用水道　水質検査結果（給水栓水）		水質基準項目 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目（農薬） その他の項目
	水質検査結果（原水）		水質基準項目 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目（農薬） その他の項目 クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

はじめに

よりおいしい水をめざして

長崎市上下水道局では、より安全でよりおいしい水道水をお届けするために、国が定めた水質基準値や水質管理目標値より更に厳しい長崎市独自の水質管理指標値を設定しています。

指標値は給水栓水（蛇口の水）の定期水質検査結果で評価し、指標値を満たすように適切な処置を行ないます。

長崎市上下水道局が供給している給水栓水（蛇口の水）に関して

区分	項目名	国が定める基準値等	長崎市独自の 水質管理指標値	備 考
臭い	残留塩素	0.1 mg/L以上（*2） 1.0 mg/L以下（*1）	0.2 mg/L以上 0.8 mg/L以下	臭いの面から0.8mg/L以下としますが、長期的にはほとんどの人が臭いを感じない濃度まで低減化を目指します。
	臭気強度	3 以下(*1)	1 以下	水の臭いの強さで、臭気強度1以下はそのまま、においを感じない値です。（消毒に使用する塩素の臭いを除きます）
	ジェオスミン	10 ng/L以下	3 ng/L以下	ダムに発生するカビ臭の原因物質です。 活性炭処理等によりカビ臭を感じない値とします。
	2－メチルイソボルネオール	10 ng/L以下	3 ng/L以下	
味	有機物（全有機炭素の量）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	多いと水に渋味を与えます。水道水の味を損ねない濃度とし、より低い値を目指します。
外観	色度	5 度以下	1 度以下	色や濁りがわからない値とします。 （出し始め等の停滞水を除きます）
	濁度	2 度以下 1 度以下（*1）	0.1 度以下	
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/以下	有機物が水道水の消毒に使用する塩素と反応して生成する物質です。長期的には更に低減化を目指します。


*1：水質管理目標設定項目で定められた目標値

*2：衛生上の措置として定められた値

単位 mg/L：水1リットル中のミリグラム（1000分の1グラム）

ng/L：水1リットル中のナノグラム（10億分の1グラム）

第1章 検査方法および結果の表示

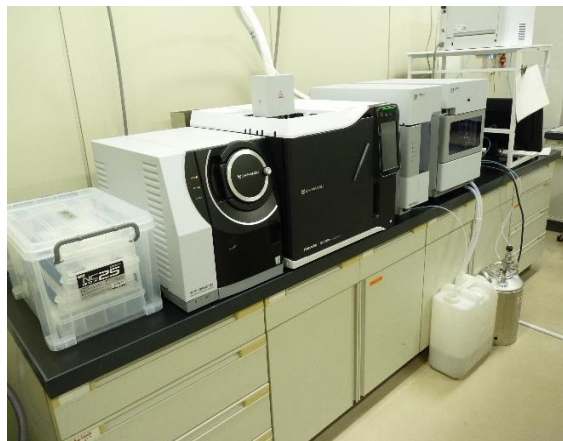

主要分析機器一覧

機器名	型式	付属装置	設置年度
ガスクロマトグラフ質量分析装置	GCMS-TQ8030		H25
ガスクロマトグラフ質量分析装置	GCMS-QP2020 NX	AQUA PT 7000	R4
ガスクロマトグラフ質量分析装置	GCMS-QP2010 Ultra		H27
ガスクロマトグラフ質量分析装置	GCMS-QP2020	AQUA PT 6000	H29
ガスクロマトグラフ装置	Agilent-7890A		H23
液体クロマトグラフ質量分析装置	Agilent-6460		H25
高速液体クロマトグラフ装置	Vanquish Core		R2
臭素酸分析モジュール	Nexera 臭素酸分解システム		R4
イオンクロマトグラフ装置（塩素酸・亜塩素酸分析）	INTEGRION HPIC		H30
イオンクロマトグラフ装置（カチオン、アニオン分析）	INTEGRION HPIC		H28
シアン分析モジュール	CRB-6A		H30
ICP質量分析計	Agilent-7900		H26
原子吸光光度計	AA-7000		R元
水銀分析装置	RA-4500		R元
全有機炭素定量装置	TOC-L		R5
分光光度計	UV-2600i		R5
フーリエ変換赤外分光光度計	FTIR-8400S		H24
高感度濁度計	NP6000T		H27
濁、色度自動分析装置	Water-Analyzer-WA6000		R元
自動固相抽出装置	ASPE-799		H26
自動固相抽出装置	ASPE-899		H28
自動固相抽出装置	ASPE-899		R3
pHメーター	HM-30R		H22
pHシステム	MM-60R		H23
溶存酸素計	MM-41DP		R2
溶存酸素計	WTW inoLab740		H21
生物顕微鏡	ECLIPSE Ci		H25
微分干渉顕微鏡	ECLIPSE Ni		H26
蛍光微分干渉顕微鏡	ECLIPSE Ni		H27
写真撮影装置	DS-Ri1		H27

1-1 検査方法及び検査結果の表示（水質基準項目）

令和5年度

	検査項目	検査方法	報告下限値	有効桁数
1	一般細菌	標準寒天培地法	1 個/mL	2
2	大腸菌	ONPG法(MMO-MUG培地)	1.0MPN/100mL	2
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0003 mg/L	2
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	0.00005 mg/L	2
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.002 mg/L	2
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004 mg/L	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.10 mg/L	3
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.08 mg/L	2
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2
14	四塩化炭素	P&T-GC-MS法	0.0002 mg/L	3
15	1,4-ジオキサン	P&T-GC-MS法	0.005 mg/L	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	P&T-GC-MS法	0.004 mg/L	3
17	ジクロロメタン	P&T-GC-MS法	0.002 mg/L	3
18	テトラクロロエチレン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
19	トリクロロエチレン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
20	ベンゼン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06 mg/L	3
22	クロロ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
23	クロロホルム	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
24	ジクロロ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
25	ジブロモクロロメタン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
26	臭素酸	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2
27	総トリハロメタン	算出	0.001 mg/L	3
28	トリクロロ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
29	ブロモジクロロメタン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
30	ブロモホルム	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
31	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.008 mg/L	2
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2
34	鉄及びその化合物	フレイムレス-原子吸光光度法、ICP-MS法	0.03 mg/L	2
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	1.0 mg/L	3
37	マンガン及びその化合物	フレイムレス-原子吸光光度法、ICP-MS法	0.005 mg/L	2
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	1.0 mg/L	3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法	1.0 mg/L	3
40	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02 mg/L	2
42	ジェオスミン	P&T-GC-MS法	0.000001 mg/L	3
43	2-メチルイソボルネオール	P&T-GC-MS法	0.000001 mg/L	3
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002 mg/L	2
45	フェノール類	固相抽出-GC-MS法	0.0005 mg/L	2
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法（燃焼酸化式）	0.3 mg/L	3
47	pH 値	ガラス電極法	間隔 0.1	2
48	味	官能法		
49	臭気	官能法		
50	色度	透過光測定法	0.5 度	2
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2

1-2 検査方法及び検査結果の表示（水質管理目標設定項目）

令和5年度

	検査項目	検査方法	報告下限値	有効桁数
1	アンチモン及びその化合物	ＩＣＰ－MS法	0.0015 mg/L	2
2	ウラン及びその化合物	ＩＣＰ－MS法	0.0002 mg/L	2
3	ニッケル及びその化合物	ＩＣＰ－MS法	0.001 mg/L	2
欠番				
5	1,2-ジクロロエタン	P&T-GC-MS法	0.0004 mg/L	2
欠番				
欠番				
8	トルエン	P&T-GC-MS法	0.04 mg/L	2
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	溶媒抽出－GC－MS法	0.008 mg/L	2
10	亜塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06 mg/L	3
欠番				
欠番				
13	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.001 mg/L	2
14	抱水クロラル	溶媒抽出－GC－MS法	0.002 mg/L	2
15	農薬類	算出	0.01	3
16	残留塩素	DPD法	0.05 mg/L	2
17	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法	1.0 mg/L	3
18	マンガン及びその化合物	フレームレスー原子吸光光度法、ＩＣＰ－MS法	0.005 mg/L	2
19	遊離炭酸	遊離炭酸算出法	0.1 mg/L	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	P&T-GC-MS法	0.03 mg/L	2
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル	P&T-GC-MS法	0.002 mg/L	2
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	酸性法	0.2 mg/L	3
23	臭気強度（ＴＯＮ）	希釈法	1	2
24	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
25	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2
26	p H 値	ガラス電極法	間隔 0.1	3
27	腐食性（ランゲリア指数）	計算法	間隔 0.01	3
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	1 個/mL	2
29	1,1-ジクロロエチレン	P&T-GC-MS法	0.01 mg/L	2
30	アルミニウム及びその化合物	ＩＣＰ－MS法	0.01 mg/L	2
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	業務委託	（暫定）0.00005mg/L	

※ 臭気強度の記載方法：月平均臭気強度は検出時のみの平均値、臭気種類は代表的な臭気を記載した。年間回数は検出回数／検査回数で記載し年間の最大値のみ臭気強度と種類を記載した。但し、検査時すべてに同一種類の臭気を検出した場合は最高、最低、平均を記載した。

1-3 検査方法及び検査結果の表示（その他の項目）

令和5年度

	検査項目	検査方法	報告下限値	有効桁数
順不同	天候			
	気温	サーミスタ温度計	0.1 °C	3
	水温	サーミスタ温度計	0.1 °C	3
	銀及びその化合物	I C P－MS法	0.01 mg/L	2
	バリウム及びその化合物	I C P－MS法	0.01 mg/L	2
	ビスマス及びその化合物	I C P－MS法	0.01 mg/L	2
	モリブデン及びその化合物	I C P－MS法	0.007 mg/L	2
	フタル酸ジ（n-ブチル）	溶媒抽出－GC－MS法	0.005 mg/L	2
	フタル酸ブチルベンジル	溶媒抽出－GC－MS法	0.01 mg/L	2
	ダイオキシン類	（外部委託）	0 pg-TEQ/L（毒性等量）	2
	キシレン	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	3
	ブロモクロロ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
	ブロモ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
	ジブロモ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2
	トリクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.002 mg/L	2
	ブロモクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.002 mg/L	2
	ジブロモアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.006 mg/L	2
	アセトアルデヒド	誘導体化－HPLC法	0.008mg/L	2
	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良寒天培地法	1個/10mL	2
	アンモニア態窒素	インドフェノール法、イオンクロマトグラフ法	0.03 mg/L	2
	生物化学的酸素要求量	希釈法	0.5 mg/L	2
	紫外線吸光度（E260）	吸光光度法	0.001	3
	浮遊物質	ろ過法	1 mg/L	2
	侵食性遊離炭酸	算出法		3
	全窒素	紫外線吸光光度法	0.10 mg/L	3
	全リン	高圧加熱法	0.005 mg/L	3
	トリハロメタン生成能	P&T-GC-MS法	0.001 mg/L	2
	生物数	標準計数版法	1 生物数/mL	3
	電気伝導率	電極法	1 mS/m	3
	総アルカリ度	滴定法	0.1 mg/L	3
	総酸度	滴定法	0.1 mg/L	3
	カルシウム硬度	イオンクロマトグラフ法	1.0 mg/L	3
	カリウム	イオンクロマトグラフ法	0.1 mg/L	3
	溶存酸素量	溶存酸素計法（隔膜型溶存酸素計）	0.1 mg/L	3
	溶存酸素百分率	算出	1 %	3
	透明度	セッキ－円板	0.1 m	3

1-4 検査方法及び検査結果の表示（農薬類）

令和5年度

番号	試験項目	試験方法	報告下限値mg/L	定量下限値mg/L	有効桁数	番号	試験項目	試験方法	報告下限値mg/L	定量下限値mg/L	有効桁数
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	PT—GC—MS法	0.0005	0.0002	2	59	チオジカルブ	L C—MS法	0.0008	0.00005	2
2	2,2-DPA(ダラボン)	※ 検査対象外				60	チオファネートメチル	※ 検査対象外			
3	2,4-D(2,4-PA)	L C—MS法	0.0002	0.0002	2	61	チオベンカルブ	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
4	E P N	固相抽出—GC—MS法	0.00004	0.00002	2	62	テフリトリオン	※ 検査対象外			
5	M C P A	L C—MS法	0.0001	0.0001	2	63	テルブカルブ(MBPMC)	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
6	アシュラム	L C—MS法	0.009	0.00005	2	64	トリクロピル	L C—MS法	0.0002	0.0002	2
7	アセフェート	※ 検査対象外				65	トリクロルホン(DEP)	※ 検査対象外			
8	アトラジン	固相抽出—GC—MS法	0.0001	0.00002	2	66	トリシクラゾール	L C—MS法	0.001	0.00005	2
9	アニロホス	固相抽出—GC—MS法	0.00003	0.00002	2	67	トリフルラリン	固相抽出—GC—MS法	0.0006	0.00002	2
10	アミトラズ	※ 検査対象外				68	ナプロバミド	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2
11	アラクロー	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2	69	パラコート	※ 検査対象外			
12	イソキサチオン	固相抽出—GC—MS法	0.00005		2	70	ビベロホス	固相抽出—GC—MS法	0.00001	0.00001	2
13	イソフェンホス	固相抽出—GC—MS法	0.00001		2	71	ピラクロニル	※ 検査対象外			
14	イソプロカルブ(MIPC)	固相抽出—GC—MS法	0.0001	0.00002	2	72	ピラゾキシフェン	固相抽出—GC—MS法	0.00004		2
15	イソプロチオラン(IPT)	固相抽出—GC—MS法	0.003	0.00002	2	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	L C—MS法	0.0002	0.00002	2
16	イブフェンカルバゾン	※ 検査対象外				74	ピリダフェンチオン	固相抽出—GC—MS法	0.00002	0.00002	2
17	イプロベンホス(IBP)	固相抽出—GC—MS法	0.0009	0.00002	2	75	ピリプチカルブ	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
18	イミノクタジン	※ 検査対象外				76	ピロキロン	固相抽出—GC—MS法	0.0005	0.00002	2
19	インダノファン	L C—MS法	0.00009	0.00002	2	77	フィプロニル	L C—MS法	0.000005	0.000005	2
20	エスプロカルブ	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2	78	フェニトロチオン(MEP)	固相抽出—GC—MS法	0.0001	0.00002	2
21	エトフェンブロックス	固相抽出—GC—MS法	0.0008	0.00002	2	79	フェノブカルブ(BPMC)	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	固相抽出—GC—MS法	0.0001		2	80	フェリムゾン	※ 検査対象外			
23	オキサジクロメホン	L C—MS法	0.0002	0.00002	2	81	フェンチオン(MPP)	L C—MS法	0.00006	0.00005	2
24	オキシ銅(有機銅)	※ 検査対象外				82	フェントエート(PAP)	固相抽出—GC—MS法	0.00007	0.00002	2
25	オリサストロビン	固相抽出—GC—MS法	0.001		2	83	フェントラザミド	L C—MS法	0.0001	0.00002	2
26	カズサホス	固相抽出—GC—MS法	0.00001	0.00001	2	84	フサライド	固相抽出—GC—MS法	0.001	0.00002	2
27	カフェンストロール	固相抽出—GC—MS法	0.00008	0.00002	2	85	ブタクロール	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2
28	カルタップ	※ 検査対象外				86	ブタミホス	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
29	カルバリル(NAC)	L C—MS法	0.0002	0.00005	2	87	ブプロフェジン	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
30	カルボフラン	L C—MS法	0.00005	0.00005	2	88	フルアジナム	L C—MS法	0.0003	0.0001	2
31	キノクラミン(ACN)	固相抽出—GC—MS法	0.00005	0.00002	2	89	ブレチラクロール	固相抽出—GC—MS法	0.0005	0.00002	2
32	キャプタン	固相抽出—GC—MS法	0.003	0.00002	2	90	プロシミドン	固相抽出—GC—MS法	0.0009	0.00002	2
33	クミロン	L C—MS法	0.0003	0.00003	2	91	プロチオホス	※ 検査対象外			
34	グリホサート	※ 検査対象外				92	プロピコナゾール	固相抽出—GC—MS法	0.0005	0.00002	2
35	グルホシネート	※ 検査対象外				93	プロピザミド	固相抽出—GC—MS法	0.0005	0.00002	2
36	クロメブロップ	L C—MS法	0.0002	0.00002	2	94	プロベナゾール	L C—MS法	0.0003	0.0002	2
37	クロルニトロフェン(CNP)	※ 検査対象外				95	プロモブチド	固相抽出—GC—MS法	0.001	0.00002	2
38	クロルピリホス	固相抽出—GC—MS法	0.00003		2	96	ベノミル	※ 検査対象外			
39	クロロタロニル(TPN)	固相抽出—GC—MS法	0.0005		2	97	ベンシクロン	固相抽出—GC—MS法	0.001	0.00002	2
40	シアナジン	L C—MS法	0.00001	0.00001	2	98	ベンゾピシクロン	L C—MS法	0.0009	0.00002	2
41	シアノホス(CYAP)	固相抽出—GC—MS法	0.00003	0.00002	2	99	ベンゾフェナップ	L C—MS法	0.00005	0.00002	2
42	ジウロン(DCMU)	L C—MS法	0.0002	0.00005	2	100	ベンタゾン	L C—MS法	0.002	0.00005	2
43	ジクロベニル(DBN)	固相抽出—GC—MS法	0.0003		2	101	ベンディメタリン	固相抽出—GC—MS法	0.003	0.00002	2
44	ジクロルボス(DDVP)	固相抽出—GC—MS法	0.00008		2	102	ベンフラカルブ	※ 検査対象外			
45	ジクワット	※ 検査対象外				103	ベンフルラリン(ベスロジン)	固相抽出—GC—MS法	0.0001	0.00002	2
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	固相抽出—GC—MS法	0.00004		2	104	ベンフレセート	固相抽出—GC—MS法	0.0007	0.00002	2
47	ジチオカルバメート系農薬	※ 検査対象外				105	ホスチアゼート	固相抽出—GC—MS法	0.00005	0.00002	2
48	ジチオピル	固相抽出—GC—MS法	0.00009		2	106	マラチオン(マラソン)	固相抽出—GC—MS法	0.007	0.00002	2
49	シハロホップブチル	固相抽出—GC—MS法	0.00006	0.00002	2	107	メコブロップ(MCPPP)	L C—MS法	0.0005	0.00005	2
50	シマジン(CAT)	固相抽出—GC—MS法	0.00003	0.00002	2	108	メソミル	L C—MS法	0.0003	0.00005	2
51	ジメタメトリン	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2	109	メタラキシル	固相抽出—GC—MS法	0.002	0.00002	2
52	ジメトエート	固相抽出—GC—MS法	0.0005	0.00002	2	110	メチダチオン(DMTP)	※ 検査対象外			
53	シメトリン	固相抽出—GC—MS法	0.0003	0.00002	2	111	メトミノストロビン	L C—MS法	0.0004	0.00002	2
54	ダイアジノン	固相抽出—GC—MS法	0.00003	0.00002	2	112	メトリブジン	L C—MS法	0.0003	0.00002	2
55	ダイムロン	L C—MS法	0.008	0.00005	2	113	メフェナセット	固相抽出—GC—MS法	0.0002	0.00002	2
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	※ 検査対象外				114	メプロニル	固相抽出—GC—MS法	0.001	0.00002	2
57	チアジニル	L C—MS法	0.001	0.00002	2	115	モリネート	固相抽出—GC—MS法	0.00005	0.00002	2
58	チウラム	L C—MS法	0.0002	0.00005	2						

第2章 水質検査結果（給水栓水）

— 給水栓水の定期検査地点及びその水質検査結果 —



鍋冠山公園から望む長崎港

給水栓水の定期検査地点（１５地点）

	定期検査地点名	水道名	浄水場水系	配水系統
1	中町	長崎水道	本河内	本河内高部配水池
2	小菅町	長崎水道	小ヶ倉	出雲配水池
3	富士見町	長崎水道	浦 上	浦上配水池
4	鶴の尾町	長崎水道	東長崎	東長崎配水池
5	滑石６丁目	長崎水道	道ノ尾	岩屋配水槽
6	江戸町	長崎水道	手 熊	手熊２号配水池
7	蚊焼町	長崎水道	手 熊	手熊２号配水池
8	脇岬町	長崎水道	手 熊	手熊２号配水池
9	川原町	長崎水道	手 熊	手熊２号配水池
10	畝刈町	長崎水道	三 重	三重配水槽
11	長浦町	長崎水道	三 重	三重配水槽
12	神浦下道德町	長崎水道	三 重	三重配水槽
13	神浦扇山町	（扇山配水池）	大中尾	扇山配水池
14	新牧野町	（乾場配水池）	牧 野	乾場配水池
15	永田町	（狸岩減圧槽）	黒 崎	狸岩減圧槽

本河内浄水場 給水栓水試験(中町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	16.2	17.8	21.0	23.2	26.2	27.9	25.7	21.2	15.6	12.2	11.3	11.7	12	27.9	11.3	19.2
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	0.49	0.43	0.47	0.50	0.48	0.51	0.41	0.36	0.34	0.34	0.43	12	0.51	0.34	0.44
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.13			0.22			0.18			0.09		4	0.22	0.09	0.16
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.012			0.017			0.019			0.008		4	0.019	0.008	0.014
ジクロロ酢酸			0.008			0.006			0.004			0.006	4	0.008	0.004	0.006
ジブromクロロメタン		0.003			0.005			0.004			0.004		4	0.005	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.022			0.032			0.033			0.019		4	0.033	0.019	0.026
トリクロロ酢酸			0.012			0.014			0.008			0.008	4	0.014	0.008	0.010
ブromジクロロメタン		0.007			0.010			0.010			0.007		4	0.010	0.007	0.008
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.04			0.03		4	0.04	0.03	0.04
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.5	8.2	8.2	8.1	8.7	9.1	8.8	8.7	8.6	9.0	8.9	8.9	12	9.1	8.1	8.6
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	13.7	13.1	13.1	12.6	13.2	13.6	12.4	12.4	12.7	12.6	12.9	13.1	12	13.7	12.4	13.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.2	26.6	24.5	24.6	25.7	26.5	24.9	26.5	28.2	29.7	29.2	29.7	12	29.7	24.5	26.9
蒸発残留物	64			70			60			60			4	70	60	64
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	1	1	<1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	2	<1	<1							4	2	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6
pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.3	7.2	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.80	0.78	0.70	0.70	0.56	0.41	0.41	0.64	0.69	0.67	0.78	0.70	12	0.80	0.41	0.65

小ヶ倉浄水場 給水栓水試験(小菅町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	17.0	18.1	22.0	24.4	28.1	28.1	26.4	22.0	15.6	11.8	11.2	11.6	12	28.1	11.2	19.7
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.42	0.38	0.39	0.35	0.21	0.38	0.30	0.25	0.23	0.22	0.35	12	0.42	0.21	0.32
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.09			0.08			0.10			<0.06		4	0.10	<0.06	0.07
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.014			0.019			0.021			0.011		4	0.021	0.011	0.016
ジクロロ酢酸			0.011			0.010			0.006			0.009	4	0.011	0.006	0.009
ジブromクロロメタン		0.004			0.003			0.004			0.003		4	0.004	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.027			0.032			0.036			0.022		4	0.036	0.022	0.029
トリクロロ酢酸			0.012			0.010			0.011			0.010	4	0.012	0.010	0.011
ブromジクロロメタン		0.010			0.010			0.011			0.008		4	0.011	0.008	0.010
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.04			0.02		4	0.04	0.02	0.02
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.4	7.8	8.4	8.1	8.4	8.8	8.7	8.7	8.4	8.4	8.5	8.4	12	8.8	7.8	8.4
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	13.6	13.1	13.2	12.6	12.8	13.2	12.9	12.6	12.2	12.3	12.6	12.7	12	13.6	12.2	12.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.6	27.7	29.0	26.3	27.8	29.0	28.9	31.4	35.2	38.3	37.9	34.8	12	38.3	26.3	31.8
蒸発残留物	74			66			64			68			4	74	64	68
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	1	5	2							4	5	<1	2
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.8	0.5	0.7
pH値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	12	7.4	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.85	0.82	0.79	0.79	0.85	0.74	0.78	0.70	0.78	0.80	0.76	0.76	12	0.85	0.70	0.78

浦上浄水場 給水栓水試験(富士見町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	16.8	18.5	22.3	23.9	28.2	28.0	26.3	21.3	15.3	12.2	12.0	11.5	12	28.2	11.5	19.7
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	0.38	0.19	0.29	0.27	0.21	0.18	<0.10	0.19	0.18	0.16	0.20	12	0.38	<0.10	0.21
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.12			0.17			0.08			<0.06		4	0.17	<0.06	0.09
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.008			0.021			0.017			0.008		4	0.021	0.008	0.014
ジクロロ酢酸			0.007			0.006			0.006			0.006	4	0.007	0.006	0.006
ジブromクロロメタン		0.003			0.003			0.002			0.002		4	0.003	0.002	0.002
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.017			0.035			0.027			0.016		4	0.035	0.016	0.024
トリクロロ酢酸			0.008			0.010			0.005			0.004	4	0.010	0.004	0.007
ブromジクロロメタン		0.006			0.010			0.007			0.005		4	0.010	0.005	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.08			0.07			0.08		4	0.08	0.04	0.07
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	11.0	8.4	9.6	8.8	11.0	10.7	9.2	10.1	10.1	10.9	11.4	11.0	12	11.4	8.4	10.2
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	15.7	13.1	13.1	12.6	14.0	13.5	12.8	14.1	13.6	14.5	15.5	14.8	12	15.7	12.6	13.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59.8	45.7	56.2	45.2	66.5	62.5	45.4	53.3	51.8	56.0	53.5	58.4	12	66.5	45.2	54.5
蒸発残留物	106			95			84			95			4	106	84	95
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			1	3	2	2							4	3	1	2
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	12	1.0	0.6	0.8
pH値	7.6	7.3	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	12	7.8	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.82	0.87	0.74	0.81	0.59	0.81	0.67	0.61	0.81	1.0	0.85	0.76	12	1.0	0.59	0.78

東長崎浄水場 給水栓水試験(鶴の尾町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	16.8	19.0	22.9	25.3	28.4	29.7	28.4	23.1	18.1	14.0	12.6	13.7	12	29.7	12.6	21.0
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	0.57	0.61	0.60	0.26	0.38	0.29	0.34	0.30	0.34	0.55	0.57	12	0.61	0.26	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.14			0.16			0.10			0.08		4	0.16	0.08	0.12
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.013			0.013			0.009			0.008		4	0.013	0.008	0.011
ジクロロ酢酸			0.006			0.005			0.003			0.003	4	0.006	0.003	0.004
ジブromクロロメタン		0.002			0.006			0.004			0.002		4	0.006	0.002	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.021			0.029			0.019			0.016		4	0.029	0.016	0.021
トリクロロ酢酸			0.009			0.010			0.003			0.003	4	0.010	0.003	0.006
ブromジクロロメタン		0.006			0.010			0.007			0.005		4	0.010	0.005	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.10			0.06			0.03		4	0.10	0.03	0.06
鉄及びその化合物		0.11			<0.03			<0.03			<0.03		4	0.11	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	13.5	7.8	9.9	8.5	12.7	12.6	13.4	14.3	13.3	14.6	14.2	13.7	12	14.6	7.8	12.4
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	17.7	14.2	14.9	14.2	15.1	15.3	15.8	16.2	16.0	17.4	20.5	17.3	12	20.5	14.2	16.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.3	37.5	50.1	38.6	70.5	68.4	71.7	79.8	74.6	80.8	65.5	78.9	12	80.8	37.5	65.8
蒸発残留物	140			94			134			141			4	141	94	127
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	1	<1							4	1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	12	0.6	0.4	0.5
pH値	7.5	7.2	7.4	7.2	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.7	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	0.77	0.78	0.70	0.59	0.57	0.52	0.66	0.62	0.71	0.82	0.63	0.79	12	0.82	0.52	0.68

道ノ尾浄水場 給水栓水試験(滑石6丁目)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	13.7	16.0	19.6	22.8	24.4	25.0	25.3	20.6	15.1	11.1	10.4	11.5	12	25.3	10.4	18.0
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	0.31	0.26	0.27	0.25	0.33	0.30	0.20	0.21	0.23	0.31	0.39	12	0.39	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.07			0.11			0.10			<0.06		4	0.11	<0.06	0.07
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.004			0.006			0.006			0.004		4	0.006	0.004	0.005
ジクロロ酢酸			0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン		0.001			0.002			0.002			0.001		4	0.002	0.001	0.002
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.008			0.012			0.012			0.007		4	0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸			0.004			0.004			0.003			0.004	4	0.004	0.003	0.004
ブromジクロロメタン		0.003			0.004			0.004			0.003		4	0.004	0.003	0.004
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.06			0.02			0.02		4	0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	7.4	7.0	7.2	6.7	7.2	7.1	7.4	7.7	7.6	7.4	8.2	7.2	12	8.2	6.7	7.3
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	7.3	6.9	6.7	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	7.7	6.8	12	7.7	6.3	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16.8	15.3	15.3	12.8	14.3	14.5	16.0	17.1	17.7	20.1	22.4	17.5	12	22.4	12.8	16.6
蒸発残留物	62			56			60			64			4	64	56	60
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	1	1	2							4	2	<1	1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	12	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.48	0.46	0.50	0.49	0.41	0.32	0.53	0.39	0.40	0.38	0.40	0.42	12	0.53	0.32	0.43

手熊浄水場 給水栓水試験(江戸町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	15.0	16.8	19.6	22.1	24.4	26.8	24.9	20.8	15.8	12.9	11.5	11.5	12	26.8	11.5	18.5
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.48	0.43	0.43	0.48	0.44	0.44	0.40	0.34	0.34	0.39	0.33	12	0.48	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			<0.01			0.01			0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.06			0.13			0.09			<0.06		4	0.13	<0.06	0.07
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.008			0.009			0.013			0.004		4	0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸			0.005			0.004			0.003			0.004	4	0.005	0.003	0.004
ジブromクロロメタン		0.003			0.005			0.005			0.004		4	0.005	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.017			0.023			0.027			0.014		4	0.027	0.014	0.020
トリクロロ酢酸			0.007			0.006			0.005			0.004	4	0.007	0.004	0.006
ブromジクロロメタン		0.006			0.009			0.009			0.005		4	0.009	0.005	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.02			0.08			0.05		4	0.08	0.02	0.05
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.9	8.6	8.6	8.7	9.0	9.1	9.4	9.2	9.1	9.2	9.3	9.5	12	9.5	8.6	9.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.8	12.5	12.2	12.2	12.1	12.2	12.0	12.0	11.8	11.9	12.1	12.3	12	12.8	11.8	12.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.9	23.8	22.9	22.8	25.1	23.9	23.7	24.1	25.5	27.5	26.2	27.7	12	27.7	22.8	24.8
蒸発残留物	58			64			58			62			4	64	58	60
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	2	<1	<1	<1						4	2	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1	<1						4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5
pH値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.75	0.83	0.70	0.77	0.69	0.47	0.55	0.60	0.73	0.67	0.69	0.62	12	0.83	0.47	0.67

手熊浄水場 給水栓水試験(蚊焼町)

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨/晴				
当日天候	曇/晴	晴	曇	曇/晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇/雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	17.1	19.7	22.2	24.9	28.3	29.1	24.5	19.3	15.7	13.3	13.7	13.4	12	29.1	13.3	20.1
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.51	0.44	0.48	0.46	0.41	0.42	0.37	0.37	0.39	0.33	0.34	12	0.51	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.07			0.10			<0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.013			0.018			0.009			0.006		4	0.018	0.006	0.012
ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.005		4	0.008	0.005	0.006
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.027			0.039			0.022			0.016		4	0.039	0.016	0.026
トリクロロ酢酸			0.008			0.010			0.003			0.005	4	0.010	0.003	0.006
ブromジクロロメタン		0.010			0.013			0.008			0.006		4	0.013	0.006	0.009
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.09			0.07			0.04		4	0.09	0.03	0.06
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.7	8.4	8.5	8.7	9.0	9.2	9.7	9.0	9.1	8.8	9.5	9.3	12	9.7	8.4	9.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.5	12.4	12.0	12.1	11.9	11.9	11.9	11.7	11.7	11.9	12.4	12.8	12	12.8	11.7	12.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.2	22.9	22.8	22.1	23.7	21.9	24.1	24.4	25.3	24.4	28.3	27.1	12	28.3	21.9	24.3
蒸発残留物	70			59			60			63			4	70	59	63
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.4
pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	12	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.61	0.65	0.52	0.51	0.42	0.38	0.38	0.59	0.62	0.63	0.71	0.54	12	0.71	0.38	0.55

手熊浄水場 給水栓水試験(協岬町)

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨/晴				
当日天候	曇/晴	晴	曇	曇/晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇/雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	18.8	21.6	23.8	26.2	31.0	30.0	25.5	19.0	15.3	13.1	15.1	14.2	12	31.0	13.1	21.1
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.51	0.44	0.48	0.47	0.42	0.41	0.37	0.36	0.39	0.33	0.33	12	0.51	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.07			0.10			<0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.015			0.021			0.009			0.006		4	0.021	0.006	0.013
ジクロロ酢酸			0.002			0.004			<0.002			<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.005		4	0.008	0.005	0.006
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.030			0.044			0.023			0.018		4	0.044	0.018	0.029
トリクロロ酢酸			0.009			0.010			0.004			0.005	4	0.010	0.004	0.007
ブromジクロロメタン		0.011			0.015			0.008			0.007		4	0.015	0.007	0.010
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.08			0.07			0.04		4	0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.6	8.5	8.5	8.6	9.0	9.2	9.6	8.9	9.1	8.8	9.5	9.3	12	9.6	8.5	9.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.5	12.4	12.1	12.1	11.8	11.9	12.0	11.5	11.6	12.0	12.5	12.7	12	12.7	11.5	12.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.3	23.0	22.8	22.3	23.8	22.6	24.3	24.7	25.6	24.5	28.5	27.3	12	28.5	22.3	24.5
蒸発残留物	68			62			62			64			4	68	62	64
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	12	7.8	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.54	0.59	0.53	0.42	0.41	0.56	0.32	0.52	0.57	0.55	0.76	0.51	12	0.76	0.32	0.52

手熊浄水場 給水栓水試験(川原町)

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨/晴				
当日天候	曇/晴	晴	曇	曇/晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇/雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	17.7	20.1	22.1	24.4	28.8	29.1	24.5	18.8	15.8	13.6	14.1	14.0	12	29.1	13.6	20.2
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.51	0.44	0.48	0.46	0.41	0.41	0.38	0.37	0.39	0.33	0.34	12	0.51	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.07			0.10			0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.013			0.020			0.009			0.006		4	0.020	0.006	0.012
ジクロロ酢酸			0.002			0.002			<0.002			<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.005		4	0.008	0.005	0.006
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.028			0.043			0.022			0.018		4	0.043	0.018	0.028
トリクロロ酢酸			0.009			0.010			0.003			0.005	4	0.010	0.003	0.007
ブromジクロロメタン		0.010			0.014			0.008			0.007		4	0.014	0.007	0.010
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.08			0.07			0.05		4	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.6	8.4	8.5	8.6	9.0	9.2	9.5	9.0	9.0	8.9	9.4	9.3	12	9.5	8.4	9.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.4	12.3	12.0	12.1	11.8	11.8	11.9	11.6	11.6	11.9	12.5	12.9	12	12.9	11.6	12.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.3	22.8	22.6	22.1	23.5	21.8	24.0	24.4	25.3	24.5	28.3	27.1	12	28.3	21.8	24.2
蒸発残留物	62			61			59				62		4	62	59	61
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1	<1						4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1	<1						4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.4
pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.57	0.65	0.54	0.52	0.40	0.34	0.42	0.56	0.54	0.67	0.70	0.53	12	0.70	0.34	0.54

三重浄水場 給水栓水試験(畝刈町)

水質基準項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	17.0	19.0	21.5	24.4	27.2	28.6	27.4	22.9	17.7	13.9	12.4	13.6	12	28.6	12.4	20.5
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.46	0.44	0.42	0.50	0.48	0.46	0.43	0.37	0.35	0.40	0.35	12	0.50	0.35	0.43
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.10			0.11			0.11			<0.06		4	0.11	<0.06	0.08
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.009			0.014			0.010			0.003		4	0.014	0.003	0.009
ジクロロ酢酸			0.003			0.003			<0.002			0.005	4	0.005	<0.002	0.003
ジブromクロロメタン		0.003			0.005			0.006			0.004		4	0.006	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.018			0.028			0.027			0.011		4	0.028	0.011	0.021
トリクロロ酢酸			0.005			0.006			0.003			0.004	4	0.006	0.003	0.004
ブromジクロロメタン		0.006			0.009			0.009			0.004		4	0.009	0.004	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.05			0.02		4	0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.5	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.9	8.7	8.7	8.9	9.1	9.0	12	9.1	8.3	8.6
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.4	12.1	11.7	11.5	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.6	12.0	11.8	12	12.4	11.4	11.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.8	22.8	22.1	22.5	22.0	21.8	22.0	22.5	24.4	26.4	24.9	26.0	12	26.4	21.8	23.4
蒸発残留物	57			60				53			62		4	62	53	58
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.4	12	0.4	<0.3	0.3
pH値	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.61	0.65	0.85	0.54	0.51	0.46	0.49	0.55	0.57	0.62	0.75	0.70	12	0.85	0.46	0.61

三重浄水場 給水栓水試験(長浦町)

水質基準項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴/雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨/晴	雨	曇	曇	雨/晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨/晴	晴	晴	晴	晴	雨/晴	晴	曇/雨	晴/雨				
気温	20.4	23.3	27.1	30.6	30.0	29.2	22.4	12.8	17.1	8.0	12.1	14.4	12	30.6	8.0	20.6
水温	17.2	20.3	23.4	26.3	28.7	28.6	24.5	20.0	16.9	12.8	11.9	13.7	12	28.7	11.9	20.4
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.46	0.44	0.48	0.48	0.46	0.45	0.37	0.37	0.38	0.40	0.35	12	0.48	0.35	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.09			0.12			0.08			<0.06		4	0.12	<0.06	0.07
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.008			0.010			0.008			0.003		4	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸			0.005			0.006			0.003			0.005	4	0.006	0.003	0.005
ジブromクロロメタン		0.004			0.005			0.004			0.004		4	0.005	0.004	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.021			0.023			0.018			0.010		4	0.023	0.010	0.018
トリクロロ酢酸			0.005			0.005			0.003			0.004	4	0.005	0.003	0.004
ブromジクロロメタン		0.007			0.008			0.006			0.004		4	0.008	0.004	0.006
ブromホルム		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.05			0.02		4	0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.4	8.3	8.1	8.3	8.4	8.4	8.8	8.7	8.7	8.8	9.1	8.9	12	9.1	8.1	8.6
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.1	11.9	11.7	11.3	11.3	11.5	11.3	11.4	11.5	10.9	11.8	11.6	12	12.1	10.9	11.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.7	22.1	20.8	21.5	21.5	21.8	21.7	22.7	23.9	23.2	25.8	25.9	12	25.9	20.8	22.8
蒸発残留物	64			51			50			59			4	64	50	56
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	12	0.4	<0.3	0.3
pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.66	0.68	0.67	0.60	0.59	0.59	0.64	0.68	0.67	0.76	0.72	0.77	12	0.77	0.59	0.67

三重浄水場 給水栓水試験(神浦下道徳町)

水質基準項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	19.9	24.7	27.5	30.0	32.9	32.2	26.4	21.0	17.0	12.8	13.2	14.2	12	32.9	12.8	22.6
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.46	0.44	0.48	0.48	0.46	0.45	0.37	0.37	0.38	0.39	0.35	12	0.48	0.35	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.10			0.11			0.08			<0.06		4	0.11	<0.06	0.07
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.009			0.014			0.010			0.004		4	0.014	0.004	0.009
ジクロロ酢酸			0.003			0.008			<0.002			0.003	4	0.008	<0.002	0.004
ジブromクロロメタン		0.006			0.005			0.004			0.004		4	0.006	0.004	0.005
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.026			0.029			0.022			0.014		4	0.029	0.014	0.023
トリクロロ酢酸			0.006			0.005			0.003			0.004	4	0.006	0.003	0.004
ブromジクロロメタン		0.008			0.010			0.008			0.005		4	0.010	0.005	0.008
ブromホルム		0.002			<0.001			<0.001			0.001		4	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		0.02			0.01			0.02			0.01		4	0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.05			0.02		4	0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.4	8.8	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	12	9.1	8.2	8.6
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12.2	12.0	11.6	11.3	11.4	11.4	11.3	11.3	11.5	11.2	11.9	11.8	12	12.2	11.2	11.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.0	22.4	22.2	21.5	22.1	22.2	22.0	22.7	24.4	23.9	26.0	25.9	12	26.0	21.5	23.2
蒸発残留物	62			51			48			61			4	62	48	56
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	12	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.57	0.61	0.52	0.45	0.50	0.55	0.45	0.57	0.62	0.60	0.75	0.71	12	0.75	0.45	0.58

扇山配水池(神浦扇山町)

水質基準項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	16.2	20.3	23.4	23.7	27.0	26.2	22.9	18.7	14.7	10.9	10.8	12.0	12	27.0	10.8	18.9
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	0.19	0.13	0.15	0.22	0.22	0.18	0.22	0.26	0.26	0.17	0.23	12	0.26	0.12	0.20
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.09			0.19			0.15			<0.06		4	0.19	<0.06	0.11
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.009			0.018			0.007			0.006		4	0.018	0.006	0.010
ジクロロ酢酸			<0.002			0.006			0.004			0.007	4	0.007	<0.002	0.004
ジブromクロロメタン		0.003			0.005			0.004			0.003		4	0.005	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.019			0.033			0.017			0.014		4	0.033	0.014	0.021
トリクロロ酢酸			0.012			0.009			0.008			0.008	4	0.012	0.008	0.009
ブromジクロロメタン		0.006			0.010			0.006			0.005		4	0.010	0.005	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		0.03			0.02			0.03			0.03		4	0.03	0.02	0.03
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03			0.03			0.02		4	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.4	6.6	6.1	6.2	6.8	7.5	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	6.7	12	7.5	6.1	6.9
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		10.1	10.3		10.4	10.7	10.5	10.4	10.6	10.3	10.9	11.5	12	11.5	10.1	10.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.0	26.6	14.9	12.6	21.1	29.1	21.0	32.8	24.9	27.6	36.9	21.6	12	36.9	12.6	24.3
蒸発残留物	59			40			44			63			4	63	40	52
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.3	7.5	7.2	7.1	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.2	12	7.6	7.1	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.56	0.47	0.31	0.33	0.26	0.49	0.75	0.55	0.58	0.61	0.73	0.59	12	0.75	0.26	0.52

乾場配水池(新牧野町)

水質基準項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	15.3	19.8	23.2	24.9	27.2	25.6	21.4	16.7	14.9	10.4	10.8	11.1	12	27.2	10.4	18.4
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.48	0.45	0.49	0.48	0.47	0.45	0.38	0.37	0.38	0.39	0.35	12	0.49	0.35	0.43
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.13			0.25			0.16			0.09		4	0.25	0.09	0.16
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.020			0.028			0.018			0.006		4	0.028	0.006	0.018
ジクロロ酢酸			0.007			0.006			0.004			0.008	4	0.008	0.004	0.006
ジブromクロロメタン		0.003			0.004			0.004			0.004		4	0.004	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.032			0.045			0.032			0.016		4	0.045	0.016	0.031
トリクロロ酢酸			0.010			0.009			0.006			0.007	4	0.010	0.006	0.008
ブromジクロロメタン		0.009			0.013			0.010			0.006		4	0.013	0.006	0.010
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			<0.01		4	0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	7.0	12	7.2	6.8	7.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	11.3	10.9	10.4	10.8	10.5	11.2	11.2	12	11.3	10.4	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.1	19.2	19.3	18.6	18.9	19.3	18.9	20.4	21.9	21.5	23.2	23.2	12	23.2	18.6	20.4
蒸発残留物	63			48			42			54			4	63	42	52
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			1	2	1	1							4	2	1	1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4
pH値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	12	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.56	0.64	0.52	0.54	0.44	0.41	0.59	0.51	0.55	0.68	0.66	0.71	12	0.71	0.41	0.57

狸岩減圧槽(永田町)

水質基準項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴/雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨/晴	雨	曇	曇	雨/晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨/晴	晴	晴	晴	晴	雨/晴	晴	曇/雨	晴/雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	17.8	23.6	27.3	28.3	31.7	29.8	23.6	18.0	17.3	11.8	12.6	13.8	12	31.7	11.8	21.3
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.47	0.45	0.48	0.48	0.46	0.45	0.38	0.37	0.38	0.39	0.35	12	0.48	0.35	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.14			0.25			0.19			0.11		4	0.25	0.11	0.17
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.018			0.024			0.014			0.006		4	0.024	0.006	0.016
ジクロロ酢酸			0.014			0.007			0.008			0.008	4	0.014	0.007	0.009
ジブromクロロメタン		0.003			0.004			0.003			0.004		4	0.004	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.030			0.039			0.026			0.016		4	0.039	0.016	0.028
トリクロロ酢酸			0.010			0.010			0.006			0.007	4	0.010	0.006	0.008
ブromジクロロメタン		0.009			0.011			0.009			0.006		4	0.011	0.006	0.009
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.02		4	0.03	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			0.01			<0.01		4	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物		<0.03			0.04			0.05			0.07		4	0.07	<0.03	0.04
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	7.0	6.8	6.8	7.7	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	12	7.7	6.8	7.1
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.9	11.2	10.9	11.3	11.4	11.3	10.7	11.2	10.9	10.7	11.2	11.8	12	11.9	10.7	11.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.7	19.6	19.6	20.0	19.5	19.7	19.3	20.7	22.1	22.0	23.4	23.6	12	23.6	19.3	20.8
蒸発残留物	59			48			40			55			4	59	40	50
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			1	1	1	<1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4
pH値	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	12	7.4	7.2	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	<0.5	0.8	0.6	1.4	0.9	0.8	12	1.4	<0.5	0.7
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.8	<0.1	<0.1
残留塩素	0.57	0.49	0.48	0.45	0.46	0.42	0.52	0.59	0.54	0.66	0.55	0.61	12	0.66	0.42	0.53

本河内浄水場 給水栓水試験(中町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

小ヶ倉浄水場 給水栓水試験(小菅町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

浦上浄水場 給水栓水試験(富士見町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

東長崎浄水場 給水栓水試験(鶴の尾町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

道ノ尾浄水場 給水栓水試験(滑石6丁目)

水質管理目標設定項目

[illegible]

手熊浄水場 給水栓水試験(江戸町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

手熊浄水場 給水栓水試験(蚊焼町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

手熊浄水場 給水栓水試験(脇岬町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

手熊浄水場 給水栓水試験(川原町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

三重浄水場 給水栓水試験(畝刈町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

三重浄水場 給水栓水試験(長浦町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

三重浄水場 給水栓水試験(神浦下道德町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

扇山配水池(神浦扇山町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

乾場配水池(新牧野町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

狸岩減圧槽(永田町)

水質管理目標設定項目

[illegible]

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目		中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
月 日	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2		8/2	8/2	8/2	8/2	8/2
1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	チオシ ¹ カルブ ¹	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,2-DPA(ダラホ ¹ ン)	—	—	—	—	—	チオファネートメチル	—	—	—	—	—
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	チオヘンカルブ ¹	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	テフリルトリオン	—	—	—	—	—
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	テルブカルブ ¹ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	トリクロピル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アセフェート	—	—	—	—	—	トリクロルホン(DEP)	—	—	—	—	—
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
アミトラス ¹	—	—	—	—	—	ナブ ¹ ロバミド ¹	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラカロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	バ ¹ ラコート	—	—	—	—	—
イソキサチオン	—	—	—	—	—	ビ ¹ ペ ¹ ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホス	—	—	—	—	—	ビ ¹ ラクロニル	—	—	—	—	—
イソプロカルブ ¹ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ビ ¹ ラジ ¹ キシフェン	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ビ ¹ ラジ ¹ リネート(ヒ ¹ ラゾ ¹ レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イブ ¹ フェンカルバゾ ¹ ン	—	—	—	—	—	ビ ¹ リ ¹ ダ ¹ フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イブ ¹ ロベ ¹ ンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	ビ ¹ リ ¹ バ ¹ チカルブ ¹	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イミノクタジン	—	—	—	—	—	ピ ¹ ロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
インダ ¹ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	フィ ¹ ロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エスブ ¹ ロカルブ ¹	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトフェンブ ¹ ロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	フェノ ¹ ブ ¹ カルブ ¹ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エント ¹ スルファン(ヘン ¹ ゾ ¹ エビ ¹ ン)	—	—	—	—	—	フェリムゾ ¹ ン	—	—	—	—	—
オキサジ ¹ クロメホ ¹ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
オキシ ¹ ン銅(有機銅)	—	—	—	—	—	フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
オリサストロビン	—	—	—	—	—	フェントラ ¹ サ ¹ ミド ¹	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カズ ¹ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	フ ¹ サライド ¹	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カフエンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	ブ ¹ タカロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
カルタッパ ¹	—	—	—	—	—	ブ ¹ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルバ ¹ リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ¹ ブ ¹ ロフェジ ¹ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボ ¹ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	フルアジ ¹ ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	ブレ ¹ チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キャ ¹ ブ ¹ タン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ブ ¹ ロシミド ¹ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ブ ¹ ロチオホス	—	—	—	—	—
グリホサート	—	—	—	—	—	ブ ¹ ロビ ¹ コナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
グルホシネート	—	—	—	—	—	ブ ¹ ロビ ¹ サ ¹ ミド ¹	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
クロメ ¹ ア ¹ ロップ ¹	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ¹ ロベ ¹ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—	—	—	ブ ¹ ロモ ¹ ブ ¹ チド ¹	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロルピ ¹ リホス	—	—	—	—	—	ベ ¹ ノミル	—	—	—	—	—
クロタロニル(TPN)	—	—	—	—	—	ベ ¹ ンシクロ ¹ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアナジ ¹ ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	ベ ¹ ンゾ ¹ ビシクロ ¹ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	ベ ¹ ンゾ ¹ フェナッパ ¹	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ¹ ウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ベ ¹ ンタジ ¹ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹ クロベ ¹ ニル(DBN)	—	—	—	—	—	ベ ¹ ンテ ¹ イメタリ ¹ ン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジ ¹ クロルホ ¹ ス(DDVP)	—	—	—	—	—	ベ ¹ ンブラカルブ ¹	—	—	—	—	—
ジ ¹ クワット	—	—	—	—	—	ベ ¹ ンフルラリ ¹ ン(ヘ ¹ スロジ ¹ ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ¹ スルホ ¹ ン(エチルチオ ¹ ト ¹ ン)	—	—	—	—	—	ベン ¹ フレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ジ ¹ チオカルバ ¹ メート系農薬	—	—	—	—	—	ホスチアゼート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ¹ チオピ ¹ ル	—	—	—	—	—	マラチオン(マラ ¹ ジ ¹ ン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
シハロホッパ ¹ ブ ¹ チル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	メコ ¹ ブ ¹ ロップ ¹ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジ ¹ ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ¹ メタトリ ¹ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	メタラキシ ¹ ル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	メチ ¹ ダ ¹ チオン(DMTP)	—	—	—	—	—
ジ ¹ トリ ¹ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	メミ ¹ ストロビ ¹ ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
タ ¹ イ ¹ アジ ¹ ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メリ ¹ バジ ¹ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
タ ¹ イムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	メフェナセ ¹ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
タ ¹ ゾ ¹ メ ¹ ット、メタム(カーバ ¹ ム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—	—	—	メブ ¹ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ¹ アジ ¹ ニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
チ ¹ ウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町		江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
月 日	8/2	8/22	8/22	8/22	8/2		8/2	8/22	8/22	8/22	8/2
1,3-ジクロロプロヘン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	チオシ ¹ カルブ ²	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,2-DPA(ダラホ ³)	—	—	—	—	—	チオファネートメチル	—	—	—	—	—
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	チオヘン ⁴ カルブ ⁵	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	テフリルトリオン	—	—	—	—	—
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	テルブ ⁶ カルブ ⁷ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	トリクロピル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アセフェート	—	—	—	—	—	トリクロルホン(DEP)	—	—	—	—	—
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
アミトラス ⁸	—	—	—	—	—	ナブ ⁹ ロバミド ¹⁰	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	バ ¹¹ ラコート	—	—	—	—	—
イソキサチオン	—	—	—	—	—	ビ ¹² ペ ¹³ ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホス	—	—	—	—	—	ビ ¹⁴ ラクロニル	—	—	—	—	—
イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ビ ¹⁵ ラジ ¹⁶ キシフェン	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ビ ¹⁷ ラジ ¹⁸ リネート(ヒ ¹⁹ ラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イブ ²⁰ フェンカルバジ ²¹ ン	—	—	—	—	—	ビ ²² リ ²³ ダ ²⁴ フェン ²⁵ チオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イブ ²⁶ ロヘ ²⁷ ンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	ビ ²⁸ リ ²⁹ バ ³⁰ チカルブ ³¹	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イミノクタジン	—	—	—	—	—	ピ ³² ロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
インダ ³³ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	フィ ³⁴ ロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エスブ ³⁵ ロカルブ ³⁶	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エト ³⁷ フェンブ ³⁸ ロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	フェ ³⁹ ノ ⁴⁰ バ ⁴¹ カルブ ⁴² (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エント ⁴³ スルファン(ヘン ⁴⁴ ゾ ⁴⁵ エビン)	—	—	—	—	—	フェ ⁴⁶ リムゾ ⁴⁷ ン	—	—	—	—	—
オキサジ ⁴⁸ クロメホ ⁴⁹ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	フェン ⁵⁰ チオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
オキシ ⁵¹ ン銅(有機銅)	—	—	—	—	—	フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
オリサストロビン	—	—	—	—	—	フェントラ ⁵² サ ⁵³ ミド ⁵⁴	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カズ ⁵⁵ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	フ ⁵⁶ サライド ⁵⁷	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カフエンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	ブ ⁵⁸ タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
カルタッパ ⁵⁹	—	—	—	—	—	ブ ⁶⁰ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルバ ⁶¹ リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ⁶² ブ ⁶³ ロフェジ ⁶⁴ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボ ⁶⁵ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	フルア ⁶⁶ シ ⁶⁷ ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	ブ ⁶⁸ レ ⁶⁹ チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キャ ⁷⁰ ブ ⁷¹ タン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ブ ⁷² ロシミド ⁷³	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ブ ⁷⁴ ロチオホス	—	—	—	—	—
グリホサート	—	—	—	—	—	ブ ⁷⁵ ロビ ⁷⁶ コナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
グルホシネート	—	—	—	—	—	ブ ⁷⁷ ロビ ⁷⁸ サ ⁷⁹ ミド ⁸⁰	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
クロメ ⁸¹ ア ⁸² ロップ ⁸³	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ⁸⁴ ロヘ ⁸⁵ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—	—	—	ブ ⁸⁶ ロモ ⁸⁷ バ ⁸⁸ チド ⁸⁹	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロルピ ⁹⁰ リホス	—	—	—	—	—	ベ ⁹¹ ノミル	—	—	—	—	—
クロタロニル(TPN)	—	—	—	—	—	ベ ⁹² ンシクロ ⁹³ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアナジ ⁹⁴ ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	ベ ⁹⁵ ンゾ ⁹⁶ ビシクロ ⁹⁷ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
シア ⁹⁸ ノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	ベ ⁹⁹ ンゾ ¹⁰⁰ フェナッパ ¹⁰¹	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ¹⁰² ウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ベ ¹⁰³ ンタジ ¹⁰⁴ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹⁰⁵ クロベ ¹⁰⁶ ニル(DBN)	—	—	—	—	—	ベ ¹⁰⁷ ンテ ¹⁰⁸ イメタリ ¹⁰⁹ ン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジ ¹¹⁰ クロルホ ¹¹¹ ス(DDVP)	—	—	—	—	—	ベ ¹¹² ンブラカルブ ¹¹³	—	—	—	—	—
ジ ¹¹⁴ クワット	—	—	—	—	—	ベ ¹¹⁵ ンフルラリ ¹¹⁶ ン(ヘ ¹¹⁷ スロジ ¹¹⁸ ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ¹¹⁹ スルホ ¹²⁰ シ ¹²¹ ン(エチルチオ ¹²² ホ ¹²³ シ ¹²⁴ ン)	—	—	—	—	—	ベ ¹²⁵ ンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ジ ¹²⁶ チオカルバ ¹²⁷ メート系農薬	—	—	—	—	—	ホスチアセート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ¹²⁸ チオピ ¹²⁹ ル	—	—	—	—	—	マ ¹³⁰ ラチオン(マ ¹³¹ ラジ ¹³² ン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
シハロホッパ ¹³³ ブ ¹³⁴ チル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	メコ ¹³⁵ ブ ¹³⁶ ロップ ¹³⁷ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジ ¹³⁸ ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メ ¹³⁹ ソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ¹⁴⁰ メタトリ ¹⁴¹ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	メ ¹⁴² タラキシ ¹⁴³ ル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹⁴⁴ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	メ ¹⁴⁵ チ ¹⁴⁶ ダ ¹⁴⁷ チオン(DMTP)	—	—	—	—	—
シ ¹⁴⁸ トリ ¹⁴⁹ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	メ ¹⁵⁰ ミノストロビ ¹⁵¹ ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
タ ¹⁵² イ ¹⁵³ アジ ¹⁵⁴ ン ¹⁵⁵ ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メ ¹⁵⁶ リ ¹⁵⁷ バ ¹⁵⁸ ジ ¹⁵⁹ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
タ ¹⁶⁰ イ ¹⁶¹ ムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	メ ¹⁶² フェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
タ ¹⁶³ ゾ ¹⁶⁴ メット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—	—	—	メ ¹⁶⁵ ブ ¹⁶⁶ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ¹⁶⁷ アジ ¹⁶⁸ ニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	モ ¹⁶⁹ リネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
チ ¹⁷⁰ ウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	乾場配水池 (新牧野町)	狸岩減圧槽 (永田町)		長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	乾場配水池 (新牧野町)	狸岩減圧槽 (永田町)
月 日	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8		8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	チオン ¹ カルブ ²	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,2-DPA(ダラホ ³)	—	—	—	—	—	チオファネートメチル	—	—	—	—	—
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	チオヘンカルブ ⁴	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	テフリルトリオン	—	—	—	—	—
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	テルブカルブ ⁵ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アジュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	トリクロピル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アセフェート	—	—	—	—	—	トリクロホ ⁶ (DEP)	—	—	—	—	—
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
アミトラス ⁷	—	—	—	—	—	ナブ ⁸ ロバミド ⁹	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラカロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	バ ¹⁰ ラコート	—	—	—	—	—
イソキサチオン	—	—	—	—	—	ビ ¹¹ ペ ¹² ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホス	—	—	—	—	—	ビ ¹³ ラクロニル	—	—	—	—	—
イソプロカルブ ¹⁴ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ビ ¹⁴ ラジ ¹⁵ キシフェン	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ビ ¹⁶ ラジ ¹⁷ リネート(ヒ ¹⁸ ラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イブ ¹⁹ フェンカルバジ ²⁰ ン	—	—	—	—	—	ビ ²¹ リ ²² ダ ²³ フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イブ ²⁴ ロヘ ²⁵ ンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	ビ ²⁶ リ ²⁷ バ ²⁸ チカルブ ²⁹	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イミノクタジン	—	—	—	—	—	ビ ³⁰ ロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
インダ ³¹ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	フィ ³² ロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
エス ³³ プロカルブ ³⁴	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エト ³⁵ フェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	フェ ³⁶ ノ ³⁷ バ ³⁸ カルブ ³⁹ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エント ⁴⁰ スルファン(ヘン ⁴¹ ゾ ⁴² エビン)	—	—	—	—	—	フェ ⁴³ リムゾ ⁴⁴ ン	—	—	—	—	—
オキサジ ⁴⁵ クロメホ ⁴⁶ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
オキシ ⁴⁷ ン銅(有機銅)	—	—	—	—	—	フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
オリサストロビン	—	—	—	—	—	フェントラ ⁴⁸ サ ⁴⁹ ミド ⁵⁰	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カズ ⁵¹ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	フ ⁵² サライド ⁵³	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カフエンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	ブ ⁵⁴ タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
カルタッ ⁵⁵ プ	—	—	—	—	—	ブ ⁵⁶ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルバ ⁵⁷ リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ⁵⁸ ブ ⁵⁹ ロフェジ ⁶⁰ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボ ⁶¹ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	フルアジ ⁶² ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	ブ ⁶³ レ ⁶⁴ チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キャ ⁶⁵ ブ ⁶⁶ タン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ブ ⁶⁷ ロシミド ⁶⁸	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ブ ⁶⁹ ロチオホス	—	—	—	—	—
グリホサート	—	—	—	—	—	ブ ⁷⁰ ロビ ⁷¹ コナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
グルホシネート	—	—	—	—	—	ブ ⁷² ロビ ⁷³ サ ⁷⁴ ミド ⁷⁵	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
クロメ ⁷⁶ ア ⁷⁷ ロップ ⁷⁸	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ブ ⁷⁹ ロヘ ⁸⁰ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—	—	—	ブ ⁸¹ ロモ ⁸² ブ ⁸³ チド ⁸⁴	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロルピ ⁸⁵ リホス	—	—	—	—	—	ベ ⁸⁶ ノミル	—	—	—	—	—
クロタロニル(TPN)	—	—	—	—	—	ベ ⁸⁷ ンシクロ ⁸⁸ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアナジ ⁸⁹ ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	ベ ⁹⁰ ンゾ ⁹¹ ビシクロ ⁹² ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
シア ⁹³ ノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	ベ ⁹⁴ ンゾ ⁹⁵ フェナッ ⁹⁶ プ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シ ⁹⁷ ウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ベ ⁹⁸ ンタジ ⁹⁹ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹⁰⁰ クロベ ¹⁰¹ ニル(DBN)	—	—	—	—	—	ベ ¹⁰² ンテ ¹⁰³ イメタリ ¹⁰⁴ ン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジ ¹⁰⁵ クロルホ ¹⁰⁶ ス(DDVP)	—	—	—	—	—	ベ ¹⁰⁷ ンブ ¹⁰⁸ ラカルブ ¹⁰⁹	—	—	—	—	—
ジ ¹¹⁰ クワット	—	—	—	—	—	ベ ¹¹¹ ンフルラリ ¹¹² ン(ヘ ¹¹³ スロジ ¹¹⁴ ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ¹¹⁵ スルホ ¹¹⁶ ン(エチルチオ ¹¹⁷ ホ ¹¹⁸ ン)	—	—	—	—	—	ベン ¹¹⁹ フレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ジ ¹²⁰ チオカルバ ¹²¹ メート系農薬	—	—	—	—	—	ホスチアセート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ¹²² チオピ ¹²³ ル	—	—	—	—	—	マ ¹²⁴ ラチオン(マ ¹²⁵ ラジ ¹²⁶ ン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
シハロホッ ¹²⁷ プ ¹²⁸ チル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	メ ¹²⁹ コ ¹³⁰ ブ ¹³¹ ロップ ¹³² (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジ ¹³³ ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メ ¹³⁴ ソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジ ¹³⁵ メタトリ ¹³⁶ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	メ ¹³⁷ タラキシ ¹³⁸ ル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ¹³⁹ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	メ ¹⁴⁰ チ ¹⁴¹ ダ ¹⁴² チオン(DMTP)	—	—	—	—	—
シ ¹⁴³ トリ ¹⁴⁴ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ホ ¹⁴⁵ ミ ¹⁴⁶ ストロビ ¹⁴⁷ ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
タ ¹⁴⁸ イ ¹⁴⁹ アジ ¹⁵⁰ ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	ホ ¹⁵¹ リ ¹⁵² アジ ¹⁵³ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
タ ¹⁵⁴ イ ¹⁵⁵ ムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	メ ¹⁵⁶ フェ ¹⁵⁷ ナセ ¹⁵⁸ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
タ ¹⁵⁹ ゾ ¹⁶⁰ メ ¹⁶¹ ット、メ ¹⁶² タム(カーバ ¹⁶³ ム)及びメ ¹⁶⁴ チルイ ¹⁶⁵ ソチオ ¹⁶⁶ シアネート	—	—	—	—	—	メ ¹⁶⁷ ブ ¹⁶⁸ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ¹⁶⁹ アジ ¹⁷⁰ ニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	モ ¹⁷¹ リ ¹⁷² ネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
チ ¹⁷³ ウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

本河内浄水場 給水栓水試験(中町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	16.2	17.8	21.0	23.2	26.2	27.9	25.7	21.2	15.6	12.2	11.3	11.7	12	27.9	11.3	19.2
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.002			<0.002			<0.002			0.003	4	0.003	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.8	3.2	3.0	3.0	2.6	3.1	3.2	2.7	2.3	2.5	2.6	2.7	12	3.2	2.3	2.8
電気伝導率	10.6	10.1	10.0	10.0	10.5	11.0	10.3	10.5	10.8	11.0	10.9	11.0	12	11.0	10.0	10.6
アルカリ度	17.4	15.6	15.8	15.8	16.4	17.9	17.9	19.5	20.5	21.4	20.7	18.9	12	21.4	15.6	18.2
酸度	3.3	3.7	3.6	3.5	3.1	3.7	3.8	3.2	2.7	3.1	3.1	3.2	12	3.8	2.7	3.3
カルシウム硬度	17.4	17.3	15.6	15.8	16.1	16.9	15.8	16.9	18.0	18.8	18.5	19.0	12	19.0	15.6	17.2
カルウム	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	0.8	0.8	12	1.1	0.8	0.9

小ヶ倉浄水場 給水栓水試験(小菅町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	17.0	18.1	22.0	24.4	28.1	28.1	26.4	22.0	15.6	11.8	11.2	11.6	12	28.1	11.2	19.7
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソリン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.003			0.003			<0.002			0.003	4	0.003	<0.002	0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	3.0	3.3	3.6	3.7	3.4	3.8	3.3	2.1	2.2	3.1	3.1	2.7	12	3.8	2.1	3.1
電気伝導率	12.2	10.4	10.9	10.2	10.7	11.1	11.0	11.4	11.9	12.3	12.2	11.7	12	12.3	10.2	11.3
アルカリ度	23.5	16.8	18.2	16.9	18.3	21.2	19.9	23.5	26.0	27.1	26.5	22.6	12	27.1	16.8	21.7
酸度	3.6	3.8	4.2	4.3	4.0	4.6	4.0	2.6	2.7	3.8	3.7	3.3	12	4.6	2.6	3.7
カルシウム硬度	24.6	18.9	19.6	17.8	18.5	19.7	19.6	21.3	23.9	26.0	25.8	23.7	12	26.0	17.8	21.6
カルウム	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	12	0.7	0.5	0.6

浦上浄水場 給水栓水試験(富士見町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	16.8	18.5	22.3	23.9	28.2	28.0	26.3	21.3	15.3	12.2	12.0	11.5	12	28.2	11.5	19.7
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ'(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ブ'ロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジ'ブ'ロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブ'ロモクロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジ'ブ'ロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデ'ヒド'	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.3	3.6	3.2	3.2	2.9	2.8	2.8	2.1	1.9	2.1	1.4	2.1	12	3.6	1.4	2.5
電気伝導率	18.4	14.4	17.0	14.5	19.5	18.8	14.7	16.4	16.2	17.2	16.7	17.4	12	19.5	14.4	16.8
アルカリ度	38.3	25.9	34.3	28.5	42.9	41.7	30.8	37.0	36.4	38.7	37.4	37.9	12	42.9	25.9	35.8
酸度	3.1	4.3	4.1	4.0	4.0	3.8	3.5	2.8	2.6	3.0	2.1	3.0	12	4.3	2.1	3.4
カルシウム硬度	41.5	31.7	39.0	31.0	46.0	43.4	30.7	36.2	34.8	37.6	35.9	39.5	12	46.0	30.7	37.3
カルウム	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	12	1.3	0.9	1.1

東長崎浄水場 給水栓水試験(鶴の尾町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	16.8	19.0	22.9	25.3	28.4	29.7	28.4	23.1	18.1	14.0	12.6	13.7	12	29.7	12.6	21.0
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			0.02			0.02			0.01		4	0.02	<0.01	0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.002			<0.002			<0.002			0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	4.0	3.8	4.5	4.0	2.9	3.6	2.8	2.4	2.8	3.8	3.4	4.0	12	4.5	2.4	3.5
電気伝導率	22.2	12.6	16.1	13.2	20.9	20.7	21.4	23.3	21.9	23.5	20.4	22.7	12	23.5	12.6	19.9
アルカリ度	47.9	22.3	31.4	23.4	50.4	49.9	50.3	55.9	52.3	54.1	43.5	48.3	12	55.9	22.3	44.1
酸度	5.5	4.6	5.6	4.7	4.0	5.0	4.0	3.7	4.1	5.4	4.5	5.5	12	5.6	3.7	4.7
カルシウム硬度	50.7	26.3	34.4	26.4	48.4	47.7	49.4	55.6	51.7	56.0	45.7	54.2	12	56.0	26.3	45.5
カルウム	1.4	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	12	1.6	1.1	1.4

道ノ尾浄水場 給水栓水試験(滑石6丁目)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	13.7	16.0	19.6	22.8	24.4	25.0	25.3	20.6	15.1	11.1	10.4	11.5	12	25.3	10.4	18.0
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソリン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	3.2	4.2	3.9	3.6	3.8	4.9	4.3	3.2	3.1	4.5	3.4	3.3	12	4.9	3.1	3.8
電気伝導率	7.8	7.3	7.3	6.6	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	9.0	7.7	12	9.0	6.6	7.6
アルカリ度	15.8	14.0	14.8	13.1	15.2	15.8	17.1	18.9	18.8	20.0	21.0	15.2	12	21.0	13.1	16.6
酸度	3.7	4.8	4.6	4.2	4.5	5.7	5.1	3.8	3.6	5.3	4.1	3.9	12	5.7	3.6	4.4
カルシウム硬度	11.2	10.3	10.3	8.7	9.6	9.8	10.7	11.5	11.9	13.5	15.0	11.7	12	15.0	8.7	11.2
カルウム	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	12	1.2	1.0	1.1

手熊浄水場 給水栓水試験(江戸町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	19.2	21.9	18.4	25.0	34.2	31.1	24.0	19.3	11.0	8.6	9.8	13.9	12	34.2	8.6	19.7
水温	15.0	16.8	19.6	22.1	24.4	26.8	24.9	20.8	15.8	12.9	11.5	11.5	12	26.8	11.5	18.5
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			0.003	4	0.003	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.4	2.5	2.1	2.4	2.1	2.4	2.3	1.7	1.5	1.7	1.6	1.8	12	2.5	1.5	2.0
電気伝導率	10.2	9.8	9.7	9.8	10.2	10.2	10.2	10.1	10.4	10.7	10.3	10.7	12	10.7	9.7	10.2
アルカリ度	17.9	16.4	16.6	16.8	17.2	18.4	18.3	20.2	20.4	21.8	19.9	20.2	12	21.8	16.4	18.7
酸度	2.8	3.0	2.5	2.8	2.5	2.8	2.7	2.0	1.8	2.0	1.9	2.2	12	3.0	1.8	2.4
カルシウム硬度	15.2	14.8	14.2	14.2	15.1	14.7	14.5	14.7	15.6	16.9	16.1	17.0	12	17.0	14.2	15.2
カルウム	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6

手熊浄水場 給水栓水試験(蚊焼町)

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	17.1	19.7	22.2	24.9	28.3	29.1	24.5	19.3	15.7	13.3	13.7	13.4	12	29.1	13.3	20.1
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ ^o (n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド ^o	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.1	2.1	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	1.7	12	2.1	1.3	1.6
電気伝導率	9.9	9.6	9.6	9.8	10.1	9.8	10.3	10.0	10.1	10.1	11.0	10.7	12	11.0	9.6	10.1
アルカリ度	17.7	15.7	16.5	16.9	18.0	18.8	20.3	19.8	20.3	20.3	23.1	20.8	12	23.1	15.7	19.0
酸度	2.6	2.5	2.1	2.2	1.8	1.6	2.2	1.7	1.6	1.6	2.0	2.0	12	2.6	1.6	2.0
カルシウム硬度	15.1	14.5	14.4	14.4	14.7	13.9	15.1	15.3	15.6	14.9	17.7	16.9	12	17.7	13.9	15.2
カルウム	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6

手熊浄水場 給水栓水試験(脇岬町)

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	18.8	21.6	23.8	26.2	31.0	30.0	25.5	19.0	15.3	13.1	15.1	14.2	12	31.0	13.1	21.1
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソリン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.2	2.2	1.9	1.8	1.5	1.9	1.6	1.3	1.4	1.2	1.7	1.6	12	2.2	1.2	1.7
電気伝導率	10.0	9.6	9.7	9.8	10.1	10.0	10.4	10.0	10.2	10.2	11.0	10.8	12	11.0	9.6	10.2
アルカリ度	17.5	15.6	16.7	16.4	18.2	18.2	20.3	20.0	20.5	19.6	23.4	20.8	12	23.4	15.6	18.9
酸度	2.6	2.6	2.2	2.2	1.8	2.3	1.9	1.6	1.7	1.5	2.2	1.9	12	2.6	1.5	2.0
カルシウム硬度	15.3	14.6	14.4	14.6	14.8	14.5	15.3	15.5	15.9	15.0	17.9	17.0	12	17.9	14.4	15.4
カルウム	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6

手熊浄水場 給水栓水試験(川原町)

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	19.8	24.1	25.6	28.9	29.0	27.7	21.9	18.8	7.0	4.0	16.7	11.4	12	29.0	4.0	19.6
水温	17.7	20.1	22.1	24.4	28.8	29.1	24.5	18.8	15.8	13.6	14.1	14.0	12	29.1	13.6	20.2
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソリン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.3	2.2	2.0	2.1	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.3	1.8	1.7	12	2.3	1.3	1.8
電気伝導率	9.9	9.6	9.6	9.7	10.0	9.8	10.3	10.0	10.1	10.2	11.0	10.7	12	11.0	9.6	10.1
アルカリ度	17.1	15.3	16.2	16.5	18.0	18.3	20.1	19.7	19.8	20.0	22.7	20.5	12	22.7	15.3	18.7
酸度	2.8	2.6	2.4	2.5	1.9	1.8	2.0	1.8	1.9	1.6	2.2	2.1	12	2.8	1.6	2.1
カルシウム硬度	15.1	14.3	14.1	14.3	14.5	13.8	14.9	15.2	15.5	15.0	17.6	16.8	12	17.6	13.8	15.1
カリウム	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6

三重浄水場 給水栓水試験(畝刈町)

その他の項目

月 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/2	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴／曇	雨／曇	晴				
当日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	晴	雨				
気温	18.6	18.3	17.0	27.7	33.3	29.0	24.7	17.5	10.3	5.9	6.4	10.8	12	33.3	5.9	18.3
水温	17.0	19.0	21.5	24.4	27.2	28.6	27.4	22.9	17.7	13.9	12.4	13.6	12	28.6	12.4	20.5
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニ																
フタル酸シ(ン)チル					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸フチルベンジ					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモクロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			0.003	4	0.003	<0.002	<0.002
プロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジプロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロアセトニ			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
プロモクロアセトニ			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジプロモアセトニ			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.3	2.7	3.1	2.5	2.1	2.8	2.8	1.5	1.7	2.3	2.0	2.2	12	3.1	1.5	2.3
電気伝導率	9.5	9.5	9.3	9.4	9.3	9.4	9.5	9.5	9.9	10.2	9.9	10.1	12	10.2	9.3	9.6
アルカリ度	16.7	16.3	15.7	16.6	15.5	16.3	17.3	18.2	19.7	21.4	19.5	20.0	12	21.4	15.5	17.8
酸度	2.7	3.2	3.6	3.0	2.5	3.3	3.3	1.8	2.0	2.7	2.4	2.6	12	3.6	1.8	2.8
カルシウム硬度	14.1	14.2	13.8	14.0	13.7	13.6	13.7	13.9	15.2	16.5	15.3	16.5	12	16.5	13.6	14.5
カルウム	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5

三重浄水場 給水栓水試験(長浦町)

その他の項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	20.4	23.3	27.1	30.6	30.0	29.2	22.4	12.8	17.1	8.0	12.1	14.4	12	30.6	8.0	20.6
水温	17.2	20.3	23.4	26.3	28.7	28.6	24.5	20.0	16.9	12.8	11.9	13.7	12	28.7	11.9	20.4
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロロ酢酸			0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.5	2.6	1.8	2.0	2.4	2.8		2.1	1.9	1.8	2.2	1.8	11	2.8	1.8	2.2
電気伝導率	9.4	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	9.6	9.8	9.6	10.2	10.1	12	10.2	9.2	9.5
アルカリ度	16.4	15.5	15.7	16.1	15.9	16.9	17.8	18.4	19.9	18.8	20.8	20.1	12	20.8	15.5	17.7
酸度	3.0	3.1	2.2	2.4	2.9	3.2	2.1	2.5	2.3	2.2	2.6	2.2	12	3.2	2.1	2.6
カルシウム硬度	14.1	13.7	12.8	13.4	13.3	13.4	13.4	14.0	14.8	14.1	16.0	16.4	12	16.4	12.8	14.1
カルウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	12	0.6	0.4	0.5

三重浄水場 給水栓水試験(神浦下道徳町)

その他の項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	19.9	24.7	27.5	30.0	32.9	32.2	26.4	21.0	17.0	12.8	13.2	14.2	12	32.9	12.8	22.6
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			<0.002			0.004			<0.002			<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.5	3.0	2.2	2.4	3.0	2.8		2.4	2.1	2.3	2.4	1.9	11	3.0	1.9	2.5
電気伝導率	9.5	9.4	9.3	9.2	9.4	9.4	9.5	9.5	9.9	9.7	10.2	10.1	12	10.2	9.2	9.6
アルカリ度	16.5	15.5	15.5	15.2	16.1	17.2	17.8	18.7	19.7	18.9	21.0	20.2	12	21.0	15.2	17.7
酸度	3.0	3.5	2.6	2.8	3.5	3.3	2.6	2.8	2.5	2.7	2.8	2.3	12	3.5	2.3	2.9
カルシウム硬度	14.3	14.1	13.8	13.4	13.9	13.9	13.7	14.1	15.3	14.7	16.2	16.5	12	16.5	13.4	14.5
カルウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5

扇山配水池(神浦扇山町)

その他の項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	16.2	20.3	23.4	23.7	27.0	26.2	22.9	18.7	14.7	10.9	10.8	12.0	12	27.0	10.8	18.9
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロロ酢酸			<0.002			0.002			<0.002			<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.5	2.2	1.9	1.9	2.2	2.2		1.8	2.3	2.0	2.2	2.0	11	2.5	1.8	2.1
電気伝導率	8.3	9.3	6.7	6.4	8.4	10.3	8.5	10.9	9.3	9.8	11.6	8.3	12	11.6	6.4	9.0
アルカリ度	15.0	18.7	9.4	8.0	15.1	21.7	15.4	25.0	19.3	20.7	27.6	13.4	12	27.6	8.0	17.4
酸度	3.0	2.6	2.1	2.2	2.6	2.7	2.4	2.3	2.7	2.4	2.7	2.4	12	3.0	2.1	2.5
カルシウム硬度	13.6	17.6	8.3	6.7	12.8	19.0	12.8	22.1	15.7	17.6	25.0	13.2	12	25.0	6.7	15.4
カルウム	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.4

乾場配水池(新牧野町)

その他の項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	15.3	19.8	23.2	24.9	27.2	25.6	21.4	16.7	14.9	10.4	10.8	11.1	12	27.2	10.4	18.4
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソニール																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロロ酢酸			0.002			0.002			<0.002			<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	3.0	3.4	2.6	2.8	3.4	3.0		2.4	2.7	2.6	2.6	2.5	11	3.4	2.4	2.8
電気伝導率	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	8.6	8.6	8.8	8.8	12	8.8	8.1	8.4
アルカリ度	12.4	10.8	11.4	11.1	11.9	12.4	12.2	14.6	15.0	14.3	15.7	15.0	12	15.7	10.8	13.1
酸度	3.5	4.0	3.1	3.3	4.0	3.5	2.9	2.8	3.2	3.1	3.1	2.9	12	4.0	2.8	3.3
カルシウム硬度	12.2	11.7	11.7	11.3	11.4	11.7	11.4	12.4	13.4	12.9	14.0	14.4	12	14.4	11.3	12.4
カルウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5

狸岩減圧槽(永田町)

その他の項目

月 日	4/18	5/23	6/20	7/19	8/8	9/12	10/11	11/14	12/12	1/16	2/14	3/12	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴／雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	雨／晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨／晴	晴	晴	晴	晴	雨／晴	晴	曇／雨	晴／雨				
気温	21.5	21.7	29.2	27.7	29.4	28.0	23.5	13.3	16.2	12.2	17.0	12.8	12	29.4	12.2	21.0
水温	17.8	23.6	27.3	28.3	31.7	29.8	23.6	18.0	17.3	11.8	12.6	13.8	12	31.7	11.8	21.3
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
タイオキシソリン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.004			0.003			0.003			0.002	4	0.004	0.002	0.003
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.4	2.6	1.7	1.9	2.5	2.3		1.9	2.0	2.0	2.5	1.8	11	2.6	1.7	2.1
電気伝導率	8.5	8.2	8.1	8.7	8.4	8.4	8.2	8.6	8.7	8.7	8.9	9.0	12	9.0	8.1	8.5
アルカリ度	12.1	11.2	12.1	12.7	11.4	12.5	12.8	13.8	15.4	14.6	16.2	15.0	12	16.2	11.2	13.3
酸度	2.8	3.1	1.9	2.3	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	2.4	3.0	2.2	12	3.1	1.9	2.6
カルシウム硬度	12.7	12.0	12.0	12.4	11.9	12.0	11.8	12.7	13.6	13.3	14.3	14.7	12	14.7	11.8	12.8
カリウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5

令和5年度 毎日検査結果（各月平均値）

地区名	浄水場水系名	測定地点	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
長崎地区	本 河 内 浄 水 場	本河内2丁目	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		風頭町	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		飯香浦町	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		中町	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
		三景台町	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
	小 ケ 倉 浄 水 場	寄合町	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
		稲田町	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6
		上小島5丁目	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	浦 上 浄 水 場	若竹町	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6
		富士見町	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
		けやき台町	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7
	東 長 崎 浄 水 場	宿町	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
		田中町	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
		つつじヶ丘1丁目	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
		高城台1丁目	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
	道 ノ 尾 浄 水 場	滑石6丁目	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		北栄町	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		横尾1丁目	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		横尾5丁目	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	手 熊 浄 水 場	三原1丁目	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		式見町	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
		城山台1丁目	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		小浦町	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		みなと坂1丁目	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
		西山4丁目	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
		立山5丁目	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
		ダイヤモンド2丁目	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
		香焼町	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
		伊王島町1丁目	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
		大崎町	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
	三 重 浄 水 場	桜の里2丁目	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
		三京町	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
		鳴見台1丁目	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
		多以良町	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
高島地区	手 熊 浄 水 場	高島町2707-34	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		高島町2709	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
		高島町55	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
		高島町1726先	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		高島町2165	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		高島町347-1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
野母崎地区	手 熊 浄 水 場	野母町568-1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		南越町772	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5

令和5年度 毎日検査結果（各月平均値）



地区名	浄水場名	測定地点	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
野母崎地区	手 熊 浄 水 場	以下宿町2968-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
		脇岬町476-1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		脇岬町1147-3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		野母樺島町1851-8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		脇岬町3021-4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
外海地区	三 重 浄 水 場	東出津町77	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		下黒崎町5169	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		神浦向町	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		神浦口福町329-2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
		新牧野町473	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		神浦江川町1310	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		池島町1009-1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	黒 崎 浄 水 場	永田町	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
	牧 野 浄 水 場	新牧野町	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6
三和地区	扇 山 配 水 池	神浦扇山町445-1	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5
	手 熊 浄 水 場	川原町2069-2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		川原町234-5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
		布巻町111-1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		蚊焼町1654-1	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
		為石町1956	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
		布巻町214	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		蚊焼町4520-1	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		藤田尾町114	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		千々町268	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
琴海地区	三 重 浄 水 場	琴海村松町291	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		西海町1751-2	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
		西海町1776-204	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		西海町980-14	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
		西海町1237-5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		琴海戸根町3450	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
		琴海村松町	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		西海町72-1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
		琴海戸根原町1359-1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
		琴海尾戸町814-8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
		長浦町2606-6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		琴海大平町1207-3	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		琴海尾戸町1196-3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
		琴海大平町948	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		琴海大平町1814-68	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		琴海形上町578	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
		琴海形上町2769	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9
		琴海戸根町1263-3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6

令和5年度 水質相談件数（水質管理室受付分）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
水質相談件数		3	1	2	3	2	3	3	1	3	1	0	0	22
内容内訳	性状（赤水、濁り）			2	1		2			1				6
	異物が出る		1		1		1			1	1			5
	臭い（カルキ臭）	3												3
	臭い（その他）				1	1		1	1					4
	味がまずい					1								1
	その他の相談							2		1				3
水系内訳	本河内水系								鳴滝3丁目					1
	小ヶ倉水系			桜木町										1
	浦上水系	梁川町			扇町 長与町	住吉町	花丘町	石神町		銭座町	扇町			8
	東長崎水系		戸石町		芒塚	かき道3丁目	かき道3丁目							4
	手熊水系	出島町 若草町		立山			福田本町	三ツ山町 ダイヤモンド2丁目		坂本2丁目 江里町				8

令和5年度に、水質管理室が受けた水質相談のうち、現地で調査を行ったものは上記表中の22件であった。
相談件数のうち約半数は、赤水や蛇口から錆や異物が出るというものであった。そのほとんどは宅内配管由来であり、赤水、錆については宅内配管が老朽化したことや、あるいは借家で空き期間が長いことなどが原因となっていた。
その他の異物については、配管のコーティングの剥がれや中には水に溶け込んだ気泡を異物と勘違いしたケースもあった。
味、臭気に関しては、塩素臭い、消毒臭いなどの相談がほとんどで、カビ臭などの異臭味については全くなかった。
現場調査では、塩素臭や消毒臭を強く感じることはなく、普通の水道水で異常はないと回答するケースがほとんどであった。
長崎市の給水区域の約半数は手熊水系であるが、令和5年度は浦上水系からも手熊水系と同数の水質相談が寄せられた。

水質相談件数の経年変化（平成23年度～令和5年度）

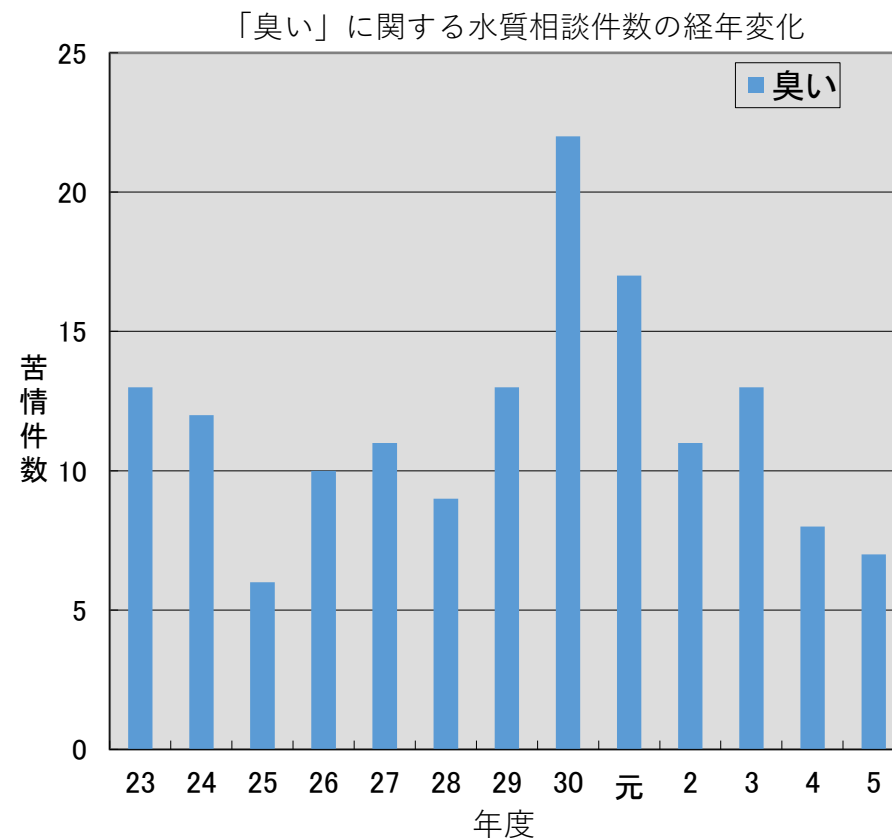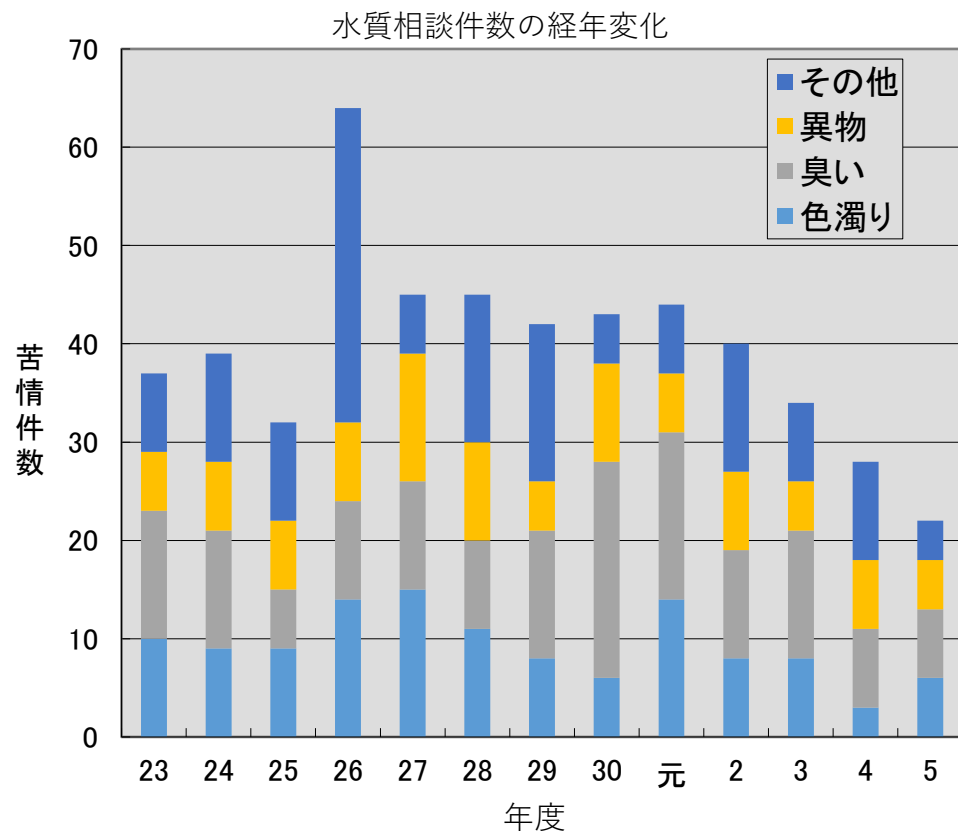

第3章 水質検査結果(原水及び分水)

※ここでいう分水は河川行政上のもの(ダムからの利水)であり、水道法第3条における分水とは異なります

— 原水及び分水の定期検査地点及びその水質検査結果 —



東長崎浄水場玄関前

原水及び分水の定期検査地点（２２地点）

	定期検査地点(原水)	取水浄水場
1	本河内高部ダム取水原水	本河内浄水場
2	本河内低部ダム取水原水	本河内浄水場
3	西山ダム取水原水	本河内浄水場
4	本河内浄水場原水(混合原水)	本河内浄水場
5	小ヶ倉ダム取水原水	小ヶ倉浄水場
6	鹿尾ダム取水原水	小ヶ倉浄水場
7	小ヶ倉浄水場原水(混合原水)	小ヶ倉浄水場
8	浦上ダム取水原水	浦上浄水場
9	浦上JR湧水取水原水	浦上浄水場
10	浦上浄水場原水	浦上浄水場
11	矢上取水原水	東長崎浄水場
12	中尾ダム取水原水	東長崎浄水場
13	東長崎浄水場原水(混合原水)	東長崎浄水場
14	道ノ尾浄水場原水	道ノ尾浄水場
15	手熊浄水場原水	手熊浄水場
16	三重浄水場原水	三重浄水場
17	萱瀬ダム分水	道ノ尾浄水場
18	神浦ダム分水	手熊浄水場および三重浄水場
19	雪浦ダム分水	手熊浄水場および三重浄水場
20	河通ダム表層(分水)	手熊浄水場および三重浄水場
21	式見ダム分水	手熊浄水場
22	多以良川取水堰	手熊浄水場

本河内浄水場 本河内高部ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1		10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴		晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴		晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6		24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	11	31.6	6.9	19.6
水温	14.8	15.4	19.5	22.2	25.7		25.5	20.5	14.2	10.6	9.1	11.4	11	25.7	9.1	17.2
一般細菌	110	200	330	700	900		74	68	170	94	94	96	11	900	68	250
大腸菌	1.0	86	34	78	<1.0		1.0	<1.0	2.0	5.2	27	3.1	11	86	<1.0	21
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	11	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.44	0.38	0.39	0.31		0.53	0.38	0.24	0.24	0.26	0.49	11	0.53	0.24	0.38
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	11	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.82						0.12			2	0.82	0.12	0.47
鉄及びその化合物				0.28						0.11			2	0.28	0.11	0.20
溶存鉄				0.14						0.04			2	0.14	0.04	0.09
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.2	5.3	5.7	5.5	6.0		5.9	6.0	6.1	6.4	6.3	6.2	11	6.4	5.3	6.0
マンガン及びその化合物				0.038						0.031			2	0.038	0.031	0.034
溶存マンガン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	8.8	7.9	7.5	7.0	7.2		6.9	7.0	7.4	7.8	8.6	8.8	11	8.8	6.9	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.9	17.6	19.8	18.9	20.6		21.2	23.1	24.4	25.7	23.8	24.2	11	25.7	17.6	22.1
蒸発残留物			65						59				2	65	59	62
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	2	5								3	5	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	1	2								3	2	<1	1
非イオン界面活性剤												<0.002	1			<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1		1.4	1.4	1.9	1.4	1.5	1.5	11	1.9	1.0	1.3
pH値	7.5	7.0	7.1	7.3	7.2		7.3	7.3	8.5	7.3	7.3	7.2	11	8.5	7.0	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし		異常なし
臭気強度													0/11			
色度	6.3	8.1	8.9	15	5.6		6.0	6.3	9.0	5.5	5.2	8.0	11	15	5.2	7.6
濁度	3.1	3.2	3.2	11	1.5		2.4	2.7	7.7	5.0	6.3	7.1	11	11	1.5	4.8

本河内浄水場 本河内低部ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日											2/20		2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候											雨					
当日天候											曇					
気温											16.7		1			16.7
水温											13.1		1			13.1
一般細菌											160		1			160
大腸菌											370		1			370
カドミウム及びその化合物											<0.0003		1			<0.0003
水銀及びその化合物											<0.00005		1			<0.00005
セレン及びその化合物											<0.001		1			<0.001
鉛及びその化合物											<0.001		1			<0.001
ヒ素及びその化合物											<0.001		1			<0.001
六価クロム化合物											<0.002		1			<0.002
亜硝酸態窒素											<0.004		1			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001		1			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.24		1			0.24
フッ素及びその化合物											<0.08		1			<0.08
ホウ素及びその化合物											<0.01		1			<0.01
四塩化炭素											<0.0002		1			<0.0002
1,4-ジオキサン											<0.005		1			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004		1			<0.004
ジクロロメタン											<0.002		1			<0.002
テトラクロロエチレン											<0.001		1			<0.001
トリクロロエチレン											<0.001		1			<0.001
ベンゼン											<0.001		1			<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物											<0.01		1			<0.01
アルミニウム及びその化合物											0.34		1			0.34
鉄及びその化合物											0.17		1			0.17
溶存鉄											0.06		1			0.06
銅及びその化合物											<0.01		1			<0.01
ナトリウム及びその化合物											7.8		1			7.8
マンガン及びその化合物											0.026		1			0.026
溶存マンガン											<0.005		1			<0.005
塩化物イオン											10.4		1			10.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											40.6		1			40.6
蒸発残留物											94		1			94
陰イオン界面活性剤											<0.02		1			<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)											2		1			2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)											<1		1			<1
非イオン界面活性剤											<0.002		1			<0.002
フェノール類											<0.0005		1			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)											1.5		1			1.5
pH値											7.9		1			7.9
臭気											異常なし		1	異常なし		異常なし
臭気強度													0/1			
色度											6.7		1			6.7
濁度											13		1			13

本河内浄水場 西山ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5		8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨天天候	晴	雨	晴		晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇		晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5		31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	11	31.6	6.9	20.2
水温	15.5	17.3	22.0		28.6	28.7	26.0	21.4	14.8	10.8	9.2	11.7	11	28.7	9.2	18.7
一般細菌	220	260	400		960	3,400	480	400	120	150	110	160	11	3,400	110	600
大腸菌	1.0	22	<1.0		<1.0	<1.0	2.0	2.0	9.7	4.1	24	15	11	24	<1.0	7.3
ホミウム及びその化合物										<0.0003			1			<0.0003
水銀及びその化合物										<0.00005			1			<0.00005
セレン及びその化合物										<0.001			1			<0.001
鉛及びその化合物										<0.001			1			<0.001
ヒ素及びその化合物										<0.001			1			<0.001
六価クロム化合物										<0.002			1			<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	0.006	0.006		<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	11	0.006	<0.004	<0.004
アン化物イオン及び塩化アン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63	0.60	0.49		0.63	0.49	0.53	0.42	0.43	0.44	0.31	0.64	11	0.64	0.31	0.51
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	11	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物										0.01			1			0.01
四塩化炭素										<0.0002			1			<0.0002
1,4-ジオキサン										<0.005			1			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										<0.004			1			<0.004
ジクロロメタン										<0.002			1			<0.002
テトラクロロエチレン										<0.001			1			<0.001
トリクロロエチレン										<0.001			1			<0.001
ベンゼン										<0.001			1			<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromokクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromokクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物										<0.01			1			<0.01
アルミニウム及びその化合物										0.60			1			0.60
鉄及びその化合物										0.26			1			0.26
溶存鉄										0.11			1			0.11
銅及びその化合物										<0.01			1			<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.9	6.0	6.3		6.6	6.8	6.2	6.5	6.6	7.0	7.0	7.0	11	7.0	6.0	6.6
マンガン及びその化合物										0.033			1			0.033
溶存マンガン										<0.005			1			<0.005
塩化物イオン	8.6	8.2	8.1		7.8	8.2	7.0	7.2	7.5	7.7	8.3	8.4	11	8.6	7.0	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.3	28.5	30.5		30.0	30.5	28.9	31.7	34.7	37.9	37.5	37.8	11	37.9	28.5	33.0
蒸発残留物			85						70				2	85	70	78
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			2		1	2							3	2	1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			5		1	1							3	5	1	2
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類										<0.0005			1			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.3	1.9	1.9		1.7	2.6	2.1	2.0	1.6	2.3	1.7	2.0	11	2.6	1.6	2.0
pH値	7.6	7.1	7.1		7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	7.7	7.5	7.4	11	7.7	7.0	7.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし		異常なし
臭気強度													0/11			
色度	13	17	13		15	14	13	8.8	6.1	7.5	12	17	11	17	6.1	12
濁度	15	14	10		2.7	20	7.6	5.9	8.1	14	12	16	11	20	2.7	11

本河内浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	15.0	16.3	20.6	22.2	26.8	28.7	25.8	20.6	14.4	10.6	8.9	11.2	12	28.7	8.9	18.4
一般細菌	140	240	380	700	960	3,400	330	180	140	120	110	120	12	3,400	110	560
大腸菌	<1.0	59	19	78	<1.0	<1.0	1.0	1.0	4.1	6.3	21	8.6	12	78	<1.0	16
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	0.005	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56	0.53	0.44	0.39	0.47	0.49	0.52	0.40	0.35	0.36	0.28	0.57	12	0.57	0.28	0.45
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.82						0.18			2	0.82	0.18	0.50
鉄及びその化合物				0.28						0.17			2	0.28	0.17	0.22
溶存鉄				0.14						0.08			2	0.14	0.08	0.11
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.5	5.7	6.0	5.5	6.3	6.8	6.0	6.2	6.4	6.8	6.7	6.7	12	6.8	5.5	6.3
マンガン及びその化合物				0.038						0.029			2	0.038	0.029	0.034
溶存マンガン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	8.6	8.1	7.8	7.0	7.5	8.2	6.9	7.1	7.4	7.8	8.3	8.3	12	8.6	6.9	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3	23.5	25.5	18.9	25.5	30.5	25.6	27.7	30.3	33.2	32.3	32.6	12	33.2	18.9	27.9
蒸発残留物			74						66				2	74	66	70
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			2	2	3	2							4	3	2	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			2	1	<1	1							4	2	<1	1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.9	1.3	1.5	1.1	1.4	2.6	1.8	1.6	1.7	2.0	1.6	1.9	12	2.6	1.1	1.7
pH値	7.6	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	12	7.7	7.1	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	9.6	12	11	15	11	14	10	7.6	7.2	6.4	8.7	13	12	15	6.4	10
濁度	8.7	6.3	5.3	11	2.6	20	6.1	4.7	8.3	9.4	8.7	11	12	20	2.6	8.5

小ヶ倉浄水場 小ヶ倉ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	11.3	12.8	14.8	17.7	18.8	19.1	25.4	20.1	14.7	10.8	8.6	10.6	12	25.4	8.6	15.4
一般細菌	5	23	32	340	27	380	330	36	52	10	10	14	12	380	5	100
大腸菌	1.0	3.1	1.0	<1.0	1.0	<1.0	6.3	5.2	79	34	13	17	12	79	<1.0	13
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.009	0.011	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.011	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.33	0.38	0.36	0.30	<0.10	0.26	0.27	0.21	0.19	0.19	0.30	12	0.38	<0.10	0.26
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.01						0.03			2	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物				0.14						0.19			2	0.19	0.14	0.16
溶存鉄				0.09						0.08			2	0.09	0.08	0.08
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.2	6.0	5.8	5.6	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	6.2	5.9	6.1	12	6.2	5.5	5.9
マンガン及びその化合物				0.081						0.056			2	0.081	0.056	0.068
溶存マンガン				0.063						0.021			2	0.063	0.021	0.042
塩化物イオン	8.6	9.3	9.4	8.9	8.8	8.7	8.0	7.9	8.3	8.4	8.6	9.0	12	9.4	7.9	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.9	27.1	23.8	21.9	21.5	23.1	22.8	24.6	25.9	28.2	27.0	28.0	12	28.9	21.5	25.2
蒸発残留物			59						56				2	59	56	58
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	12	1.2	0.8	1.0
pH値	7.2	6.8	6.7	6.7	6.5	6.7	6.7	7.0	7.1	7.0	7.1	7.5	12	7.5	6.5	6.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.5	3.1	3.2	4.6	5.5	7.3	4.2	3.6	5.4	4.5	3.7	5.5	12	7.3	2.5	4.4
濁度	0.9	0.8	0.5	0.8	1.0	1.5	0.9	1.2	2.3	1.8	1.4	1.6	12	2.3	0.5	1.2

小ヶ倉浄水場 鹿尾ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	15.4	16.7	21.6	24.3	27.3	27.7	23.0	20.4	14.4	10.9	9.6	11.6	12	27.7	9.6	18.6
一般細菌	80	79	84	83	200	260	400	56	110	35	48	58	12	400	35	120
大腸菌	1.0	12	<1.0	8.6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.1	11	3.1	12	12	<1.0	3.5
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				0.002						<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.54	0.40	0.45	0.40	0.38	0.48	0.36	0.32	0.33	0.33	0.50	12	0.54	0.32	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						0.01			2	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.05						0.07			2	0.07	0.05	0.06
鉄及びその化合物				0.11						0.13			2	0.13	0.11	0.12
溶存鉄				0.03						<0.03			2	0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				0.04						<0.01			2	0.04	<0.01	0.02
ナトリウム及びその化合物	6.8	5.4	6.1	5.8	6.6	6.9	6.2	6.7	7.0	7.5	7.5	6.8	12	7.5	5.4	6.6
マンガン及びその化合物				0.055						0.030			2	0.055	0.030	0.042
溶存マンガン				0.018						0.006			2	0.018	0.006	0.012
塩化物イオン	9.8	9.2	8.6	7.8	8.6	9.1	7.9	8.4	9.1	9.6	10.3	9.6	12	10.3	7.8	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43.5	21.6	33.7	31.0	36.5	40.6	34.9	43.2	47.3	52.0	52.8	46.8	12	52.8	21.6	40.3
蒸発残留物			75						84				2	84	75	80
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			1	2	14	2							4	14	1	5
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	2							4	2	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.2	12	1.5	1.1	1.3
pH値	7.4	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	12	7.4	6.8	7.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度					3								1/12	3		
色度	6.0	5.9	5.7	5.6	6.2	6.2	7.9	5.1	5.6	4.7	4.4	5.7	12	7.9	4.4	5.8
濁度	3.5	2.7	1.4	1.1	1.6	1.2	3.7	2.0	3.0	2.4	2.4	3.3	12	3.7	1.1	2.4

小ヶ倉浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	13.7	15.3	17.7	20.7	22.5	22.1	24.3	20.5	14.7	11.0	8.9	11.1	12	24.3	8.9	16.9
一般細菌	39	38	79	320	120	390	320	71	88	25	20	30	12	390	20	120
大腸菌	<1.0	2.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	2.0	38	32	22	15	12	38	<1.0	9.4
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	0.005	0.008	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	12	0.008	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.45	0.38	0.40	0.34	0.16	0.38	0.30	0.26	0.27	0.25	0.36	12	0.45	0.16	0.33
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.03						0.05			2	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物				0.12						0.19			2	0.19	0.12	0.16
溶存鉄				0.07						0.05			2	0.07	0.05	0.06
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.5	5.7	5.9	5.7	6.0	6.1	5.9	6.1	6.2	6.7	6.4	6.2	12	6.7	5.7	6.1
マンガン及びその化合物				0.076						0.048			2	0.076	0.048	0.062
溶存マンガン				0.049						0.020			2	0.049	0.020	0.034
塩化物イオン	9.3	9.3	8.9	8.5	8.7	8.8	8.0	8.0	8.6	9.0	9.1	9.1	12	9.3	8.0	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.6	24.4	28.3	26.1	27.8	29.0	28.7	30.3	34.1	38.5	34.8	33.5	12	38.5	24.4	31.0
蒸発残留物			68						68				2	68	68	68
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	5	2							4	5	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	12	1.3	0.9	1.1
pH値	7.3	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	12	7.4	6.7	7.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	4.5	4.1	4.5	5.1	5.8	5.3	5.2	5.2	5.8	5.0	4.2	5.7	12	5.8	4.1	5.0
濁度	2.1	1.4	0.9	1.2	1.6	1.4	1.6	2.2	2.8	2.6	2.1	2.4	12	2.8	0.9	1.9

浦上浄水場 浦上ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	24.9	26.0	31.1	27.2	24.6	22.0	10.0	4.3	13.0	8.9	12	31.1	4.3	18.9
水温	16.7	16.1	22.7	24.4	29.7	29.8	26.1	22.5	13.6	10.3	10.0	12.0	12	29.8	10.0	19.3
一般細菌	96	550	420	700	1,600	1,100	370	230	150	74	48	110	12	1,600	48	450
大腸菌	1.0	820	55	240	3.1	7.4	3.0	17	18	13	8.0	11	12	820	1.0	99
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				0.001						<0.001			2	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.11	0.010	0.007	<0.004	0.008	0.005	<0.004	<0.004	12	0.11	<0.004	0.012
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.35	0.12	0.20	0.17	0.13	0.13	<0.10	0.13	0.16	<0.10	0.19	12	0.35	<0.10	0.15
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.72						0.18			2	0.72	0.18	0.45
鉄及びその化合物				0.31						0.19			2	0.31	0.19	0.25
溶存鉄				0.10						0.04			2	0.10	0.04	0.07
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	9.3	6.2	7.3	6.8	8.1	8.1	7.3	8.6	9.0	10.2	10.6	10.1	12	10.6	6.2	8.5
マンガン及びその化合物				0.060						0.042			2	0.060	0.042	0.051
溶存マンガン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.9	7.5	8.2	7.1	8.4	8.3	7.2	8.6	9.6	11.4	13.4	12.1	12	13.4	7.1	9.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51.9	35.7	45.3	42.6	52.3	52.2	47.4	56.1	59.0	62.7	63.2	62.3	12	63.2	35.7	52.6
蒸発残留物			98						117				2	117	98	108
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			2	3	2	2							4	3	2	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	1							4	1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	1.5	1.7	1.7	1.6	2.4	1.9	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4	12	2.4	1.4	1.7
pH値	8.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.9	8.3	8.2	8.8	8.5	8.8	8.7	12	8.8	7.5	8.2
臭気	濃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	濃		1回検出
臭気強度	20												1/12	20		
色度	7.1	9.2	8.7	12	12	11	13	14	9.1	5.3	7.1	9.8	12	14	5.3	9.9
濁度	15	13	11	14	8.5	8.0	16	15	13	10	12	14	12	16	8.0	12

浦上浄水場 浦上JR湧水取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4								2023 年 度			
														回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴											
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴											
気温	17.4	17.3	24.9	26.0	31.1	27.2								6	31.1	17.3	24.0
水温	18.3	18.5	19.1	21.8	20.7	21.5								6	21.8	18.3	20.0
一般細菌	2	23	18	270	49	34								6	270	2	66
大腸菌	<1.0	2.0	<1.0	50	<1.0	58								6	58	<1.0	18
カドミウム及びその化合物				<0.0003										1			<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005										1			<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001										1			<0.001
鉛及びその化合物				<0.001										1			<0.001
ヒ素及びその化合物				0.006										1			0.006
六価クロム化合物				<0.002										1			<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								6	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001													1			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.47	0.33	0.44	0.39	0.44								6	0.47	0.29	0.39
フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09								6	0.10	0.09	0.09
ボウ素及びその化合物				0.02										1			0.02
四塩化炭素				<0.0002										1			<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005										1			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004										1			<0.004
ジクロロメタン				<0.002										1			<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001										1			<0.001
トリクロロエチレン				<0.001										1			<0.001
ベンゼン				<0.001										1			<0.001
塩素酸																	
クロロ酢酸																	
クロホルム																	
ジクロロ酢酸																	
ジブromクロロメタン																	
臭素酸																	
総トリハロメタン																	
トリクロロ酢酸																	
ブromジクロロメタン																	
ブromホルム																	
ホルムアルデヒド																	
亜鉛及びその化合物				0.02										1			0.02
アルミニウム及びその化合物				0.26										1			0.26
鉄及びその化合物				0.74										1			0.74
溶存鉄				0.06										1			0.06
銅及びその化合物				<0.01										1			<0.01
ナトリウム及びその化合物	14.0	13.8	13.7	13.4	13.7	13.8								6	14.0	13.4	13.7
マンガン及びその化合物				0.064										1			0.064
溶存マンガン				0.016										1			0.016
塩化物イオン	9.6	10.7	9.7	9.5	9.4	9.6								6	10.7	9.4	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	143	139	148	137	160	150								6	160	137	146
蒸発残留物			247											1			247
陰イオン界面活性剤					<0.02									1			<0.02
ジオキシン(ng/L)			<1	<1	<1	<1								4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1								4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002								1			<0.002
フェノール類				<0.0005										1			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								6	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	8.1	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9								6	8.1	7.8	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								6	異常なし		異常なし
臭気強度														0/6			
色度	5.0	7.0	6.1	7.4	5.4	5.1								6	7.4	5.0	6.0
濁度	2.3	3.1	3.2	4.4	2.7	2.3								6	4.4	2.3	3.0

浦上浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	24.9	26.0	31.1	27.2	24.6	22.0	10.0	4.3	13.0	8.9	12	31.1	4.3	18.9
水温	16.8	17.9	22.1	24.1	27.6	20.0	25.9	20.8	13.4	10.3	9.7	11.5	12	27.6	9.7	18.3
一般細菌	48	96	30	24	5	10	58	56	48	20	48	45	12	96	5	41
大腸菌	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0
カドミウム及びその化合物																
水銀及びその化合物																
セレン及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
六価クロム化合物																
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	0.36	0.16	0.24	0.21	0.18	0.14	<0.10	0.14	0.16	<0.10	0.20	12	0.36	<0.10	0.17
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボウ素及びその化合物																
四塩化炭素																
1,4-ジオキサン																
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																
ジクロロメタン																
テトラクロロエチレン																
トリクロロエチレン																
ベンゼン																
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物																
アルミニウム及びその化合物																
鉄及びその化合物																
溶存鉄																
銅及びその化合物																
ナトリウム及びその化合物	10.7	7.7	9.2	8.2	10.4	10.1	8.4	9.6	9.8	10.9	11.2	10.6	12	11.2	7.7	9.7
マンガン及びその化合物																
溶存マンガン																
塩化物イオン	12.4	8.8	9.5	8.3	10.1	10.0	8.4	9.6	10.6	12.1	14.0	12.7	12	14.0	8.3	10.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.5	44.4	58.6	48.3	71.2	66.0	47.3	56.5	59.3	62.9	63.7	62.5	12	71.2	44.4	58.7
蒸発残留物																
陰イオン界面活性剤																
ジオキシベンゼン(ng/L)																
2-メチルイソボルネオール(ng/L)																
非イオン界面活性剤																
フェノール類																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.9	1.5	1.7	1.5	1.5	2.3	2.0	2.0	2.1	1.8	2.0	1.7	12	2.3	1.5	1.8
pH値	8.1	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	8.2	8.1	7.9	8.6	8.1	12	8.6	7.7	8.0
臭気	濃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	濃		1回検出
臭気強度	20												1/12	20		
色度	4.8	6.8	6.4	10	8.6	9.7	7.6	11	6.4	3.7	5.8	8.0	12	11	3.7	7.4
濁度	12	12	10	13	7.8	8.3	16	17	13	9.8	10	14	12	17	7.8	11

東長崎浄水場 矢上取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6		1/4		3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴		雨／曇		曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨		晴		晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0		6.4		12.0	10	32.8	6.4	21.4
水温	18.6	17.7	22.9	22.5	27.8	28.5	25.2	21.8		11.4		11.2	10	28.5	11.2	20.8
一般細菌	82	700	560	2,300	1,300	1,000	900	150		130		78	10	2,300	78	720
大腸菌	16	67	56	2,000	16	2.0	24	45		55		32	10	2,000	2.0	230
ホミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				0.002						<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				0.003						<0.002			2	0.003	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004	10	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19	0.70	0.70	0.52	0.25	0.30	0.18	0.30		0.42		0.50	10	0.70	0.18	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08		<0.08	10	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				0.02						<0.01			2	0.02	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物				2.4						0.02			2	2.4	0.02	1.2
鉄及びその化合物				1.3						<0.03			2	1.3	<0.03	0.65
溶存鉄				0.51						<0.03			2	0.51	<0.03	0.26
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12.3	6.8	9.4	4.8	11.7	11.9	11.9	13.3		13.7		12.4	10	13.7	4.8	10.8
マンガン及びその化合物				0.069						<0.005			2	0.069	<0.005	0.034
溶存マンガン				0.013						<0.005			2	0.013	<0.005	0.006
塩化物イオン	11.3	9.2	10.2	4.5	9.8	10.1	10.3	10.9		12.7		11.9	10	12.7	4.5	10.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.8	34.2	56.6	29.0	77.8	78.6	70.4	82.3		85.4		81.0	10	85.4	29.0	67.1
蒸発残留物			118										1			118
陰イオン界面活性剤					<0.02								1			<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	2	1	3							4	3	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	1	3	1							4	3	<1	1
非イオン界面活性剤						0.007						<0.002	2	0.007	<0.002	0.004
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.8	0.9	3.3	1.0	0.9	0.8	0.7		0.7		0.7	10	3.3	0.7	1.1
pH値	8.9	7.4	7.6	7.5	7.7	7.8	8.7	8.3		8.4		8.6	10	8.9	7.4	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	10	異常なし		異常なし
臭気強度													0/10			
色度	4.3	6.9	6.7	41	5.1	5.4	4.3	4.3		3.4		2.9	10	41	2.9	8.4
濁度	0.7	3.6	4.2	44	1.3	1.4	0.6	1.1		0.8		0.7	10	44	0.6	5.8

東長崎浄水場 中尾ダム取水原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0	13.8	6.4	13.0	12.0	12	32.8	6.4	20.1
水温	15.8	18.2	22.8	23.0	26.4	28.1	27.4	22.4	16.8	12.8	11.5	11.2	12	28.1	11.2	19.7
一般細菌	20	300	220	930	580	320	260	160	94	56	100	40	12	930	20	250
大腸菌	1.0	83	33	190	1.0	2.0	2.0	4.1	24	17	4.1	7.4	12	190	1.0	30
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.006	0.008	<0.004	0.012	<0.004	0.012	<0.004	0.022	12	0.022	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.60	0.54	0.56	0.53	0.38	0.50	0.35	0.34	0.39	0.39	0.43	12	0.60	0.34	0.46
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				1.5						0.03			2	1.5	0.03	0.76
鉄及びその化合物				0.62						0.07			2	0.62	0.07	0.34
溶存鉄				0.30						0.04			2	0.30	0.04	0.17
銅及びその化合物				<0.01						0.03			2	0.03	<0.01	0.02
ナトリウム及びその化合物	7.5	6.0	6.3	6.0	6.3	6.6	6.6	6.9	7.0	7.5	7.4	7.7	12	7.7	6.0	6.8
マンガン及びその化合物				0.061						0.034			2	0.061	0.034	0.048
溶存マンガン				0.012						0.024			2	0.024	0.012	0.018
塩化物イオン	7.9	7.6	7.2	6.5	6.6	6.9	6.6	6.6	6.9	7.0	7.2	7.5	12	7.9	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.9	31.7	35.2	33.6	35.6	37.7	37.4	40.5	41.8	44.9	44.4	47.2	12	47.2	31.7	39.6
蒸発残留物			88						84				2	88	84	86
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	1	2	1							4	2	<1	1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	1.4	1.5	1.7	1.4	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	12	1.7	1.4	1.5
pH値	7.7	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	12	7.7	7.3	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度									4				1/12	4		
色度	6.2	18	16	24	13	9.3	12	7.0	5.6	4.4	8.4	5.1	12	24	4.4	10
濁度	1.2	5.1	3.2	10	1.9	3.4	4.6	2.8	2.9	1.3	6.3	1.9	12	10	1.2	3.7

東長崎浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0	13.8	6.4	13.0	12.0	12	32.8	6.4	20.1
水温	16.2	16.5	19.8	22.5	26.3	27.0	23.8	20.7	16.8	10.9	11.5	10.4	12	27.0	10.4	18.5
一般細菌	80	620	540	600	1,000	1,200	750	250	94	94	100	74	12	1,200	74	450
大腸菌	16	76	130	210	15	54	12	49	24	42	4.1	12	12	210	4.1	53
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	0.67	0.67	0.56	0.31	0.31	0.18	0.31	0.34	0.41	0.39	0.49	12	0.67	0.18	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				1.2						0.03			2	1.2	0.03	0.62
鉄及びその化合物				0.42						0.04			2	0.42	0.04	0.23
溶存鉄				0.27						<0.03			2	0.27	<0.03	0.14
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	11.6	6.6	9.4	6.7	11.2	11.0	11.9	11.9	7.0	12.3	7.4	11.6	12	12.3	6.6	9.9
マンガン及びその化合物				0.052						0.010			2	0.052	0.010	0.031
溶存マンガン				0.009						0.006			2	0.009	0.006	0.008
塩化物イオン	10.6	8.8	10.6	8.2	10.5	9.6	10.3	10.0	6.9	11.4	7.2	11.2	12	11.4	6.9	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71.2	33.6	56.6	38.7	71.1	71.9	70.0	73.2	41.8	76.8	44.4	75.1	12	76.8	33.6	60.4
蒸発残留物			124						84				2	124	84	104
陰イオン界面活性剤					<0.02								1			<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	1	<1								4	2	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	2	<1							4	2	<1	<1
非イオン界面活性剤						0.005						<0.002	2	0.005	<0.002	0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.0	0.8	1.3	0.8	1.0	0.8	0.9	1.6	0.9	1.5	0.8	12	1.6	0.8	1.0
pH値	8.8	7.4	7.6	7.4	7.7	7.8	8.7	8.1	7.5	8.2	7.5	8.4	12	8.8	7.4	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度									4				1/12	4		
色度	4.7	9.4	6.9	20	7.2	6.0	4.7	5.0	5.6	3.7	8.4	3.3	12	20	3.3	7.1
濁度	0.9	4.5	4.4	9.9	2.0	1.6	0.9	1.7	2.9	1.0	6.3	1.0	12	9.9	0.9	3.1

道ノ尾浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	16.6	21.6	26.2	24.8	33.0	28.4	23.6	9.6	17.0	11.5	11.1	11.2	12	33.0	9.6	19.6
水温	12.0	15.0	18.2	20.2	22.7	23.9	22.4	18.4	13.8	10.4	9.9	11.0	12	23.9	9.9	16.5
一般細菌	16	42	34	74	44	110	260	120	17	180	76	9	12	260	9	82
大腸菌	1.0	3.1	1.0	3.1	<1.0	<1.0	1.0	3.1	5.2	2.0	12	<1.0	12	12	<1.0	2.6
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001						3	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	0.26	0.25	0.28	0.25	0.30	0.25	0.20	0.21	0.25	0.36	0.36	12	0.36	0.20	0.27
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.07						0.03			2	0.07	0.03	0.05
鉄及びその化合物				0.09						0.46			2	0.46	0.09	0.28
溶存鉄				<0.03						0.11			2	0.11	<0.03	0.06
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	4.8	4.2	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	5.7	6.7	5.4	5.4	4.9	12	6.7	4.2	5.0
マンガン及びその化合物				0.036						0.084			2	0.084	0.036	0.060
溶存マンガン				<0.005						0.007			2	0.007	<0.005	<0.005
塩化物イオン	4.9	4.4	4.1	4.2	4.1	4.2	4.0	4.0	4.2	4.5	4.8	4.6	12	4.9	4.0	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16.3	14.0	14.8	13.2	14.4	14.9	15.9	17.0	17.3	21.5	20.8	17.3	12	21.5	13.2	16.4
蒸発残留物			60						64				2	64	60	62
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			9	1	<1	<1							4	9	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002							1			<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6
pH値	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.4	6.8	7.0	7.1	12	7.4	6.8	6.9
臭気	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度			2										1/12	2		
色度	2.4	2.7	4.1	3.8	3.0	4.1	3.8	3.7	3.3	6.7	4.8	3.3	12	6.7	2.4	3.8
濁度	1.3	1.9	2.0	1.7	1.1	1.6	1.6	1.8	1.7	4.8	3.1	2.1	12	4.8	1.1	2.1

手熊浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	17.8	20.2	26.0	24.0	31.0	28.0	22.8	9.7	16.7	11.3	12.0	11.1	12	31.0	9.7	19.2
水温	14.7	17.3	19.8	22.0	23.4	26.4	22.7	17.9	14.9	11.5	10.7	11.7	12	26.4	10.7	17.8
一般細菌	18	26	53	230	250	220	260	37	36	20	25	20	12	260	18	100
大腸菌	16	1.0	2.0	46	13	7.4	26	2.0	19	12	8.5	16	12	46	1.0	14
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001						3	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.48	0.44	0.49	0.45	0.42	0.43	0.38	0.36	0.38	0.33	0.33	12	0.49	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.05						0.01			2	0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物				0.20						0.10			2	0.20	0.10	0.15
溶存鉄				0.05						<0.03			2	0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.5	6.4	6.0	6.4	6.9	7.0	6.7	12	7.0	6.0	6.4
マンガン及びその化合物				0.11						0.042			2	0.11	0.042	0.076
溶存マンガン				<0.005						0.009			2	0.009	<0.005	<0.005
塩化物イオン	9.8	9.6	9.1	9.0	9.0	9.2	8.9	8.5	8.9	9.2	9.7	9.3	12	9.8	8.5	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.5	22.7	22.4	23.2	24.2	23.9	24.0	23.9	25.5	25.7	27.4	27.5	12	27.5	22.4	24.5
蒸発残留物			60						56				2	60	56	58
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002							1			<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	12	0.8	0.5	0.7
pH値	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	12	7.4	7.1	7.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	3.3	5.1	5.0	6.1	3.6	4.5	4.4	3.8	2.8	2.7	4.2	3.6	12	6.1	2.7	4.1
濁度	0.9	1.4	1.3	1.7	0.6	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	1.3	1.0	12	1.7	0.6	1.1

三重浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	16.6	21.6	26.2	24.8	33.0	28.4	23.6	9.7	17.0	11.5	11.1	11.2	12	33.0	9.7	19.6
水温	14.1	16.6	19.4	21.4	24.7	26.4	22.9	18.8	15.0	11.9	10.9	12.2	12	26.4	10.9	17.9
一般細菌	12	22	71	34	54	60	67	27	14	11	4	16	12	71	4	33
大腸菌	3.0	5.1	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	4.1	6.3	2.0	2.0	2.0	12	6.3	1.0	2.7
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001						3	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.50	0.44	0.48	0.49	0.46	0.45	0.38	0.37	0.41	0.39	0.35	12	0.50	0.35	0.43
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.02						0.01			2	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物				0.16						0.11			2	0.16	0.11	0.14
溶存鉄				0.05						<0.03			2	0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.0	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	6.4	6.5	6.2	12	6.5	5.7	6.0
マンガン及びその化合物				0.074						0.030			2	0.074	0.030	0.052
溶存マンガン				0.006						0.007			2	0.007	0.006	0.006
塩化物イオン	9.4	9.0	8.6	8.6	8.7	8.7	8.3	8.4	8.7	8.9	9.2	8.9	12	9.4	8.3	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21.9	21.8	21.5	21.7	21.7	21.7	21.9	23.2	23.7	24.4	26.5	26.6	12	26.6	21.5	23.0
蒸発残留物			60						53				2	60	53	56
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002							1			<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6
pH値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	12	7.3	7.1	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	3.4	4.1	3.7	5.0	3.2	4.8	3.2	3.1	2.9	2.5	4.5	3.7	12	5.0	2.5	3.7
濁度	1.1	1.3	1.0	1.2	0.6	1.2	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3	1.0	12	1.3	0.6	1.0

萱瀬ダム分水試験

水質基準項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	曇	曇	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇／雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	20.4	21.8	23.0	26.1	26.7	25.6	24.4	14.4	17.3	1.3	16.5	11.7	12	26.7	1.3	19.1
水温	14.9	16.6	19.7	21.3	22.6	24.6	23.5	16.8	15.5	9.6	11.8	12.4	12	24.6	9.6	17.4
一般細菌	220	39	78	170	270	180	130	62	31	110	94	18	12	270	18	110
大腸菌	<1.0	2.0	1.0	23	18	3.1	1.0	7.5	58	17	34	4.0	12	58	<1.0	14
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27	0.22	0.20	0.26	0.29	0.25	0.17	0.14	0.17	0.18	0.23	0.32	12	0.32	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.08						0.06			2	0.08	0.06	0.07
鉄及びその化合物				0.10						0.50			2	0.50	0.10	0.30
溶存鉄				0.03						0.13			2	0.13	0.03	0.08
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	4.7	4.2	4.4	4.1	4.0	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	5.2	4.7	12	5.2	4.0	4.6
マンガン及びその化合物				0.050						0.27			2	0.27	0.050	0.16
溶存マンガン				0.019						0.18			2	0.18	0.019	0.10
塩化物イオン	4.7	4.3	4.0	4.1	3.8	3.9	3.9	4.3	4.3	4.6	4.7	4.7	12	4.7	3.8	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16.4	14.2	14.4	12.4	12.6	15.2	15.9	16.8	17.7	19.5	20.0	16.7	12	20.0	12.4	16.0
蒸発残留物			60						62				2	62	60	61
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシシ(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	12	0.9	0.5	0.7
pH値	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	12	7.2	6.9	7.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.1	2.2	3.3	3.4	3.8	4.8	4.8	4.1	4.0	6.6	5.9	3.0	12	6.6	2.1	4.0
濁度	1.4	2.0	1.6	2.2	4.3	2.0	2.8	2.6	2.6	5.8	4.4	2.4	12	5.8	1.4	2.8

神浦ダム分水試験

水質基準項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	14.4	20.0	20.4	22.7	26.1	26.9	24.1	20.0	14.9	11.8	12.4	11.4	12	26.9	11.4	18.8
一般細菌	8	72	300	160	86	140	300	19	24	8	16	18	12	300	8	96
大腸菌	3.1	12	8.5	16	1.0	2.0	<1.0	6.3	6.3	2.0	2.0	9.7	12	16	<1.0	5.7
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.57	0.45	0.56	0.50	0.47	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.43	12	0.57	0.41	0.47
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				0.01						<0.01			2	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.07						0.01			2	0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物				0.11						0.09			2	0.11	0.09	0.10
溶存鉄				0.05						<0.03			2	0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	5.8	5.2	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	5.9	12	6.1	5.2	5.6
マンガン及びその化合物				0.076						0.036			2	0.076	0.036	0.056
溶存マンガン				0.028						0.015			2	0.028	0.015	0.022
塩化物イオン	9.4	8.6	8.4	8.2	8.3	8.2	7.9	8.1	8.3	8.8	8.9	8.8	12	9.4	7.9	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17.3	14.0	15.1	14.1	14.3	14.8	14.3	15.6	16.1	18.2	20.2	19.1	12	20.2	14.0	16.1
蒸発残留物			50						42				2	50	42	46
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシシ(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7
pH値	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	12	7.2	6.8	7.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.9	4.6	3.8	5.4	4.1	4.2	4.5	2.5	2.6	2.7	5.4	6.1	12	6.1	2.5	4.1
濁度	1.0	1.6	1.0	1.6	0.9	0.9	1.0	0.7	0.8	1.1	1.8	2.4	12	2.4	0.7	1.2

雪浦ダム分水試験

水質基準項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇／雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	16.9	16.2	19.5	22.9	23.5	23.6	22.3	16.4	14.0	10.2	12.4	13.1	12	23.6	10.2	17.6
一般細菌	32	54	120	220	110	240	120	64	22	57	34	34	12	240	22	92
大腸菌	13	11	11	120	16	15	1.0	16	26	22	6.3	11	12	120	1.0	22
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	0.25	0.22	0.24	0.33	0.32	0.25	0.21	0.23	0.21	0.25	0.27	12	0.33	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.10						0.03			2	0.10	0.03	0.06
鉄及びその化合物				0.16						1.1			2	1.1	0.16	0.63
溶存鉄				0.07						0.46			2	0.46	0.07	0.26
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	5.1	4.6	4.8	4.8	4.3	4.3	5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	5.4	12	6.2	4.3	5.2
マンガン及びその化合物				0.051						0.44			2	0.44	0.051	0.24
溶存マンガン				0.029						0.30			2	0.30	0.029	0.16
塩化物イオン	8.3	7.8	7.4	7.6	6.6	6.3	7.4	8.1	8.5	8.8	8.9	8.5	12	8.9	6.3	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14.0	10.6	12.5	11.3	9.9	10.5	14.4	17.3	18.8	20.5	21.5	17.3	12	21.5	9.9	14.9
蒸発残留物			42						48				2	48	42	45
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシシ(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	12	1.1	0.5	0.8
pH値	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.9	6.7	6.8	7.0	6.8	6.9	6.9	12	7.0	6.6	6.8
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	6.7	6.0	6.4	6.0	8.0	7.7	7.6	6.6	5.5	16	6.4	7.3	12	16	5.5	7.5
濁度	2.9	3.1	1.9	3.0	2.6	2.3	1.7	2.4	2.4	6.7	3.3	2.9	12	6.7	1.7	2.9

河通ダム表層試験(分水)

水質基準項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇／雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	14.9	17.9	21.2	24.0	23.8	22.9	20.3	14.7	14.8	9.1	12.7	10.1	12	24.0	9.1	17.2
一般細菌	18	69	92	460	720	240	210	91	38	34	32	20	12	720	18	160
大腸菌	6.3	1.0	8.5	550	46	7.5	12	22	9.8	38	16	2.0	12	550	1.0	59
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	0.13	0.17	0.15	0.18	0.16	0.18	0.23	0.16	0.16	0.16	0.16	12	0.23	0.10	0.16
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.03						0.02			2	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物			0.20	0.04		0.10			0.07	0.17		0.07	6	0.20	0.04	0.11
溶存鉄				<0.03						0.13			2	0.13	<0.03	0.06
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	5.3	5.3	5.3	5.0	5.1	5.1	5.4	5.6	5.8	5.7	5.8	5.3	12	5.8	5.0	5.4
マンガン及びその化合物			0.040	0.008		0.024			0.016	0.027		0.015	6	0.040	0.008	0.022
溶存マンガン				0.005						0.027			2	0.027	0.005	0.016
塩化物イオン	8.4	8.4	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.5	8.7	9.1	8.6	8.5	12	9.1	7.8	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11.7	11.9	11.9	8.9	11.3	10.8	13.2	15.2	16.0	16.7	17.0	14.3	12	17.0	8.9	13.2
蒸発残留物			42						44				2	44	42	43
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシシ(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	0.4
pH値	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.8	6.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.0	2.7	4.7	3.2	4.1	3.5	4.8	5.5	2.2	3.0	2.6	2.5	12	5.5	2.0	3.4
濁度	0.3	0.4	0.7	0.9	1.0	0.6	1.0	1.1	0.4	0.7	0.3	0.4	12	1.1	0.3	0.6

式見ダム分水試験

水質基準項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	18.3	24.1	24.3	27.0	32.6	28.7	24.6	15.8	14.4	6.7	13.7	11.2	12	32.6	6.7	20.1
水温	15.8	19.7	22.2	23.8	29.1	28.8	26.4	20.6	16.2	11.7	11.9	11.9	12	29.1	11.7	19.8
一般細菌	500	240	300	410	98	160	92	200	150	190	230	840	12	840	92	280
大腸菌	1.0	68	19	93	1.0	<1.0	<1.0	170	39	9.6	8.6	51	12	170	<1.0	38
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.017	<0.004	0.009	<0.004	0.005	0.032	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	12	0.032	<0.004	0.006
シアニ化物イオン及び塩化シアニ				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	0.35	0.30	0.30	0.14	0.22	0.32	0.30	0.19	0.12	0.12	0.12	12	0.35	0.12	0.24
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.86						0.01			2	0.86	0.01	0.44
鉄及びその化合物				0.24						0.06			2	0.24	0.06	0.15
溶存鉄				0.12						<0.03			2	0.12	<0.03	0.06
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.0	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	12	8.0	7.5	7.8
マンガン及びその化合物				0.050						0.046			2	0.050	0.046	0.048
溶存マンガン				0.006						<0.005			2	0.006	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.7	11.5	11.4	10.9	11.2	10.9	10.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.4	12	11.7	10.2	10.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.9	23.4	23.9	22.9	23.9	24.5	23.3	24.3	24.3	25.2	26.0	26.5	12	26.5	22.9	24.5
蒸発残留物			77						70				2	77	70	74
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン(ng/L)			6	10	55	<1							4	55	<1	18
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	1	<1							4	1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	1.8	1.8	2.0	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	12	2.2	1.7	1.9
pH値	7.4	7.1	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	7.1	7.7	7.9	7.4	7.6	12	7.9	7.1	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	かび	かび	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		2回検出
臭気強度				1	8								2/12	8		
色度	6.2	11	10	14	9.3	9.2	10	8.2	8.4	7.0	8.1	6.6	12	14	6.2	9.0
濁度	1.8	3.0	2.6	4.2	2.5	3.6	2.6	2.0	2.6	2.3	3.1	2.6	12	4.2	1.8	2.7

多良水取水堰試験

水質基準項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	24.3	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.5
水温	16.6	18.3	21.5	22.3	27.3	24.2	20.2	16.0	12.5	11.1	14.9	13.7	12	27.3	11.1	18.2
一般細菌	110	130	500	1,500	1,500	820	430	660	400	62	260	76	12	1,500	62	530
大腸菌	140	19	91	650	110	30	17	460	180	70	280	83	12	650	17	170
カドミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004		12	0.005	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.67	0.38	0.45	0.45	0.36	0.39	0.33	0.33	0.30	0.41	0.36	12	0.67	0.30	0.40
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
砒素及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.16						0.02			2	0.16	0.02	0.09
鉄及びその化合物				0.24						0.13			2	0.24	0.13	0.18
溶存鉄				0.07						0.04			2	0.07	0.04	0.06
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	8.2	7.3	7.2	7.2	8.8	8.4	7.9	7.6	7.6	7.5	6.7	7.0	12	8.8	6.7	7.6
マンガン及びその化合物				0.14						0.18			2	0.18	0.14	0.16
溶存マンガン				0.080						0.12			2	0.12	0.080	0.10
塩化物イオン	10.9	10.9	9.8	10.0	10.9	10.3	10.2	10.0	9.9	9.9	8.5	9.1	12	10.9	8.5	10.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	25.5	25.3	23.2	32.9	33.1	30.1	29.6	29.2	27.2	28.0	27.9	12	34.0	23.2	28.8
蒸発残留物			80						71				2	80	71	76
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシシ(n g/L)			1	1	<1	<1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n g/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	2.1	1.4	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	0.9	12	2.1	0.5	1.0
pH値	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.2	7.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	3.7	4.2	11	8.5	4.4	4.7	8.3	7.6	5.1	3.9	8.8	5.1	12	11	3.7	6.3
濁度	1.0	1.3	2.9	3.6	1.1	0.9	1.7	1.6	1.4	1.2	3.2	1.8	12	3.6	0.9	1.8

本河内浄水場 本河内高部ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

本河内浄水場 本河内低部ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

本河内浄水場 西山ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

本河内浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

小ヶ倉浄水場 小ヶ倉ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

小ヶ倉浄水場 鹿尾ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

小ヶ倉浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

浦上浄水場 浦上ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

浦上浄水場 浦上JR湧水取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

浦上浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

東長崎浄水場 矢上取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

東長崎浄水場 中尾ダム取水原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

東長崎浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

道ノ尾浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

手熊浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

三重浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

萱瀬ダム分水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

神浦ダム分水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

雪浦ダム分水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

河通ダム表層試験(分水)

水質管理目標設定項目

[illegible]

式見ダム分水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

多以良取水堰試驗

水質管理目標設定項目

[illegible]

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	本河内浄水場原水	小ヶ倉浄水場原水	浦上ダム取水原水	矢上取水原水	矢上取水原水		本河内浄水場原水	小ヶ倉浄水場原水	浦上ダム取水原水	矢上取水原水	矢上取水原水
月 日	8/1	8/1	8/1	8/1	9/4		8/1	8/1	8/1	8/1	9/4
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	チオン ⁺ カルブ ⁺	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	—
2,2-DPA(ダラホ ⁺ ン)	—	—	—	—	—	チオファネートメチル	—	—	—	—	—
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	チオヘンカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	テフリトリオン	—	—	—	—	—
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	テルブ ⁺ カルブ ⁺ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	—	トリクロピル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
アセフェート	—	—	—	—	—	トリクロホルン(DEP)	—	—	—	—	—
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	トリシクザール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
アミトラス ⁺	—	—	—	—	—	ナブ ⁺ ロバミド ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ハ ⁺ ラコート	—	—	—	—	—
イソキサチオン	—	—	—	—	—	ビ ⁺ ヘ ⁺ ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフェンホス	—	—	—	—	—	ビ ⁺ ラクロニル	—	—	—	—	—
イソプロカルブ ⁺ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ビ ⁺ ラゾ ⁺ キシフェン	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ビ ⁺ ラゾ ⁺ リネート(ビ ⁺ ラゾ ⁺ レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
イブ ⁺ フェンカルバゾ ⁺ ン	—	—	—	—	—	ビ ⁺ リダ ⁺ フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イブ ⁺ ロヘ ⁺ ンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	ビ ⁺ リダ ⁺ チカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イミノタジン	—	—	—	—	—	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
インダ ⁺ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	—	フィ ⁺ プロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
エスブ ⁺ ロカルブ ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	フェノ ⁺ カルブ ⁺ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エントスルファン(ヘンゾ ⁺ エビン)	—	—	—	—	—	フェリムゾ ⁺ ン	—	—	—	—	—
オキサジ ⁺ クロメホ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	—
オキシ ⁺ 銅(有機銅)	—	—	—	—	—	フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
オリサストロビン	—	—	—	—	—	フェントラザ ⁺ ミド ⁺	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
カズ ⁺ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	フサ ⁺ ライド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カフエンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
カルタップ ⁺	—	—	—	—	—	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルバリル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	ブ ⁺ ブ ⁺ ロフェジ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002
カルボ ⁺ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	フルアジ ⁺ ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キャブ ⁺ タン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	プロシミド ⁺	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	プロチオホス	—	—	—	—	—
グリホサート	—	—	—	—	—	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
グルホシネート	—	—	—	—	—	プロピサ ⁺ ミド ⁺	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
クロメア ⁺ ロップ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	プロベ ⁺ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—	—	—	プロモブ ⁺ チド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロルピリホス	—	—	—	—	—	ベ ⁺ ノミル	—	—	—	—	—
クロタロニル(TPN)	—	—	—	—	—	ヘンシクロ ⁺ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアナジ ⁺ ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	—	ヘンゾ ⁺ ビシクロ ⁺ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	—
シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	ヘンゾ ⁺ フェナップ ⁺	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—
シクロ ⁺ ン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ヘンタジ ⁺ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
ジ ⁺ クロベ ⁺ ニル(DBN)	—	—	—	—	—	ヘンデ ⁺ イメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジ ⁺ クロルホ ⁺ ス(DDVP)	—	—	—	—	—	ヘン ⁺ フラカルブ ⁺	—	—	—	—	—
ジ ⁺ クワット	—	—	—	—	—	ヘンフルラリン(ヘ ⁺ スロジ ⁺ ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジ ⁺ スルホ ⁺ ン(エチルチオ ⁺ ト ⁺ ン)	—	—	—	—	—	ヘンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ジ ⁺ チオカルバ ⁺ メート系農薬	—	—	—	—	—	ホスチアセート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジ ⁺ チオピル	—	—	—	—	—	マラチオン(マラゾ ⁺ ン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
シハロホップ ⁺ ブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	メコブ ⁺ ロップ ⁺ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—
シマジ ⁺ ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—
ジ ⁺ メタ ⁺ トリ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	メタラキシ ⁺ ル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ⁺ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	メチダ ⁺ チオン(DMTP)	—	—	—	—	—
シ ⁺ トリ ⁺ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	メミノストロビ ⁺ ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—
ダイアジ ⁺ ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	メリブ ⁺ ジ ⁺ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	メフェナセ ⁺ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
タ ⁺ ゾ ⁺ メ ⁺ ット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—	—	—	メブ ⁺ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チアジ ⁺ ニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	東長崎浄水場原水	道ノ尾浄水場原水	手熊浄水場原水	三重浄水場原水			東長崎浄水場原水	道ノ尾浄水場原水	手熊浄水場原水	三重浄水場原水	
月 日	8/1	8/7	8/7	8/7			8/1	8/7	8/7	8/7	
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		チオン ⁺ カルブ ⁺	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
2,2-DPA(ダラホ ^ン)	—	—	—	—		チオファネートメチル	—	—	—	—	
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		チオヘンカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004		テフリトリオン	—	—	—	—	
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		テルブ ⁺ カルブ ⁺ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009		トリクロピル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
アセフェート	—	—	—	—		トリクロルホン(DEP)	—	—	—	—	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003		トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
アミトラス ⁺	—	—	—	—		ナブ ⁺ ロバミド ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		バ ⁺ ラコート	—	—	—	—	
イソキサチオン	—	—	—	—		ビ ⁺ ヘ ⁺ ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
イソフェンホス	—	—	—	—		ビ ⁺ ラクロニル	—	—	—	—	
イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		ビ ⁺ ラゾ ⁺ キシフェン	—	—	—	—	
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		ビ ⁺ ラゾ ⁺ リネート(ビ ⁺ ラゾ ⁺ レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
イブ ⁺ フェンカルバゾ ^ン	—	—	—	—		ビ ⁺ リダ ⁺ フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
イブ ⁺ ロヘ ^ン ホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009		ビ ⁺ リダ ⁺ チカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
イミノタジン	—	—	—	—		ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
インダ ⁺ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009		フィ ⁺ プロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
エスプロカルブ ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		フェノ ⁺ カルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
エンド ⁺ スルファン(ヘンゾ ⁺ エビン)	—	—	—	—		フェリムゾ ^ン	—	—	—	—	
オキサジ ⁺ クロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
オキシ ⁺ 銅(有機銅)	—	—	—	—		フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	
オリサストロビン	—	—	—	—		フェントラザ ⁺ ミド ⁺	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
カズ ⁺ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		フサライド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008		ブ ⁺ タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
カルタップ ⁺	—	—	—	—		ブ ⁺ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
カルバ ⁺ リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		ブ ⁺ ブ ⁺ ロフェジ ^ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
カルボ ⁺ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		フルアジ ⁺ ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		ブレ ⁺ チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
キャブ ⁺ タン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		プロシミド ⁺	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		プロチオホス	—	—	—	—	
グリホサート	—	—	—	—		プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
グルホシネート	—	—	—	—		プロピ ⁺ サミド ⁺	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
クロメプロップ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		プロベ ⁺ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—	—		プロモブ ⁺ チド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
クロルピリホス	—	—	—	—		ベ ⁺ ノミル	—	—	—	—	
クロタクロニル(TPN)	—	—	—	—		ヘン ⁺ シクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
シアナジ ^ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		ヘンゾ ⁺ ビ ⁺ シクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003		ヘンゾ ⁺ フェナップ ⁺	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
シクロ ^ン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		ヘンタジ ^ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ ⁺ クロベ ^{ニル} (DBN)	—	—	—	—		ヘン ⁺ デ ⁺ イメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ジ ⁺ クロルホス(DDVP)	—	—	—	—		ヘン ⁺ フラカルブ ⁺	—	—	—	—	
ジ ⁺ クワット	—	—	—	—		ヘン ⁺ フルラリン(ヘ ⁺ スロジ ^ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジ ⁺ スルホ ^ン (エチルチオ ^ン)	—	—	—	—		ヘン ⁺ フレサート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	
ジ ⁺ チオカルバ ⁺ メート系農薬	—	—	—	—		ホスチアセート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
ジ ⁺ チオピル	—	—	—	—		マラチオン(マラゾ ^ン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	
シハロホップ ⁺ ブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		メコプロップ(MCPPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
シマジ ^ン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003		メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
ジ ⁺ メタトリ ^ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		メタラキシ ^ル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ ⁺ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		メチダ ⁺ チオン(DMTP)	—	—	—	—	
シ ⁺ トリ ^ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		ホミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
ダイアジ ^ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003		トリブ ⁺ ジ ^ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		メフェナセ ⁺ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
タ ⁺ ゾ ⁺ メット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—	—		メ ⁺ プロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
チアジ ^{ニル}	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

本河内浄水場 本河内高部ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1		10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴		晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴		晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6		24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	11	31.6	6.9	19.6
水温	14.8	15.4	19.5	22.2	25.7		25.5	20.5	14.2	10.6	9.1	11.4	11	25.7	9.1	17.2
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				0.01						<0.01			2	0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)				<0.005									1			<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01									1			<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジブロモアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.03	11	0.04	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.4			1.3			1.1			1.8			4	1.8	1.1	1.4
紫外線吸光度(E260)	0.250			0.496			0.292			0.204			4	0.496	0.204	0.310
浮遊物質質量	4			10			1			4			4	10	1	5
侵食性遊離炭酸				2.8						2.6			2	2.8	2.6	2.7
全窒素	0.67			0.70			0.69			0.51			4	0.70	0.51	0.64
全リン	0.017			0.035			0.016			0.026			4	0.035	0.016	0.024
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	8.3	6.9	7.4	7.2	7.7		7.8	8.3	8.5	8.7	8.7	8.5	11	8.7	6.9	8.0
アルカリ度	18.5	12.6	16.8	15.9	18.4		19.1	21.8	23.7	23.1	20.8	18.6	11	23.7	12.6	19.0
酸度				3.3						3.2			2	3.3	3.2	3.2
カルシウム硬度	16.0	11.0	12.6	11.8	13.0		13.8	15.4	16.3	17.1	16.1	16.4	11	17.1	11.0	14.5
カウム	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8		1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	11	1.1	0.7	0.9
珪 藻 類	3,350	335	440	755	455		355	1,310	1,990	380	250	775	11	3,350	250	945
緑 藻 類	15	0	40	40	30		20	20	20	10	10	50	11	50	0	23
藍 藻 類	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
そ の 他	10	5	0	2	4		0	6	7	38	44	18	11	44	0	12
総 計	3,380	340	480	797	489		375	1,340	2,010	428	304	843	11	3,380	304	981
生物優占種	Fragilaria	Fragilaria	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira		Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Asterionella				

本河内浄水場 本河内低部ダム取水原水試験

その他の項目

月 日											2/20		2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候											雨					
当日天候											曇					
気温											16.7		1			16.7
水温											13.1		1			13.1
銀及びその化合物											<0.01		1			<0.01
バリウム及びその化合物											0.01		1			0.01
ビスマス及びその化合物											<0.01		1			<0.01
モリブデン及びその化合物											<0.007		1			<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)											<0.005		1			<0.005
フタル酸ブチルベンジル											<0.01		1			<0.01
ブロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジブロモアセトニトリル																
キシレン											<0.001		1			<0.001
アンモニア態窒素											<0.03		1			<0.03
生物化学的酸素要求量											1.4		1			1.4
紫外線吸光度(E260)											0.245		1			0.245
浮遊物質質量											14		1			14
侵食性遊離炭酸											1.5		1			1.5
全窒素																
全リン																
トリハロメタン生成能																
電気伝導率											12.6		1			12.6
アルカリ度											33.7		1			33.7
酸度											2.0		1			2.0
カルシウム硬度											26.1		1			26.1
カリウム											1.7		1			1.7
珪藻類											3,800		1			3,800
緑藻類											10		1			10
藍藻類											0		1			0
その他											0		1			0
総計											3,810		1			3,810
生物優占種											Aulacosei ra					

本河内浄水場 西山ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5		8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴		晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇		晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5		31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	11	31.6	6.9	20.2
水温	15.5	17.3	22.0		28.6	28.7	26.0	21.4	14.8	10.8	9.2	11.7	11	28.7	9.2	18.7
銀及びその化合物										<0.01			1			<0.01
バリウム及びその化合物										0.01			1			0.01
ビスマス及びその化合物										<0.01			1			<0.01
モリブデン及びその化合物										<0.007			1			<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)																
フタル酸ブチルベンジル																
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromokloroアセトニトリル																
ジブromoアセトニトリル																
キシレン										<0.001			1			<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.04		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	11	0.04	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.7						1.1			1.7			3	1.7	1.1	1.5
紫外線吸光度(E260)	0.529						0.546			0.376			3	0.546	0.376	0.484
浮遊物質質量	17						9			13			3	17	9	13
侵食性遊離炭酸										1.4			1			1.4
全窒素	1.02						0.86			0.88			3	1.02	0.86	0.92
全リン	0.096						0.083			0.065			3	0.096	0.065	0.081
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	11.5	9.6	10.1		10.2	10.3	9.8	10.5	11.2	11.6	12.0	11.7	11	12.0	9.6	10.8
アルカリ度	23.7	18.9	21.7		21.5	22.6	22.1	24.7	27.2	28.7	29.4	26.5	11	29.4	18.9	24.3
酸度										1.2			1			1.2
カルシウム硬度	22.6	18.1	19.4		19.2	19.6	18.6	20.5	22.4	24.2	24.1	24.3	11	24.3	18.1	21.2
カウム	1.3	1.1	1.2		1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	11	1.5	1.1	1.4
珪 藻 類	4,630	2,100	1,370		180	3,620	3,660	730	1,210	4,920	2,300	3,970	11	4,920	180	2,600
緑 藻 類	100	55	50		10	20	40	50	90	200	70	140	11	200	10	75
藍 藻 類	0	0	0		0	0	0	1	4	2	0	0	11	4	0	1
そ の 他	0	3	0		0	0	0	0	0	3	6	2	11	6	0	1
総 計	4,730	2,160	1,420		190	3,640	3,700	781	1,300	5,120	2,370	4,110	11	5,120	190	2,680
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella		Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra				

本河内浄水場 原水試験

その他の項目

[illegible]

小ヶ倉浄水場 小ヶ倉ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	11.3	12.8	14.8	17.7	18.8	19.1	25.4	20.1	14.7	10.8	8.6	10.6	12	25.4	8.6	15.4
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)																
フタル酸ブチルベンジル																
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromokloroアセトニトリル																
ジブromoアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.12	0.04	<0.03	0.03	0.09	0.06	<0.03	12	0.12	<0.03	0.03
生物化学的酸素要求量	0.7			1.0			0.9			0.7			4	1.0	0.7	0.8
紫外線吸光度(E260)	0.195			0.204			0.225			0.212			4	0.225	0.195	0.209
浮遊物質質量	<1			<1			<1			1			4	1	<1	<1
侵食性遊離炭酸				8.2						4.9			2	8.2	4.9	6.6
全窒素	0.42			0.52			0.44			0.43			4	0.52	0.42	0.45
全リン	0.006			0.008			0.006			0.008			4	0.008	0.006	0.007
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	9.5	9.1	8.4	7.4	7.9	8.3	8.2	8.5	8.8	9.1	9.2	9.0	12	9.5	7.4	8.6
アルカリ度	20.2	18.5	15.6	14.3	14.6	18.2	17.6	18.8	20.1	21.7	21.7	19.6	12	21.7	14.3	18.4
酸度				9.5						5.8			2	9.5	5.8	7.6
カルシウム硬度	19.3	18.1	15.5	14.1	14.0	15.2	15.1	16.2	17.1	18.5	18.0	18.7	12	19.3	14.0	16.6
カルウム	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5
珪藻類	22	25	20	35	58	35	18	80	55	38	29	35	12	80	18	38
緑藻類	0	0	0	2	0	0	0	168	5	19	2	2	12	168	0	16
藍藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
その他	5	14	15	2	7	10	20	3	10	18	6	72	12	72	2	15
総計	27	39	35	39	65	45	38	251	70	75	37	109	12	251	27	69
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Peridinium	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Peridinium	Ankistrodesmus	Aulacoseira	Cyclotella	Aulacoseira	Peridinium				

小ヶ倉浄水場 鹿尾ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	15.4	16.7	21.6	24.3	27.3	27.7	23.0	20.4	14.4	10.9	9.6	11.6	12	27.7	9.6	18.6
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)																
フタル酸ブチルベンジル																
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromクロロアセトニトリル																
ジブromアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.5			<0.5			1.0			1.0			4	1.5	<0.5	0.9
紫外線吸光度(E260)	0.205			0.312			0.264			0.171			4	0.312	0.171	0.238
浮遊物質質量	4			1			4			2			4	4	1	3
侵食性遊離炭酸				5.8						4.5			2	5.8	4.5	5.2
全窒素	0.67			0.66			0.81			0.52			4	0.81	0.52	0.66
全リン	0.019			0.024			0.023			0.015			4	0.024	0.015	0.020
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	12.9	7.8	10.6	9.9	11.3	12.2	10.7	12.6	13.6	14.4	15.1	13.2	12	15.1	7.8	12.0
アルカリ度	30.6	11.6	23.2	22.0	26.6	30.3	25.9	33.7	36.2	39.0	40.2	32.6	12	40.2	11.6	29.3
酸度				6.9						5.8			2	6.9	5.8	6.4
カルシウム硬度	30.4	14.1	22.7	21.0	24.7	27.9	23.8	29.7	32.6	35.7	36.4	32.6	12	36.4	14.1	27.6
カルウム	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	12	0.8	0.5	0.7
珪 藻 類	176	53	55	30	21	40	45	55	55	75	65	57	12	176	21	61
緑 藻 類	0	3	2	0	0	0	2	0	5	4	2	2	12	5	0	2
藍 藻 類	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0
そ の 他	70	21	20	4	10	5	41	4	10	5	15	10	12	70	4	18
総 計	246	77	77	34	33	45	88	59	70	84	82	69	12	246	33	80
生物優占種	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Aulacosei ra	Peridiniu m	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra				

小ヶ倉浄水場 原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	20.0	25.5	25.0	31.6	31.5	24.5	24.6	11.0	6.9	14.0	14.8	12	31.6	6.9	20.6
水温	13.7	15.3	17.7	20.7	22.5	22.1	24.3	20.5	14.7	11.0	8.9	11.1	12	24.3	8.9	16.9
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトリル																
ブromokloroアセトリル																
ジブromoアセトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	0.07	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量																
紫外線吸光度(E260)	0.158	0.231	0.194	0.290	0.223	0.185	0.227	0.187	0.181	0.248	0.161	0.186	12	0.290	0.158	0.206
浮遊物質量	3	1	1	1	<1	<1	1	1	2	2	2	3	12	3	<1	1
侵食性遊離炭酸	4.1	7.3	7.9	6.7	8.8	9.9	3.6	3.8	4.8	4.4	3.9	2.3	12	9.9	2.3	5.6
全窒素																
全リン																
トリハロメタン生成能					0.030								1			0.030
電気伝導率	11.3	8.5	9.4	8.8	9.3	9.6	9.4	9.7	10.7	11.4	11.0	10.4	12	11.4	8.5	10.0
アルカリ度	25.6	15.1	19.1	17.3	19.6	22.5	21.4	23.4	26.7	28.8	27.2	23.4	12	28.8	15.1	22.5
酸度	5.0	8.5	9.4	7.8	10.5	11.9	9.9	4.6	5.8	5.5	4.8	2.8	12	11.9	2.8	7.2
カルシウム硬度	25.2	16.2	18.8	17.3	18.4	19.5	19.3	20.4	23.0	26.0	23.5	22.8	12	26.0	16.2	20.9
カリウム	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6
珪 藻 類																
緑 藻 類																
藍 藻 類																
そ の 他																
総 計																
生物優占種																

浦上浄水場 浦上ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	24.9	26.0	31.1	27.2	24.6	22.0	10.0	4.3	13.0	8.9	12	31.1	4.3	18.9
水温	16.7	16.1	22.7	24.4	29.7	29.8	26.1	20.5	13.6	10.3	10.0	12.0	12	29.8	10.0	19.3
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						0.01			2	0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromクロロアセトニトリル																
ジブromアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.06	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.09	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.9			3.1			1.8			1.6			4	3.1	1.6	2.1
紫外線吸光度(E260)	0.239	0.364	0.290	0.408	0.231	0.247	0.260	0.199	0.225	0.248	0.174	0.242	12	0.408	0.174	0.261
浮遊物質質量	19	11	15	12	7	12	23	24	23	13	14	18	12	24	7	16
侵食性遊離炭酸	0.0	2.7	0.9	1.9	3.2	1.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12	3.2	0.0	0.9
全窒素	0.71			0.60			0.66			0.50			4	0.71	0.50	0.62
全リン	0.054			0.047			0.069			0.040			4	0.069	0.040	0.052
トリハロメタン生成能					0.041								1			0.041
電気伝導率	15.8	11.1	13.5	12.6	15.2	15.1	13.8	16.0	16.9	17.7	18.8	17.7	12	18.8	11.1	15.4
アルカリ度	36.4	24.9	32.6	32.4	40.8	41.0	36.7	44.6	46.0	46.9	49.0	44.4	12	49.0	24.9	39.6
酸度	<0.1	3.3	1.3	2.6	4.2	2.3	1.4	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	4.2	<0.1	1.3
カルシウム硬度	35.4	24.3	30.6	28.9	35.4	35.5	32.3	38.3	40.1	42.5	43.0	42.5	12	43.0	24.3	35.7
カウム	1.1	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	12	1.4	0.9	1.2
珪藻類	3,620	1,560	1,430	1,600	402	830	1,830	1,150	2,790	1,210	1,330	1,670	12	3,620	402	1,610
緑藻類	42	0	0	120	48	60	0	34	70	124	56	46	12	124	0	50
藍藻類	0	0	0	60	0	103	164	174	140	192	76	80	12	192	0	82
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
総計	3,660	1,560	1,430	1,780	450	993	1,990	1,360	3,000	1,520	1,470	1,790	12	3,660	450	1,750
生物優占種	Aulacoseira	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella				

浦上浄水場 浦上JR湧水取水原水試験

その他の項目

[illegible]

浦上浄水場 原水試験

その他の項目

[illegible]

東長崎浄水場 矢上取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6		1/4		3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴		雨／曇		曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨		晴		晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0		6.4		12.0	10	32.8	6.4	21.4
水温	18.6	17.7	22.9	22.5	27.8	28.5	25.2	21.8		11.4		11.2	10	28.5	11.2	20.8
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				0.02						0.01			2	0.02	0.01	0.02
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)																
フタル酸ブチルベンジル																
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromokloroアセトニトリル																
ジブromoアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03		<0.03	10	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.0			0.9			<0.5			0.5			4	1.0	<0.5	0.6
紫外線吸光度(E260)	0.167			1.21			0.179			0.113			4	1.21	0.113	0.417
浮遊物質	<1			62			<1			<1			4	62	<1	16
侵食性遊離炭酸				1.9						0.0			2	1.9	0.0	1.0
全窒素	0.32			1.40			0.31			0.56			4	1.40	0.31	0.65
全リン	0.015			0.153			0.021			0.016			4	0.153	0.015	0.051
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	21.5	11.3	16.7	8.8	21.4	21.7	20.3	22.9		23.4		22.2	10	23.4	8.8	19.0
アルカリ度	53.0	22.1	41.4	23.7	61.3	63.0	56.2	63.1		61.8		54.9	10	63.1	22.1	50.0
酸度				2.3						<0.1			2	2.3	<0.1	1.2
カルシウム硬度	52.5	22.8	38.3	20.2	53.0	54.3	48.5	57.3		59.0		55.8	10	59.0	20.2	46.2
カルウム	1.4	1.0	1.4	1.2	1.5	1.6	1.5	1.4		1.4		1.3	10	1.6	1.0	1.4
珪藻類	3	249	293	167	93	132	178	248		208		226	10	293	3	180
緑藻類	0	15	10	2	68	119	48	77		8		0	10	119	0	35
藍藻類	1	0	0	0	0	0	0	0		0		0	10	1	0	0
その他	0	0	2	0	0	0	0	0		0		0	10	2	0	0
総計	4	264	305	169	161	251	226	325		216		226	10	325	4	215
生物優占種	Aulacoseira	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Scenedesmus	Scenedesmus	Cyclotella	Cyclotella		Cyclotella		Cyclotella				

東長崎浄水場 中尾ダム取水原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0	13.8	6.4	13.0	12.0	12	32.8	6.4	20.1
水温	15.8	18.2	22.8	23.0	26.4	28.1	27.4	22.4	16.8	12.8	11.5	11.2	12	28.1	11.2	19.7
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				0.01						<0.01			2	0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)																
フタル酸ブチルベンジル																
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジブロモアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.06	<0.03	12	0.06	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.1			2.2			1.4			1.4			4	2.2	1.1	1.5
紫外線吸光度(E260)	0.301			0.769			0.432			0.241			4	0.769	0.241	0.436
浮遊物質質量	1			6			2			<1			4	6	<1	2
侵食性遊離炭酸				4.0						3.1			2	4.0	3.1	3.6
全窒素	0.71			1.00			0.82			0.61			4	1.00	0.61	0.78
全リン	0.037			0.099			0.103			0.061			4	0.103	0.037	0.075
トリハロメタン生成能																
電気伝導率	13.2	10.1	10.8	10.3	10.9	11.4	11.4	12.0	12.4	12.9	13.3	13.5	12	13.5	10.1	11.8
アルカリ度	37.6	24.5	28.7	27.3	30.3	33.2	33.4	37.1	38.0	39.9	40.7	40.4	12	40.7	24.5	34.3
酸度				4.9						4.1			2	4.9	4.1	4.5
カルシウム硬度	31.5	21.6	24.2	23.0	24.4	25.9	25.8	28.2	29.1	31.2	31.1	33.2	12	33.2	21.6	27.4
カウム	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	12	1.4	1.0	1.2
珪 藻 類	230	191	208	140	53	108	82	252	256	75	359	357	12	359	53	193
緑 藻 類	8	40	104	51	27	30	15	16	9	11	137	195	12	195	8	54
藍 藻 類	0	0	0	0	2	58	63	152	37	0	0	0	12	152	0	26
そ の 他	2	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	1
総 計	240	231	314	196	82	196	160	420	302	86	496	552	12	552	82	273
生物優占種	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Aulacosei ra	Cyclotella	Microcyst is	Microcyst is	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella				

東長崎浄水場 原水試験

その他の項目

月 日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/1	9/4	10/2	11/6	12/4	1/4	2/5	3/4	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日 天候	晴	雨	晴	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨／曇	晴	曇／雨				
当日 天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇／雨	晴	晴	雨／曇	晴				
気温	17.4	17.3	23.0	26.0	32.8	31.5	24.8	23.0	13.8	6.4	13.0	12.0	12	32.8	6.4	20.
水温	16.2	16.5	19.8	22.5	26.3	27.0	23.8	20.7	16.8	10.9	11.5	10.4	12	27.0	10.4	18.
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.0
バリウム及びその化合物				0.01						0.01			2	0.01	0.01	0.0
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.0
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.00
ダイオキシン類																
フタル酸ジ ^{（n-）} ブチル				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.00
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.0
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブromokloroアセトニトリル																
ジブromoアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.00
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	12	0.06	<0.03	<0.0
生物化学的酸素要求量																
紫外線吸光度(E260)	0.182	0.346	0.231	0.601	0.212	0.196	0.153	0.186	0.251	0.131	0.248	0.151	12	0.601	0.131	0.24
浮遊物質質量	<1	4	4	7	4	2	<1	2	2	<1	6	<1	12	7	<1	
侵食性遊離炭酸	0.0	3.6	2.1	3.1	2.9	3.0	0.0	0.6	3.3	0.0	3.3	0.0	12	3.6	0.0	1.
全窒素																
全リン																
トリハロメタン生成能					0.035								1			0.03
電気伝導率	20.2	10.9	16.5	11.8	20.0	20.0	20.2	20.7	12.4	21.4	13.3	20.7	12	21.4	10.9	17.
アルカリ度	50.9	22.4	40.6	30.2	55.3	58.0	55.9	56.9	38.0	57.0	40.7	52.8	12	58.0	22.4	46.
酸度	<0.1	4.3	3.0	3.9	4.4	4.4	<0.1	1.6	4.3	0.7	4.3	<0.1	12	4.4	<0.1	2.
カルシウム硬度	49.4	22.5	38.4	26.9	48.6	49.6	48.2	51.1	29.1	53.2	31.1	51.9	12	53.2	22.5	41.
カリウム	1.4	1.0	1.4	1.2	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	12	1.6	1.0	1.
珪藻類																
緑藻類																
藍藻類																
その他																
総計																
生物優占種																

道ノ尾浄水場 原水試験

その他の項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	16.6	21.6	26.2	24.8	33.0	28.4	23.6	9.6	17.0	11.5	11.1	11.2	12	33.0	9.6	19.6
水温	12.0	15.0	18.2	20.2	22.7	23.9	22.4	18.4	13.8	10.4	9.9	11.0	12	23.9	9.9	16.5
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ヒスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジブromoアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.1			1.1			0.8			1.2			4	1.2	0.8	1.0
紫外線吸光度(E260)	0.114	0.113	0.176	0.202	0.122	0.152	0.132	0.122	0.110	0.138	0.130	0.128	12	0.202	0.110	0.137
浮遊物質質量	<1	1	2	2	1	1	<1	2	2	2	1	2	12	2	<1	1
侵食性遊離炭酸	4.1	4.4	4.1	4.2	5.0	5.4	4.6	3.0	3.3	6.2	4.1	2.9	12	6.2	2.9	4.3
全窒素	0.40			0.40			0.38			0.55			4	0.55	0.38	0.43
全リン	0.009			<0.005			0.007			0.011			4	0.011	<0.005	0.007
トリハロメタン生成能					0.014								1			0.014
電気伝導率	6.4	5.6	5.7	5.3	5.7	5.9	6.2	6.8	7.3	7.2	7.3	6.3	12	7.3	5.3	6.3
アルカリ度	13.8	11.8	12.9	11.3	13.2	14.5	15.5	18.0	20.7	19.2	18.1	13.6	12	20.7	11.3	15.2
酸度	4.7	5.1	4.7	4.9	5.8	6.2	5.3	3.5	4.0	7.3	4.9	3.4	12	7.3	3.4	5.0
カルシウム硬度	10.9	9.3	9.8	8.8	9.6	10.1	10.6	11.3	11.5	14.1	13.8	11.4	12	14.1	8.8	10.9
カウム	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	12	1.3	1.0	1.2
珪 藻 類	365	484	495	184	104	230	260	397	227	353	654	805	12	805	104	380
緑 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
藍 藻 類	0	0	0	0	450	0	98	0	0	0	0	0	12	450	0	46
そ の 他	4	0	0	0	5	5	3	0	0	0	0	2	12	5	0	2
総 計	369	484	495	184	559	235	361	397	227	353	654	807	12	807	184	427
生物優占種	Cyclotella	Synedra	Cyclotella	Cyclotella	Synechococcus	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Asterionella				

手熊浄水場 原水試験

その他の項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	17.8	20.2	26.0	24.0	31.0	28.0	22.8	9.7	16.7	11.3	12.0	11.1	12	31.0	9.7	19.2
水温	14.7	17.3	19.8	22.0	23.4	26.4	22.7	17.9	14.9	11.5	10.7	11.7	12	26.4	10.7	17.8
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジブロモアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.0			0.9			0.6			0.7			4	1.0	0.6	0.8
紫外線吸光度(E260)	0.129	0.219	0.219	0.248	0.167	0.186	0.180	0.126	0.108	0.154	0.142	0.169	12	0.248	0.108	0.171
浮遊物質質量	<1	<1	1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	2	<1	<1
侵食性遊離炭酸	2.9	3.7	2.6	2.6	2.8	3.0	2.6	1.9	2.5	2.2	2.2	2.4	12	3.7	1.9	2.6
全窒素	0.51			0.68			0.54			0.49			4	0.68	0.49	0.56
全リン	0.008			<0.005			<0.005			0.007			4	0.008	<0.005	<0.005
トリハロメタン生成能					0.016								1			0.016
電気伝導率	8.7	8.4	8.2	8.5	8.8	8.8	8.7	8.4	9.0	8.8	9.4	9.3	12	9.4	8.2	8.8
アルカリ度	16.0	14.8	15.3	15.7	16.2	17.3	17.5	18.0	19.2	18.4	20.2	18.9	12	20.2	14.8	17.3
酸度	3.4	4.3	3.1	3.1	3.3	3.6	3.1	2.3	2.9	2.6	2.6	2.8	12	4.3	2.3	3.1
カルシウム硬度	14.3	14.0	13.7	14.2	14.5	14.6	14.5	14.9	15.5	15.2	16.6	17.0	12	17.0	13.7	14.9
カルウム	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	12	0.8	0.5	0.6
珪藻類	103	166	91	33	74	75	24	135	109	63	270	111	12	270	24	104
緑藻類	0	13	10	3	5	45	20	8	10	33	56	23	12	56	0	19
藍藻類	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	0	1
その他	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	13	0	2
総計	116	179	101	42	79	120	44	143	119	96	332	140	12	332	42	126
生物優占種	Fragilaria	Cyclotella	Cyclotella	Fragilaria	Asterionella	Achnanthes	Scenedesmus	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira	Cyclotella	Asterionella				

三重浄水場 原水試験

その他の項目

月 日	4/10	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/10	11/13	12/11	1/15	2/13	3/11	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇／晴	晴／曇	晴	晴	晴				
当日天候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨／晴	雨	曇	曇	晴／雨				
気温	16.6	21.6	26.2	24.8	33.0	28.4	23.6	9.7	17.0	11.5	11.1	11.2	12	33.0	9.7	19.6
水温	14.1	16.6	19.4	21.4	24.7	26.4	22.9	18.8	15.0	11.9	10.9	12.2	12	26.4	10.9	17.9
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ'(n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
プロモ酢酸																
トリクロロアセトニトリル																
ブロモクロロアセトニトリル																
ジ'ブ'ロモアセトニトリル																
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	1.0			0.8			<0.5			0.6			4	1.0	<0.5	0.6
紫外線吸光度(E260)	0.121	0.153	0.128	0.225	0.118	0.185	0.140	0.120	0.096	0.097	0.120	0.153	12	0.225	0.096	0.138
浮遊物質質量	<1	<1	1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	12	2	<1	<1
侵食性遊離炭酸	2.9	3.8	2.9	2.6	3.0	3.1	2.9	2.1	2.7	2.3	2.9	2.6	12	3.8	2.1	2.8
全窒素	0.55			0.63			0.58			0.52			4	0.63	0.52	0.57
全リン	0.009			<0.005			<0.005			0.006			4	0.009	<0.005	<0.005
トリハロメタン生成能					0.020								1			0.020
電気伝導率	8.2	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	8.2	8.5	8.3	8.9	8.8	12	8.9	7.8	8.2
アルカリ度	15.1	14.2	14.6	14.6	14.6	15.6	15.2	17.5	18.3	17.0	19.5	18.5	12	19.5	14.2	16.2
酸度	3.4	4.5	3.4	3.1	3.6	3.6	3.4	2.5	3.2	2.7	3.4	3.1	12	4.5	2.5	3.3
カルシウム硬度	13.4	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	14.4	14.6	14.5	16.5	16.9	12	16.9	13.3	14.2
カルウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5
珪 藻 類	44	35	58	29	48	25	30	28	39	29	22	61	12	61	22	37
緑 藻 類	0	0	3	2	0	3	3	6	6	2	0	0	12	6	0	2
藍 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
そ の 他	10	13	6	2	2	4	0	6	2	3	0	15	12	15	0	5
総 計	54	48	67	33	50	32	33	40	47	34	22	76	12	76	22	45
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Asterionella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Asterionella	Asterionella				

萱瀬ダム分水試験

その他の項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	20.4	21.8	23.0	26.1	26.7	25.6	24.4	14.4	17.3	1.3	16.5	11.7	12	26.7	1.3	19.1
水温	14.9	16.6	19.7	21.3	22.6	24.6	23.5	16.8	15.5	9.6	11.8	12.4	12	24.6	9.6	17.4
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.10	0.12	<0.03	12	0.12	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	<0.5			0.6			1.0			<0.5			4	1.0	<0.5	<0.5
紫外線吸光度(E260)	0.123			0.222			0.157			0.146			4	0.222	0.123	0.162
浮遊物質質量	<1			2			2			3			4	3	<1	2
侵食性遊離炭酸				4.3						4.2			2	4.3	4.2	4.2
全窒素	0.36			0.37			0.34			0.52			4	0.52	0.34	0.40
全リン	0.009			<0.005			0.010			0.013			4	0.013	<0.005	0.008
溶存酸素	7.9	9.1	7.3	7.1	6.7	6.1	5.7	7.9	8.6	8.0	9.3	10.4	12	10.4	5.7	7.8
溶存酸素百分率	81	96	82	82	79	75	68	84	89	72	89	100	12	100	68	83
電気伝導率	6.4	5.7	5.7	5.4	5.3	6.0	6.2	6.5	6.8	7.4	7.4	6.3	12	7.4	5.3	6.3
アルカリ度	13.6	11.9	12.9	11.7	12.1	15.0	15.7	17.4	17.0	19.8	19.3	13.4	12	19.8	11.7	15.0
酸度				5.0						5.0			2	5.0	5.0	5.0
カルシウム硬度	10.9	9.5	9.6	8.7	8.5	10.3	10.5	11.2	11.8	13.4	13.6	11.1	12	13.6	8.5	10.8
カルウム	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	12	1.3	0.9	1.1
珪 藻 類	166	1,070	553	65	253	132	300	185	162	1,590	539	748	12	1,590	65	480
緑 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
藍 藻 類	0	0	0	0	62	48	200	0	0	0	0	0	12	200	0	26
そ の 他	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	6	10	12	10	0	2
総 計	166	1,070	559	65	317	180	500	185	162	1,590	545	758	12	1,590	65	508
生物優占種	Nitzschia	Synedra	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Asterione lla				

神浦ダム分水試験

その他の項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	14.4	20.0	20.4	22.7	26.1	26.9	24.1	20.0	14.9	11.8	12.4	11.4	12	26.9	11.4	18.8
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸n-ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.06	12	0.06	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	12	0.8	<0.5	<0.5
紫外線吸光度(E260)	0.128			0.195			0.172			0.116			4	0.195	0.116	0.153
浮遊物質質量	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	12	2	<1	<1
侵食性遊離炭酸				3.3						2.4			2	3.3	2.4	2.8
全窒素	0.56	0.67	0.56	0.74	0.62	0.58	0.59	0.50	0.55	0.45	0.55	0.55	12	0.74	0.45	0.58
全リン	0.005	0.008	0.006	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	12	0.008	<0.005	<0.005
溶存酸素	10.8	9.0	9.2	8.3	7.7	7.4	8.2	9.5	10.0	10.4	10.6	11.3	12	11.3	7.4	9.4
溶存酸素百分率	109	101	104	98	97	94	100	107	102	99	102	106	12	109	94	102
電気伝導率	7.0	6.1	6.4	6.2	6.2	6.4	6.2	6.5	6.7	7.2	7.6	7.3	12	7.6	6.1	6.6
アルカリ度	11.9	8.1	10.5	8.8	9.4	10.8	10.1	11.5	11.6	13.2	15.2	12.7	12	15.2	8.1	11.2
酸度				3.9						2.7			2	3.9	2.7	3.3
カルシウム硬度	9.6	7.4	8.2	7.4	7.5	8.0	7.6	8.4	8.7	10.1	11.6	10.9	12	11.6	7.4	8.8
カルウム	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5
珪 藻 類	26	33	65	9	63	14	34	41	28	23	17	24	12	65	9	31
緑 藻 類	0	0	0	0	0	1	2	5	2	0	0	1	12	5	0	1
藍 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
そ の 他	10	6	4	2	1	3	5	5	3	3	3	42	12	42	1	7
総 計	36	39	69	11	64	18	41	51	33	26	20	67	12	69	11	40
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Asterione lla	Cyclotella	Synedra	Cyclotella	Synedra	Synedra	Aulacosei ra	Peridiniu m				

雪浦ダム分水試験

その他の項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	16.9	16.2	19.5	22.9	23.5	23.6	22.3	16.4	14.0	10.2	12.4	13.1	12	23.6	10.2	17.6
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.06	0.04	0.19	0.10	<0.03	12	0.19	<0.03	0.04
生物化学的酸素要求量	<0.5			0.7			0.8			<0.5			4	0.8	<0.5	<0.5
紫外線吸光度(E260)	0.193			0.309			0.218			0.264			4	0.309	0.193	0.246
浮遊物質質量	1			2			<1			3			4	3	<1	2
侵食性遊離炭酸				5.0						5.9			2	5.9	5.0	5.4
全窒素	0.41			0.40			0.47			0.78			4	0.78	0.40	0.52
全リン	0.012			<0.005			<0.005			0.009			4	0.012	<0.005	0.005
溶存酸素	9.3	8.9	6.9	7.0	6.8	8.5	6.1	7.9	9.1	6.7	9.0	9.8	12	9.8	6.1	8.0
溶存酸素百分率	99	93	77	83	82	102	72	83	91	62	87	96	12	102	62	86
電気伝導率	6.1	5.1	5.5	5.4	4.8	4.9	6.1	7.0	7.3	8.2	8.0	6.7	12	8.2	4.8	6.3
アルカリ度	9.9	6.2	8.8	8.2	6.4	7.2	11.5	15.1	15.6	19.2	18.2	12.4	12	19.2	6.2	11.6
酸度				5.8						6.9			2	6.9	5.8	6.4
カルシウム硬度	7.8	5.5	6.8	6.3	5.3	5.6	8.0	9.8	10.7	12.3	12.4	9.8	12	12.4	5.3	8.4
カルウム	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5
珪 藻 類	8	8	13	14	252	115	193	182	19	57	33	20	12	252	8	76
緑 藻 類	5	0	2	0	5	0	4	2	0	0	0	0	12	5	0	2
藍 藻 類	8	0	0	0	0	8	0	25	5	30	0	10	12	30	0	7
そ の 他	0	1	2	2	12	0	0	2	0	2	0	0	12	12	0	2
総 計	21	9	17	16	269	123	197	211	24	89	33	30	12	269	9	87
生物優占種	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Cyclotella	Navicula	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Asterione lla				

河通ダム表層試験(分水)

その他の項目

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	14.9	17.9	21.2	24.0	23.8	22.9	20.3	14.7	14.8	9.1	12.7	10.1	12	24.0	9.1	17.2
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	<0.5	<0.5		<0.5	0.5		0.6	<0.5		<0.5	<0.5		8	0.6	<0.5	<0.5
紫外線吸光度(E260)	0.144			0.259			0.180			0.122			4	0.259	0.122	0.176
浮遊物質質量	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
侵食性遊離炭酸				2.4						3.1			2	3.1	2.4	2.8
全窒素	0.16		0.31	0.27		0.30	0.30		0.24	0.23		0.18	8	0.31	0.16	0.25
全リン	<0.005		0.006	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	8	0.006	<0.005	<0.005
溶存酸素	10.9	8.7	7.7	7.8	7.3	8.3	7.6	8.5	9.4	10.7	10.6	10.3	12	10.9	7.3	9.0
溶存酸素百分率	111	94	89	95	88	99	86	86	96	96	103	94	12	111	86	95
電気伝導率	5.6	5.6	5.6	5.0	5.4	5.3	5.8	6.4	6.7	6.9	6.7	6.0	12	6.9	5.0	5.9
アルカリ度	8.1	8.4	8.8	6.4	8.5	7.7	10.3	12.2	12.5	12.4	13.2	10.0	12	13.2	6.4	9.9
酸度				2.7						3.6			2	3.6	2.7	3.2
カルシウム硬度	5.2	5.3	5.4	3.9	5.0	4.7	6.0	7.2	7.5	8.0	8.2	6.8	12	8.2	3.9	6.1
カルウム	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3
珪 藻 類	5	3	2	2	50	68	12	8	0	2	2	0	12	68	0	13
緑 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
藍 藻 類	0	0	0	0	0	0	38	12	10	15	12	3	12	38	0	8
そ の 他	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	12	10	0	1
総 計	5	3	2	2	60	68	50	20	10	17	14	3	12	68	2	21
生物優占種	Aulacosei ra	Cyclotella	Cyclotella	Navicula	Cyclotella	Cyclotella	Microcyst is	Microcyst is	Microcyst is	Microcyst is	Microcyst is	Microcyst is				

式見ダム分水試験

その他の項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	18.3	24.1	24.3	27.0	32.6	28.7	24.6	15.8	14.4	6.7	13.7	11.2	12	32.6	6.7	20.1
水温	15.8	19.7	22.2	23.8	29.1	28.8	26.4	20.6	16.2	11.7	11.9	11.9	12	29.1	11.7	19.8
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸 ^o チルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	0.7			0.6			1.1			1.2			4	1.2	0.6	0.9
紫外線吸光度(E260)	0.281			0.504			0.402			0.316			4	0.504	0.281	0.376
浮遊物質質量	1			3			1			2			4	3	1	2
侵食性遊離炭酸				4.0						2.6			2	4.0	2.6	3.3
全窒素	0.51			0.57			0.56			0.24			4	0.57	0.24	0.47
全リン	0.011			0.028			0.018			0.008			4	0.028	0.008	0.016
溶存酸素	10.3	8.8	8.7	7.1	7.4	5.6	6.7	6.5	9.9	11.2	9.7	11.3	12	11.3	5.6	8.6
溶存酸素百分率	107	99	102	86	97	73	84	74	103	106	93	108	12	108	73	94
電気伝導率	10.0	9.4	9.4	9.2	9.5	9.6	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	12	10.0	9.1	9.5
アルカリ度	20.5	16.7	17.7	17.4	19.5	20.6	19.5	20.4	20.6	21.8	22.0	21.8	12	22.0	16.7	19.9
酸度				4.6						3.2			2	4.6	3.2	3.9
カルシウム硬度	15.0	13.5	13.8	13.2	13.8	14.3	13.6	14.2	14.2	14.7	15.2	15.4	12	15.4	13.2	14.2
カルウム	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	12	1.2	1.0	1.1
珪 藻 類	1,840	25	171	31	68	195	140	73	188	57	86	61	12	1,840	25	245
緑 藻 類	16	18	25	110	373	798	110	145	355	260	250	240	12	798	16	225
藍 藻 類	0	0	2	2	27	0	0	0	0	0	0	0	12	27	0	3
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
総 計	1,850	43	198	143	468	993	250	218	543	317	336	301	12	1,850	43	472
生物優占種	Fragilaria	Aulacoseira	Aulacoseira	Scenedesmus	Staurastrum	Ankistrodesmus	Aulacoseira	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum				

多良取堰試験

その他の項目

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	24.3	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.5
水温	16.6	18.3	21.5	22.3	27.3	24.2	20.2	16.0	12.5	11.1	14.9	13.7	12	27.3	11.1	18.2
銀及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物				<0.007						<0.007			2	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸シ ^o (n-ブチル)				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
キシレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.04	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	0.6			1.2			<0.5			<0.5			4	1.2	<0.5	<0.5
紫外線吸光度(E260)	0.123			0.281			0.238			0.251			4	0.281	0.123	0.223
浮遊物質質量	<1			5			<1			<1			4	5	<1	1
侵食性遊離炭酸				2.9						2.3			2	2.9	2.3	2.6
全窒素	0.53			0.72			0.56			0.36			4	0.72	0.36	0.54
全リン	0.008			0.030			0.008			0.005			4	0.030	0.005	0.013
溶存酸素	9.2	9.6	8.7	8.0	7.4	7.9	8.7	9.6	10.1	10.5	10.4	10.3	12	10.5	7.4	9.2
溶存酸素百分率	97	105	101	94	94	96	99	100	98	99	106	102	12	106	94	99
電気伝導率	7.0	9.9	9.4	8.9	12.0	11.8	10.9	10.5	10.6	10.1	9.7	9.8	12	12.0	7.0	10.0
アルカリ度	23.7	15.3	18.2	16.0	22.7	24.3	22.4	22.5	21.3	19.7	21.2	19.8	12	24.3	15.3	20.6
酸度				3.4						2.8			2	3.4	2.8	3.1
カルシウム硬度	19.1	14.2	15.0	13.3	18.0	18.5	16.8	16.9	16.4	15.4	17.1	16.8	12	19.1	13.3	16.5
カルウム	0.9	0.9	1.0	0.9	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	12	1.3	0.9	1.0
珪 藻 類	61	33	80	29	23	18	16	26	20	68	38	26	12	80	16	36
緑 藻 類	1	0	40	25	4	14	1	0	6	2	3	1	12	40	0	8
藍 藻 類	0	1	455	150	0	0	0	0	0	0	0	0	12	455	0	50
そ の 他	4	1	5	6	0	0	0	0	0	0	2	0	12	6	0	2
総 計	66	35	580	210	27	32	17	26	26	70	43	27	12	580	17	97
生物優占種	Synedra	Aulacoseira	Anabaena	Anabaena	Cyclotella	Chlamydomonas	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella				

令和5年度 浄水場原水のクリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

(単位：個/10L)

試料名	浄水場名	試料採取日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
本河内浄水場原水	本河内	R5.9.4	検出せず	検出せず	自己検査
		R6.3.4	検出せず	検出せず	//
小ヶ倉浄水場原水	小ヶ倉	R5.5.8	検出せず	検出せず	//
		R5.11.6	検出せず	検出せず	//
浦上ダム取水原水	浦 上	R5.4.3	検出せず	検出せず	//
		R5.10.2	検出せず	検出せず	//
東長崎浄水場原水	東長崎	R5.5.8	検出せず	検出せず	//
		R5.11.6	検出せず	検出せず	//
道ノ尾浄水場原水	道ノ尾	R5.7.10	検出せず	検出せず	//
		R6.1.15	検出せず	検出せず	//
手熊浄水場原水	手 熊	R5.6.12	検出せず	検出せず	//
		R5.12.11	検出せず	検出せず	//
三重浄水場原水	三 重	R5.8.7	検出せず	検出せず	//
		R6.2.13	検出せず	検出せず	//

第4章 水質検査結果(ダム表層水・中層水・底層水)

— ダム水の定期検査地点及びその水質検査結果 —



本河内低部ダム取水塔

ダム表層水・中層水・底層水の定期検査地点（14ダム）

	水源名	検査地点	関連浄水場名	備考
1	本河内高部ダム	表層水・中層水・底層水	本河内浄水場	
2	本河内低部ダム	表層水	本河内浄水場	
3	西山ダム	表層水・中層水・底層水	本河内浄水場	
4	小ヶ倉ダム	表層水・中層水・底層水	小ヶ倉浄水場	年4回検査
5	鹿尾ダム	表層水・中層水・底層水	小ヶ倉浄水場	
6	浦上ダム	表層水・中層水・底層水	浦上浄水場	水道専用ダム
7	中尾ダム	表層水・中層水・底層水	東長崎浄水場	
8	萱瀬ダム	表層水・中層水・底層水	道ノ尾浄水場	
9	神浦ダム	表層水・中層水・底層水	手熊浄水場及び三重浄水場	
10	雪浦ダム	表層水・中層水（3号取水口）	手熊浄水場及び三重浄水場	
11	河通ダム	底層水・（表層水は「河通分水」として検査）	手熊浄水場及び三重浄水場	水道専用ダム
12	式見ダム	表層水・中層水・底層水	手熊浄水場	
13	鳴見ダム	表層水・3号取水口	手熊浄水場	年4回検査
14	落矢ダム（休止中）	表層水	小ヶ倉浄水場（予定）	水道専用ダム 年4回検査

本河内高部ダム表層試験

月 日	4/24	5/29	6/26	7/21	8/30	9/28	10/30	11/22	12/15	1/26	2/22	3/22	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	18.6	26.1	25.0	27.2	28.0	28.3	19.2	16.1	20.0	7.6	12.3	11.6	12	28.3	7.6	20.0
水温	18.4	22.4	20.2	26.4	29.9	25.6	21.0	17.4	16.9	9.6	15.3	13.5	12	29.9	9.6	19.7
鉄及びその化合物			0.05			0.11			0.15			0.14	4	0.15	0.05	0.11
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.007			0.006			0.058			0.024	4	0.058	0.006	0.024
溶存マンガン																
ジエオズミン(ng/L)			2	6	<1	<1							4	6	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	2	1							4	2	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.3	1.4	12	2.3	1.3	1.6
pH値	9.1	8.8	9.1	9.2	7.6	7.7	7.3	7.8	7.7	7.3	7.3	7.4	12	9.2	7.3	8.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	4.7	4.6	5.1	6.6	6.0	6.3	6.6	6.8	8.2	5.5	21	6.8	12	21	4.6	7.4
濁度	2.3	1.7	2.5	3.5	1.9	3.4	2.6	3.9	5.0	6.5	14	6.8	12	14	1.7	4.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.06	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.4			0.5			1.7			3.4		4	3.4	0.5	1.8
浮遊物質質量	4	2	4	2	<1	2	4	7	7	7	9	6	12	9	<1	4
全窒素			0.36			0.81			0.46			0.57	4	0.81	0.36	0.55
全リン			0.014			0.057			0.027			0.028	4	0.057	0.014	0.032
溶存酸素	10.4	10.3	9.5	10.5	7.6	8.5	7.7	9.6	9.8	10.7	10.3	10.2	12	10.7	7.6	9.6
溶存酸素百分率	114	121	107	132	100	105	89	103	104	97	106	101	12	132	89	107
透明度	2.8	3.0	1.8	1.8	2.8	2.0	1.6	1.6	1.4	0.7	1.0	1.2	12	3.0	0.7	1.8
水位	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.9	-3.0	-4.9	-4.2	-4.2	12	0.0	-4.9	-1.6
標高	91.0	91.1	91.2	91.2	91.2	91.2	90.2	89.3	88.2	86.3	87.0	87.0	12	91.2	86.3	89.6
総水深	16.0	15.5	16.0	15.5	15.5	15.0	14.5	13.5	12.5	11.0	11.5	11.5	12	16.0	11.0	14.0
水深																
珪藻類	95	400	255	180	260	180	520	1,250	880	270	95	395	12	1,250	95	398
緑藻類	10	120	40	40	25	25	45	35	10	10	20	50	12	120	10	36
藍藻類	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	1
その他	151	42	56	9	0	0	0	4	14	14	58	17	12	151	0	30
総計	256	563	351	234	285	205	565	1,280	904	294	173	462	12	1,280	173	464
生物優占種	Peridinium	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Asterionella	Aulacoseira				

本河内高部ダム中層試験

[illegible]

本河内高部ダム底層試験

[illegible]

本河内低部ダム表層試験

月 日	4/24	5/29	6/26	7/21	8/30	9/28	10/30	11/22	12/15	1/26	2/22	3/22	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	18.6	26.1	25.0	27.2	28.0	28.3	19.2	16.1	20.0	7.6	12.3	11.6	12	28.3	7.6	20.0
水温	19.5	23.5	24.3	25.5	28.9	25.2	19.7	16.4	17.0	10.2	13.7	15.3	12	28.9	10.2	19.9
鉄及びその化合物			0.29			0.19			0.22			0.26	4	0.29	0.19	0.24
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.061			0.018			0.027			0.035	4	0.061	0.018	0.035
溶存マンガン																
ジエオズミン(ng/L)			3	4	48	2							4	48	2	14
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0	2.3	1.9	1.4	2.3	1.6	1.7	1.6	1.3	1.4	1.7	1.4	12	2.3	1.3	1.7
pH値	8.9	9.1	8.8	7.5	8.9	7.7	8.3	8.5	8.4	8.1	7.7	9.0	12	9.1	7.5	8.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度					6								1/12	6		
色度	8.6	8.7	10	9.0	12	6.9	9.6	6.4	6.2	4.9	9.9	6.8	12	12	4.9	8.2
濁度	13	15	12	9.8	15	8.3	14	12	12	8.0	13	17	12	17	8.0	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		2.6			2.1			2.0			1.6		4	2.6	1.6	2.1
浮遊物質質量	24	26	20	10	22	11	16	18	15	9	14	23	12	26	9	17
全窒素			0.44			0.81			0.44			0.60	4	0.81	0.44	0.57
全リン			0.043			0.031			0.040			0.052	4	0.052	0.031	0.042
溶存酸素	9.9	10.4	9.2	7.6	8.8	7.9	9.4	9.9	10.2	10.7	11.0	10.7	12	11.0	7.6	9.6
溶存酸素百分率	110	125	112	94	115	98	105	104	108	98	109	110	12	125	94	107
透明度																
水位	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0	-0.3	0.0
標高	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.5	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	12	49.8	49.5	49.8
総水深																
水深																
珪藻類	3,570	3,980	2,530	1,030	1,510	1,100	1,760	3,580	4,270	3,200	2,520	7,180	12	7,180	1,030	3,010
緑藻類	60	60	110	40	120	40	120	170	30	10	20	40	12	170	10	68
藍藻類	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	12	2	0	0
その他	44	0	2	8	0	0	0	0	0	1	1	0	12	44	0	5
総計	3,670	4,040	2,640	1,070	1,630	1,140	1,880	3,750	4,300	3,210	2,540	7,220	12	7,220	1,070	3,090
生物優占種	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira				

西山ダム表層試験

月 日	4/24	5/29	6/26	7/21	8/30	9/28	10/30	11/22	12/15	1/26	2/22	3/22	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	17.4	26.8	25.2	27.6	31.2	27.0	16.7	16.6	20.3	2.2	10.6	10.8	12	31.2	2.2	19.4
水温	18.8	23.2	23.6	25.2	29.8	25.3	21.0	17.7	16.5	10.7	12.9	14.4	12	29.8	10.7	19.9
鉄及びその化合物			0.43			0.59			0.23			0.54	4	0.59	0.23	0.45
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.079			0.051			0.047			0.058	4	0.079	0.047	0.059
溶存マンガン																
ジエオスミン(ng/L)			7	<1	<1	<1							4	7	<1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.8	2.5	2.2	2.2	3.2	2.7	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	12	3.2	1.7	2.2
pH値	8.8	9.0	7.5	7.2	8.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.9	7.5	7.8	12	9.0	7.2	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	13	12	14	26	20	18	11	9.6	7.2	12	15	16	12	26	7.2	14
濁度	12	11	13	16	14	16	12	10	12	16	16	18	12	18	10	13
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.05	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.8			1.9			3.2			1.7		4	3.2	1.7	2.2
浮遊物質質量	22	18	23	15	29	26	17	11	12	19	16	20	12	29	11	19
全窒素			0.81			1.14			0.76			0.93	4	1.14	0.76	0.91
全リン			0.092			0.116			0.061			0.084	4	0.116	0.061	0.088
溶存酸素	11.8	11.4	9.0	7.6	9.3	9.1	8.3	9.8	10.2	11.6	10.6	11.4	12	11.8	7.6	10.0
溶存酸素百分率	130	136	108	94	123	112	96	106	107	108	103	115	12	136	94	112
透明度	0.8	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	1.5	0.6	1.0
水位	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.1	-1.0	-1.7	-2.7	-4.6	-4.0	-4.2	12	0.0	-4.6	-1.6
標高	83.9	84.0	84.0	84.0	83.5	83.9	83.0	82.3	81.3	79.4	80.0	79.8	12	84.0	79.4	82.4
総水深	23.5	23.5	24.0	24.0	24.0	23.5	23.0	22.0	21.0	19.0	20.0	19.5	12	24.0	19.0	22.2
水深																
珪藻類	5,210	4,150	1,710	1,670	5,540	5,450	1,820	970	1,790	5,190	2,520	4,030	12	5,540	970	3,330
緑藻類	50	95	40	35	60	20	85	85	85	170	165	65	12	170	20	80
藍藻類	7	0	1	6	2	0	2	3	2	0	0	0	12	7	0	2
その他	6	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	2	12	6	0	1
総計	5,270	4,250	1,750	1,710	5,600	5,470	1,900	1,050	1,880	5,360	2,680	4,090	12	5,600	1,050	3,410
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira	Aulacoseira				

西山ダム中層試験

[illegible]

西山ダム底層試験

[illegible]

小ヶ倉ダム表層試験

月 日			6/19			9/20			12/18			3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温			26.9			28.2			6.0			11.9	4	28.2	6.0	18.2
水温			25.9			26.4			12.0			15.3	4	26.4	12.0	19.9
鉄及びその化合物			0.03			0.04			0.11			0.16	4	0.16	0.03	0.08
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.006			<0.005			0.090			0.026	4	0.090	<0.005	0.030
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			<1			2							2	2	<1	1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1			<1							2	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			1.3			1.5			1.1			1.4	4	1.5	1.1	1.3
pH値			8.3			8.4			7.1			8.7	4	8.7	7.1	8.1
臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	4	異常なし		異常なし
臭気強度													0/4			
色度			3.2			3.7			5.0			5.1	4	5.1	3.2	4.2
濁度			1.4			1.5			2.1			1.4	4	2.1	1.4	1.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素			<0.03			<0.03			0.05			<0.03	4	0.05	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			0.6			1.3			0.9			2.1	4	2.1	0.6	1.2
浮遊物質質量			1			<1			2			3	4	3	<1	2
全窒素			0.42			0.51			0.39			0.31	4	0.51	0.31	0.41
全リン			0.013			0.007			0.010			0.010	4	0.013	0.007	0.010
溶存酸素			9.2			9.0			8.8			11.2	4	11.2	8.8	9.6
溶存酸素百分率			114			113			84			115	4	115	84	106
透明度			3.6			3.2			2.2			3.0	4	3.6	2.2	3.0
水位			0.0			0.0			-2.6			-7.4	4	0.0	-7.4	-2.5
標高			90.6			90.6			88.0			83.2	4	90.6	83.2	88.1
総水深			23.5			23.5			20.5			16.0	4	23.5	16.0	20.9
水深																
珪藻類			17			12			25			716	4	716	12	192
緑藻類			0			0			8			0	4	8	0	2
藍藻類			0			0			0			0	4	0	0	0
その他			3			17			25			93	4	93	3	34
総計			20			29			58			809	4	809	20	229
生物優占種			Cyclotella			Peridinium			Peridinium			Cyclotella				

小ヶ倉ダム中層試験

[illegible]

小ヶ倉ダム底層試験

[illegible]

浦上ダム表層試験

月 日	4/24	5/29	6/26	7/21	8/30	9/28	10/30	11/22	12/15	1/26	2/22	3/22	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	17.4	26.8	25.2	27.6	31.2	27.0	16.7	16.6	20.3	2.2	10.6	10.8	12	31.2	2.2	19.4
水温	19.1	23.9	24.8	27.1	31.7	26.8	20.7	17.4	16.7	9.3	12.5	14.3	12	31.7	9.3	20.4
鉄及びその化合物			0.35			0.32			0.23			0.35	4	0.35	0.23	0.31
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.12			0.087			0.059			0.048	4	0.12	0.048	0.078
溶存マンガン																
ジエオズミン(ng/L)			4	3	2	1							4	4	1	2
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	1	<1	<1							4	1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.1	1.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	12	2.1	1.3	1.6
pH値	8.4	7.9	7.7	8.5	7.6	8.1	8.6	8.1	8.5	8.8	8.6	9.0	12	9.0	7.6	8.3
臭気	異常なし	異常なし	藻	異常なし	異常なし	藻	藻	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	藻		3回検出
臭気強度			20			25	20						3/12	25		
色度	7.8	7.4	12	13	11	13	15	9.6	6.9	9.2	10	11	12	15	6.9	10
濁度	11	8.7	12	6.8	8.2	13	17	9.8	8.5	15	16	13	12	17	6.8	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.06	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.8			1.6			2.5			2.1		4	2.5	1.6	2.0
浮遊物質質量	15	16	22	11	13	21	27	16	13	18	16	17	12	27	11	17
全窒素			0.69			0.91			0.48			0.42	4	0.91	0.42	0.62
全リン			0.066			0.099			0.039			0.043	4	0.099	0.039	0.062
溶存酸素	10.0	8.3	7.6	7.1	5.5	7.8	9.1	9.3	10.3	12.6	11.5	11.8	12	12.6	5.5	9.2
溶存酸素百分率	111	100	93	90	75	99	104	100	109	113	111	119	12	119	75	102
透明度	1.2	1.3	0.9	1.5	0.9	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	0.9	1.0	12	1.5	0.6	1.0
水位	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	-0.8	0.4	-0.1	12	0.4	-0.8	-0.1
標高																
総水深	12.0	12.0	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	12.0	11.7	11.2	12.4	11.9	12	12.4	11.2	11.9
水深																
珪藻類	3,900	1,290	4,160	1,130	1,550	3,360	3,090	2,780	1,440	1,180	946	1,070	12	4,160	946	2,150
緑藻類	144	78	216	488	270	110	155	195	74	42	36	60	12	488	36	156
藍藻類	12	12	0	352	30	1,020	358	234	98	90	72	24	12	1,020	0	192
その他	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	12	10	0	2
総計	4,050	1,380	4,380	1,970	1,860	4,490	3,610	3,200	1,610	1,310	1,050	1,150	12	4,490	1,050	2,500
生物優占種	Aulacoseira	Aulacoseira	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella				

浦上ダム中層試験

[illegible]

浦上ダム底層試験

[illegible]

萱瀬ダム表層試験

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	20.4	21.8	23.0	26.1	26.7	25.6	24.4	14.4	17.3	1.3	16.5	11.7	12	26.7	1.3	19.1
水温	17.3	20.3	25.0	23.5	27.1	25.3	23.5	16.4	14.8	8.0	12.5	12.1	12	27.1	8.0	18.8
鉄及びその化合物			0.03			0.06			0.11			0.05	4	0.11	0.03	0.06
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			<0.005			0.006			0.037			0.008	4	0.037	<0.005	0.013
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	1.0	0.5	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	12	1.0	0.5	0.8
pH値	7.5	9.0	8.8	7.3	8.9	7.5	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.5	12	9.0	7.0	7.7
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.7	1.1	1.7	2.8	2.3	3.3	3.9	4.1	3.6	6.4	5.2	2.7	12	6.4	1.1	3.2
濁度	1.8	2.9	2.8	1.8	2.6	1.4	2.3	2.1	2.2	5.8	4.3	2.3	12	5.8	1.4	2.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.10	0.11	<0.03	12	0.11	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		0.9			1.0			<0.5			1.6		4	1.6	<0.5	0.9
浮遊物質質量	<1	2	2	2	1	<1	1	2	1	3	3	2	12	3	<1	2
全窒素			0.19			0.33			0.32			0.38	4	0.38	0.19	0.30
全リン			0.021			<0.005			0.011			0.010	4	0.021	<0.005	0.010
溶存酸素	9.8	10.7	9.8	8.6	5.9	8.0	7.3	8.1	9.2	9.5	9.7	11.1	12	11.1	5.9	9.0
溶存酸素百分率	105	121	120	103	75	99	88	85	94	83	94	106	12	121	75	98
透明度	2.8	2.0	2.8	3.2	2.4	3.6	2.6	2.0	2.2	1.6	2.0	2.2	12	3.6	1.6	2.4
水位	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	-0.4	-3.0	-4.2	-6.7	-6.2	0.1	12	0.4	-6.7	-1.7
標高	228.0	228.0	228.1	228.4	228.0	228.0	227.6	225.0	223.8	221.3	221.8	228.1	12	228.4	221.3	226.3
総水深	31.5	32.0	31.5	32.5	33.0	31.5	31.0	28.5	27.0	25.0	25.0	32.0	12	33.0	25.0	30.0
水深																
珪 藻 類	170	858	1,400	42	623	158	260	357	152	1,470	322	510	12	1,470	42	527
緑 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
藍 藻 類	0	0	0	0	300	156	285	0	0	0	0	0	12	300	0	62
そ の 他	0	20	21	1	2	0	0	0	0	0	12	0	12	21	0	5
総 計	170	878	1,420	43	925	314	545	357	152	1,470	334	510	12	1,470	43	593
生物優占種	Cyclotell a	Synedra	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Chrooco ccus	Chrooco ccus	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Asterione lla				

萱瀬ダム中層試験

[illegible]

萱瀨ダム底層試験

[illegible]

神浦ダム表層試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	15.2	19.1	21.3	22.7	27.6	27.0	24.6	20.1	15.0	12.4	14.6	11.2	12	27.6	11.2	19.2
鉄及びその化合物			0.05			<0.03			0.04			0.17	4	0.17	<0.03	0.06
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.023			0.055			0.023			0.060	4	0.060	0.023	0.040
溶存マンガン																
ジェオズミン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	1.8	0.7	12	1.8	0.6	0.8
pH値	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	12	7.3	6.9	7.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.7	4.2	3.4	5.1	3.0	3.7	3.8	2.5	2.5	2.9	13	6.0	12	13	2.5	4.4
濁度	1.0	1.4	0.9	1.3	0.9	0.9	0.7	0.5	0.7	1.1	8.5	2.1	12	8.5	0.5	1.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	0.06	12	0.07	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	0.9	0.9	0.5	0.8	1.2	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	6.0	0.7	12	6.0	<0.5	1.0
浮遊物質質量	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	14	2	12	14	<1	2
全窒素	0.59	0.64	0.54	0.64	0.56	0.58	0.59	0.50	0.55	0.44	1.09	0.55	12	1.09	0.44	0.61
全リン	0.008	0.008	0.006	0.007	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.060	0.007	12	0.060	<0.005	0.008
溶存酸素	10.9	9.8	9.4	8.6	8.1	7.4	8.1	9.6	9.9	10.2	11.2	11.5	12	11.5	7.4	9.6
溶存酸素百分率	112	109	108	102	103	94	99	108	101	99	113	108	12	113	94	105
透明度	5.2	2.8	4.4	2.8	4.0	4.8	3.2	6.0	5.2	5.0	1.2	3.2	12	6.0	1.2	4.0
水位	-1.3	0.0	0.1	-1.0	-0.9	-1.7	-0.3	-2.7	-5.1	-7.5	-11.0	-8.2	12	0.1	-11.0	-3.3
標高	111.0	112.3	112.4	111.3	111.4	110.6	112.0	109.6	107.2	104.8	101.3	104.0	12	112.4	101.3	109.0
総水深	38.5	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0	40.0	37.5	35.0	31.5	29.0	31.5	12	40.0	29.0	36.5
水深																
珪 藻 類	77	34	64	7	41	36	21	37	25	37	17	26	12	77	7	35
緑 藻 類	0	2	1	0	0	1	1	6	2	2	0	1	12	6	0	1
藍 藻 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
そ の 他	119	19	44	11	16	18	4	5	0	2	84	40	12	119	0	30
総 計	196	55	109	18	57	55	26	48	27	41	101	67	12	196	18	67
生物優占種	Peridini m	Cyclotell a	Cyclotell a	Peridini m	Asterione lla	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Asterione lla	Synedra	Peridini m	Peridini m				

神浦ダム中層試験

[illegible]

神浦ダム底層試験

[illegible]

雪浦ダム表層試験

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	21.3	21.8	26.0	27.4	27.4	26.1	22.3	16.9	14.7	9.7	13.6	13.3	12	27.4	9.7	20.0
鉄及びその化合物			0.16			0.12			0.14			0.16	4	0.16	0.12	0.14
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.017			0.016			0.078			0.036	4	0.078	0.016	0.037
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			1	<1	1	1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.5	1.3	1.1	1.3	1.7	2.0	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	1.2	12	2.5	0.6	1.2
pH値	7.8	8.3	7.7	7.6	8.9	7.9	7.0	6.8	7.2	6.8	7.3	7.5	12	8.9	6.8	7.6
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	かび	かび	12	かび		3回検出
臭気強度									1		10	3	3/12	10		
色度	7.8	6.4	4.9	6.8	6.2	8.2	5.1	6.3	4.7	16	5.1	6.4	12	16	4.7	7.0
濁度	4.5	4.5	1.6	4.0	3.6	2.5	2.0	2.2	2.7	6.4	2.7	2.9	12	6.4	1.6	3.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	0.20	0.06	<0.03	12	0.20	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		0.8			1.5			0.6			1.1		4	1.5	0.6	1.0
浮遊物質質量	5	3	1	3	3	2	1	1	2	3	2	2	12	5	1	2
全窒素			0.29			0.60			0.46			0.37	4	0.60	0.29	0.43
全リン			0.013			0.031			0.012			0.011	4	0.031	0.011	0.017
溶存酸素	10.3	9.9	9.5	8.0	8.8	9.0	8.4	8.1	10.4	7.4	10.9	11.7	12	11.7	7.4	9.4
溶存酸素百分率	119	115	119	102	112	112	99	86	105	67	108	115	12	119	67	105
透明度	2.2	1.4	2.2	2.2	1.8	2.0	1.8	2.3	1.6	1.4	1.8	1.6	12	2.3	1.4	1.9
水位	-4.6	-2.7	-2.6	-3.3	-3.4	-2.0	-4.1	-4.2	-4.6	-5.2	-4.6	-5.7	12	-2.0	-5.7	-3.9
標高	42.0	43.9	44.0	43.3	43.2	44.6	42.5	42.4	42.0	41.4	42.0	40.9	12	44.6	40.9	42.7
総水深	25.0	28.0	27.5	26.0	26.0	27.5	27.5	25.0	25.0	24.0	24.5	24.0	12	28.0	24.0	25.8
水深																
珪藻類	0	12	12	30	9,030	782	467	232	11	47	90	7	12	9,030	0	893
緑藻類	0	2	10	224	90	0	0	2	0	0	0	0	12	224	0	27
藍藻類	5	0	0	0	0	22	10	19	13	15	65	23	12	65	0	14
そ の 他	2,930	5	8	458	40	37	2	2	40	0	95	110	12	2,930	0	311
総 計	2,930	19	30	712	9,160	841	479	255	64	62	250	140	12	9,160	19	1,240
生物優占種	Peridini m	Cyclotell a	Cyclotell a	Mallomon as	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Cyclotell a	Peridini m	Cyclotell a	Peridini m	Peridini m				

雪浦ダム中層試験

[illegible]

河通ダム底層試験

[illegible]

式見ダム表層試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	18.3	24.1	24.3	27.0	32.6	28.7	24.6	15.8	14.4	6.7	13.7	11.2	12	32.6	6.7	20.1
水温	15.5	19.9	22.8	23.5	29.7	31.4	25.5	21.0	15.4	11.6	14.6	12.1	12	31.4	11.6	20.2
鉄及びその化合物			0.18			0.16			0.11			0.11	4	0.18	0.11	0.14
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.041			0.11			0.061			0.046	4	0.11	0.041	0.064
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			9	27	145	<1							4	145	<1	45
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	1	<1							4	1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	1.8	1.7	1.8	2.3	2.1	2.1	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8	12	2.3	1.6	1.9
pH値	7.3	7.1	7.2	7.1	8.9	7.2	7.2	7.1	7.8	8.1	7.6	7.6	12	8.9	7.1	7.5
臭気	異常なし	異常なし	かび	かび	かび	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		3回検出
臭気強度			1	2	15								3/12	15		
色度	6.0	10	9.1	14	9.3	9.1	9.9	7.7	8.3	6.7	7.3	6.4	12	14	6.0	8.6
濁度	1.5	2.5	1.9	4.5	3.6	3.7	2.4	1.7	2.6	2.2	3.8	2.4	12	4.5	1.5	2.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.0			2.3			2.0			0.7		4	2.3	0.7	1.5
浮遊物質質量	2	1	1	4	6	1	2	1	4	2	3	3	12	6	1	2
全窒素			0.48			0.42			0.41			0.26	4	0.48	0.26	0.39
全リン			0.014			0.020			0.017			0.011	4	0.020	0.011	0.016
溶存酸素	10.4	9.1	8.9	7.5	9.4	6.3	7.2	6.4	10.5	11.3	9.9	11.2	12	11.3	6.3	9.0
溶存酸素百分率	107	102	105	90	124	85	89	74	108	107	100	107	12	124	74	100
透明度	2.4	1.7	2.0	1.1	1.6	2.0	2.0	2.4	2.4	2.6	1.6	2.4	12	2.6	1.1	2.0
水位	-0.5	0.0	0.1	0.1	-0.1	-0.6	-0.5	-3.5	-2.8	-2.9	-3.4	-3.6	12	0.1	-3.6	-1.5
標高	61.8	62.3	62.4	62.4	62.2	61.7	61.8	58.7	59.5	59.4	58.9	58.7	12	62.4	58.7	60.8
総水深	24.5	24.5	25.5	25.0	25.0	24.5	24.5	21.5	21.9	21.5	21.5	20.5	12	25.5	20.5	23.4
水深																
珪藻類	1,210	26	67	19	68	233	130	81	266	79	64	118	12	1,210	19	197
緑藻類	16	33	23	130	593	913	103	101	308	245	128	240	12	913	16	236
藍藻類	0	2	45	12	74	0	0	0	0	0	0	0	12	74	0	11
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
総計	1,220	61	135	161	735	1,140	233	182	574	324	192	358	12	1,220	61	443
生物優占種	Fragilaria	Staurastrum	Microcystis	Scenedesmus	Staurastrum	Ankistrodesmus	Aulacoseira	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum	Staurastrum				

式見ダム中層試験

[illegible]

式見ダム底層試験

[illegible]

鹿尾ダム表層試験

月 日	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21	9/20	10/16	11/20	12/18	1/22	2/19	3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	18.6	24.2	26.9	31.6	31.5	28.2	23.5	14.0	6.0	7.8	18.4	11.9	12	31.6	6.0	20.2
水温	16.4	20.6	24.8	27.1	28.0	26.2	23.2	17.4	13.0	11.6	12.1	13.4	12	28.0	11.6	19.5
鉄及びその化合物			0.27			0.29			0.20			0.16	4	0.29	0.16	0.23
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.13			0.090			0.067			0.044	4	0.13	0.044	0.083
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			2	3	8	2							4	8	2	4
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	3	1							4	3	<1	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	12	1.8	1.1	1.4
pH値	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	12	7.6	7.1	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	7.7	6.8	8.1	7.5	8.0	9.4	8.2	8.7	6.7	5.9	5.9	5.3	12	9.4	5.3	7.4
濁度	4.0	2.9	4.0	2.8	2.5	3.5	3.5	5.0	3.5	3.4	4.2	2.5	12	5.0	2.5	3.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.06	<0.03	0.03
生物化学的酸素要求量		<0.5			1.6			1.8			<0.5		4	1.8	<0.5	0.8
浮遊物質質量	6	4	6	3	4	5	7	9	7	6	6	6	12	9	3	6
全窒素			0.55			0.82			0.54			0.52	4	0.82	0.52	0.61
全リン			0.027			0.028			0.024			0.018	4	0.028	0.018	0.024
溶存酸素	9.6	8.6	7.3	6.3	5.9	7.0	7.0	7.2	9.2	10.4	11.1	11.3	12	11.3	5.9	8.4
溶存酸素百分率	101	98	90	80	76	88	84	78	90	99	106	111	12	111	76	92
透明度	1.2	2.2	2.0	1.8	2.0	1.7	2.2	1.8	2.0	1.6	2.0	2.1	12	2.2	1.2	1.9
水位	0.0	-0.4	-1.6	-0.5	0.0	0.0	-0.2	-0.5	-1.0	-1.8	-2.2	0.0	12	0.0	-2.2	-0.7
標高	31.2	30.8	29.6	30.7	31.2	31.2	31.0	30.7	30.2	29.4	29.0	31.2	12	31.2	29.0	30.5
総水深	16.0	15.5	15.0	15.0	14.7	16.0	16.0	16.5	15.5	14.5	14.4	16.5	12	16.5	14.4	15.5
水深																
珪藻類	122	70	235	98	110	40	110	204	301	299	215	582	12	582	40	199
緑藻類	3	3	10	0	2	0	2	21	5	2	4	13	12	21	0	5
藍藻類	0	0	0	0	12	0	0	2	3	0	3	0	12	12	0	2
その他	80	71	35	20	40	37	28	4	28	22	3	31	12	80	3	33
総計	205	144	280	118	164	77	140	231	337	323	225	626	12	626	77	239
生物優占種	Peridiniu m	Peridiniu m	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Peridiniu m	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Aulacosei ra	Fragilaria	Aulacosei ra	Aulacosei ra				

鹿尾ダム中層試験

[illegible]

鹿尾ダム底層試験

[illegible]

鳴見ダム表層試験

月 日			6/7			9/6			12/6			3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温			24.3			28.7			14.4			11.2	4	28.7	11.2	19.6
水温			23.8			28.3			15.4			11.8	4	28.3	11.8	19.8
鉄及びその化合物			0.13			0.05			0.16			0.06	4	0.16	0.05	0.10
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.024			0.022			0.069			0.020	4	0.069	0.020	0.034
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			6			1							2	6	1	4
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1			<1							2	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			5.8			2.9			1.4			1.2	4	5.8	1.2	2.8
pH値			9.6			8.8			6.9			7.2	4	9.6	6.9	8.1
臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	4	異常なし		異常なし
臭気強度													0/4			
色度			15			4.6			5.1			4.3	4	15	4.3	7.2
濁度			5.1			2.1			2.3			2.3	4	5.1	2.1	3.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素			<0.03			<0.03			0.06			<0.03	4	0.06	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.4			1.3			<0.5			0.7	4	1.4	<0.5	0.8
浮遊物質質量			6			3			1			2	4	6	1	3
全窒素			0.69			0.33			0.32			0.29	4	0.69	0.29	0.41
全リン			0.054			0.009			0.017			0.010	4	0.054	0.009	0.022
溶存酸素			10.4			8.3			7.4			10.7	4	10.7	7.4	9.2
溶存酸素百分率			125			107			76			102	4	125	76	102
透明度			1.2			2.8			2.4			2.4	4	2.8	1.2	2.2
水位			0.1			-0.7			-2.9			-7.0	4	0.1	-7.0	-2.6
標高			108.1			107.3			105.1			101.0	4	108.1	101.0	105.4
総水深			33.0			32.5			29.5			25.5	4	33.0	25.5	30.1
水深																
珪藻類			57			50			187			44	4	187	44	84
緑藻類			31			2,060			17			0	4	2,060	0	527
藍藻類			225			0			2			8	4	225	0	59
その他			12			10			2			13	4	13	2	9
総計			325			2,120			208			65	4	2,120	65	680
生物優占種			Anabaena			Chlamydomonas			Melosira			Cyclotella				

鳴見ダム3号取水口試験

[illegible]

中尾ダム表層試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	16.1	19.6	20.3	22.9	27.7	27.0	25.2	20.8	16.6	13.2	11.1	12.1	12	27.7	11.1	19.4
鉄及びその化合物			0.26			0.08			0.10			0.09	4	0.26	0.08	0.13
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.027			0.072			0.052			0.032	4	0.072	0.027	0.046
溶存マンガン																
ジエオスミン(ng/L)			1	2	12	10							4	12	1	6
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	1.5	1.7	1.5	7.5	2.1	1.5	1.7	1.6	1.4	1.8	1.9	12	7.5	1.4	2.2
pH値	7.9	7.8	7.8	7.7	10.1	9.3	7.4	8.0	7.6	7.5	8.9	7.6	12	10.1	7.4	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	12	藻		2回検出
臭気強度					20				10				2/12	20		
色度	7.8	15	11	16	26	15	9.4	9.5	5.9	4.0	7.2	8.2	12	26	4.0	11
濁度	2.9	3.7	4.0	4.0	5.5	4.3	3.1	4.0	2.7	1.0	5.7	3.6	12	5.7	1.0	3.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.10	<0.03	0.07	12	0.10	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.1			5.1			2.2			2.2		4	5.1	1.1	2.6
浮遊物質質量	2	2	4	3	41	20	1	6	3	<1	5	3	12	41	<1	8
全窒素	0.71	0.80	0.71	0.83	1.44	0.92	0.74	0.56	0.57	0.47	0.44	0.57	12	1.44	0.44	0.73
全リン	0.042	0.073	0.073	0.087	0.241	0.162	0.098	0.076	0.060	0.048	0.046	0.047	12	0.241	0.042	0.088
溶存酸素	10.1	9.5	9.3	7.8	14.3	8.9	5.0	8.8	7.8	9.2	12.8	8.9	12	14.3	5.0	9.4
溶存酸素百分率	105	106	105	93	183	113	62	101	83	91	120	86	12	183	62	104
透明度	2.2	0.8	1.6	1.0	0.6	0.9	1.8	1.4	2.4	4.0	1.2	2.2	12	4.0	0.6	1.7
水位	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.8	-1.5	-2.1	-2.2	-1.1	12	0.2	-2.2	-0.6
標高	57.6	57.5	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	56.8	56.0	55.4	55.3	56.4	12	57.7	55.3	56.9
総水深	29.5	30.0	30.5	30.0	30.0	29.5	29.5	29.0	28.0	27.5	27.5	28.5	12	30.5	27.5	29.1
水深																
珪藻類	916	80	427	132	425	198	202	395	225	70	452	135	12	916	70	305
緑藻類	10	56	207	42	122	32	16	10	15	47	672	60	12	672	10	107
藍藻類	0	0	0	35	524	422	25	103	32	0	0	0	12	524	0	95
その他	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	10	0	1
総計	926	136	644	209	1,070	652	243	508	272	117	1,120	195	12	1,120	117	508
生物優占種	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Microcystis	Microcystis	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Cyclotella	Eudorina	Cyclotella				

中尾ダム中層試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.6	18.4	19.5	23.6	27.3	27.5	25.0	22.0	15.9	12.5	10.9	12.1	12	27.5	10.9	19.2
鉄及びその化合物			0.28			0.07			0.10			0.11	4	0.28	0.07	0.14
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.035			0.069			0.052			0.032	4	0.069	0.032	0.047
溶存マンガン																
ジエオスミン(ng/L)																
2-メチルイソボルネオール(ng/L)																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	2.0	12	2.0	1.4	1.6
pH値	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.8	7.4	8.0	7.6	7.5	7.5	7.7	12	8.0	7.3	7.6
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし	12	かび		1回検出
臭気強度									10				1/12	10		
色度	6.8	16	13	20	12	8.6	9.9	8.4	5.8	4.3	5.2	7.5	12	20	4.3	9.8
濁度	2.4	4.5	4.3	5.9	3.1	2.7	3.7	3.6	2.7	1.2	2.2	3.1	12	5.9	1.2	3.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.11	0.09	0.07	12	0.11	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量		1.6			2.1			2.1			1.2		4	2.1	1.2	1.8
浮遊物質質量																
全窒素	0.70	0.82	0.80	0.93	0.88	0.53	0.76	0.57	0.58	0.48	0.52	0.59	12	0.93	0.48	0.68
全リン	0.037	0.084	0.076	0.094	0.103	0.080	0.103	0.079	0.062	0.050	0.051	0.048	12	0.103	0.037	0.072
溶存酸素	10.1	9.2	7.8	6.5	5.0	5.4	5.7	8.7	8.3	8.7	9.4	9.2	12	10.1	5.0	7.8
溶存酸素百分率	104	100	87	78	64	69	70	101	87	84	88	88	12	104	64	85
透明度																
水位																
標高																
総水深																
水深	11.5	12.0	12.5	12.0	12.0	11.5	11.5	11.0	10.0	9.5	9.5	10.5	12	12.5	9.5	11.1
珪藻類																
緑藻類																
藍藻類																
その他																
総計																
生物優占種																

中尾ダム底層試験


[illegible]

落矢ダム表層試験


月 日			6/19			9/20			12/18			3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
気温			26.9			28.2			6.0			11.9	4	28.2	6.0	18.2
水温			28.9			27.9			8.4			16.3	4	28.9	8.4	20.4
鉄及びその化合物			0.08			0.23			0.71			0.12	4	0.71	0.08	0.28
溶存鉄																
マンガン及びその化合物			0.031			0.014			0.31			0.060	4	0.31	0.014	0.10
溶存マンガン																
ジェオスミン(ng/L)			<1			<1							2	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1			<1							2	<1	<1	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			2.7			1.9			0.8			1.6	4	2.7	0.8	1.8
pH値			9.0			8.9			7.4			8.2	4	9.0	7.4	8.4
臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	4	異常なし		異常なし
臭気強度													0/4			
色度			7.6			9.5			12			3.5	4	12	3.5	8.2
濁度			3.5			4.6			4.2			7.1	4	7.1	3.5	4.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素			<0.03			<0.03			0.38			<0.03	4	0.38	<0.03	0.10
生物化学的酸素要求量			1.9			1.2			1.0			2.0	4	2.0	1.0	1.5
浮遊物質質量			6			3			12			5	4	12	3	6
全窒素			0.57			1.32			1.06			0.76	4	1.32	0.57	0.93
全リン			0.019			0.022			0.051			0.018	4	0.051	0.018	0.028
溶存酸素			9.5			9.8			10.5			11.3	4	11.3	9.5	10.3
溶存酸素百分率			124			126			92			118	4	126	92	115
透明度			2.4			1.3						1.4	3	2.4	1.3	1.7
水位			-6.5			-6.5						-12.5	3	-6.5	-12.5	-8.5
標高			30.5			30.5						24.5	3	30.5	24.5	28.5
総水深			6.7			6.7						0.7	3	6.7	0.7	4.7
水深																
珪藻類			18			8			154			36	4	154	8	54
緑藻類			95			9			0			188	4	188	0	73
藍藻類			109			10			50			28	4	109	10	49
その他			0			0			0			0	4	0	0	0
総計			222			27			204			252	4	252	27	176
生物優占種			Aphanizomenon			Microcystis			Cyclotella			Scenedesmus				

降水量および貯水率について（令和1年度～令和5年度）

年間降水量（mm）

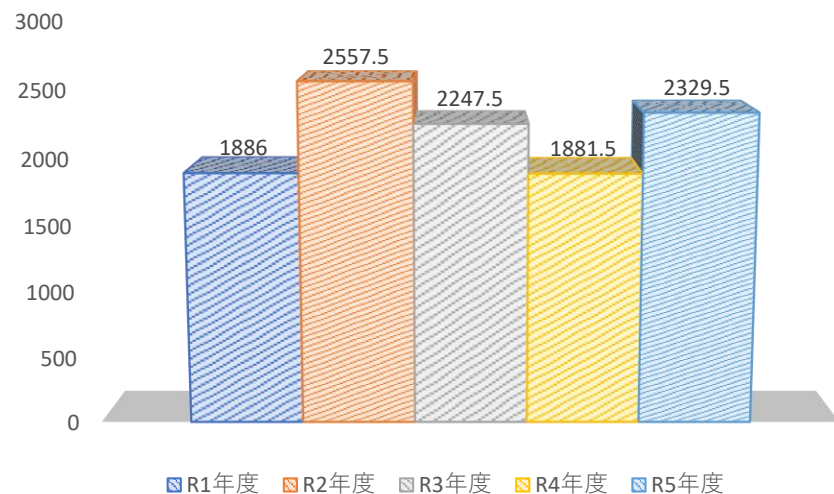

各月降水量（mm）

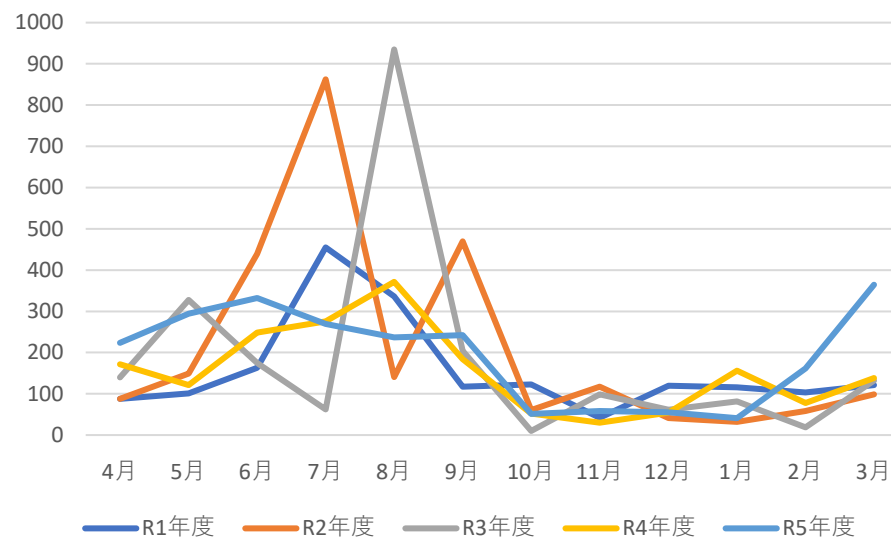

長崎市の降水量（出典：気象庁 各種データ・資料より）

過去5年間のうち3年間は2000mmの降水量を超えていた

平均降水量は2180.4mmだった

取水に影響を及ぼすような少雨はなかった


ダム貯水率の変動

4月から9月にかけては、コンスタントに200mmから300mmの降水量があり、貯水率が90%を低下することはなかった。

10月以降貯水率が低下を始めたが3月になって

3月になってまとまった降雨があり再び回復した

ダム貯水率の変動

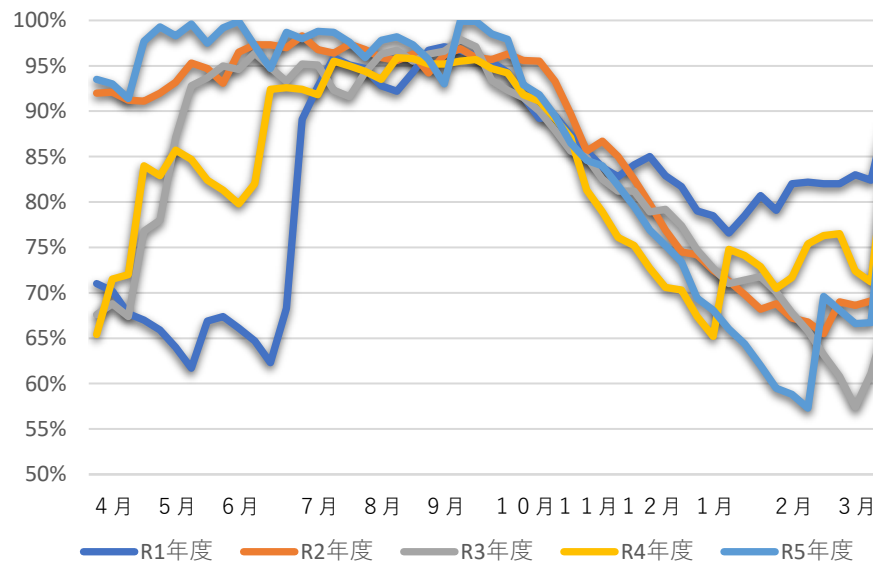


水質改善装置およびフェンスの設置状況（稼働中のもの）

ダム名	利水容量(m³)	設置年度	型式等	数量等	備考
浦上ダム	1,900,000	昭和 5 9	間欠式空気揚水筒	6	
西山ダム (二重堰堤)	760,000	昭和 6 0	連続式空気揚水管	2	
		平成 9	連続式空気揚水管	1	
本河内高部ダム	386,000	平成 1	プロペラ式循環装置	1	
本河内低部ダム	43,000	平成 1	連続式空気揚水管	1	
神浦ダム	5,070,000	平成 4	間欠式空気揚水筒	2	
		平成 1 8	分画フェンス（6 4 m）		
鹿尾ダム	630,000	平成 6	間欠式空気揚水筒	2	
式見ダム	1,380,000	平成 9	間欠式空気揚水筒	2	
中尾ダム	1,000,000	平成 1 3	噴流型流動促進装置（ジェットストリーマー）※	1	



※ 長崎県設置

ダム表層水におけるTOC(中央値)の過去10年度の変化

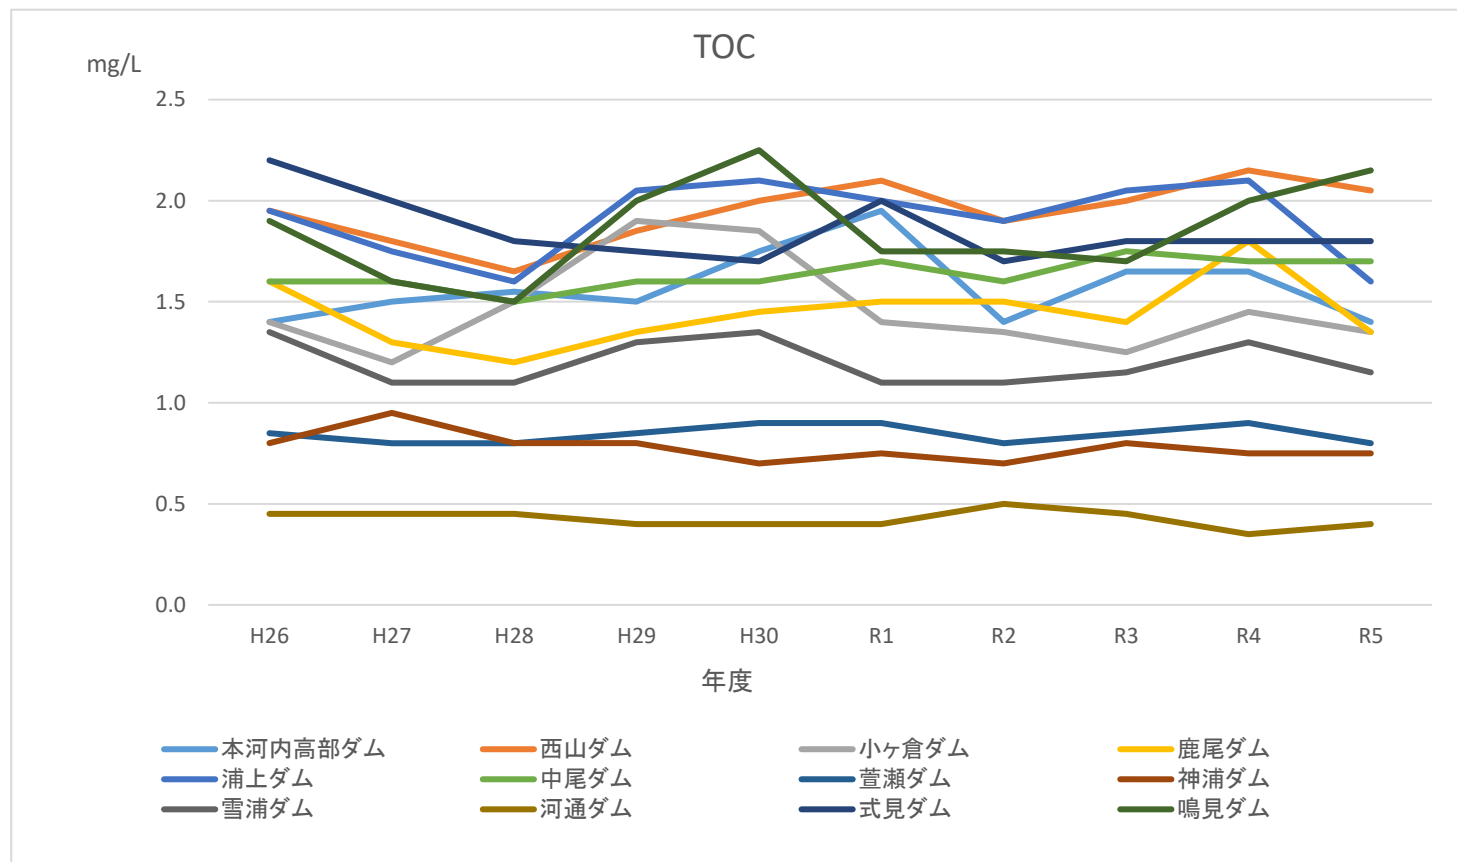

当市が利水しているダムは、大きく市街地に位置するもの(本河内高部、西山、鹿尾、浦上、中尾、式見、鳴見など)と郊外や市外に位置するもの(小ヶ倉、萱瀬、神浦、雪浦、河通)がある。
 市街地に位置するダムはTOCの値が高く、変動も比較的大きい。
 郊外や市外に位置するダムはTOCの値が1mg/Lより低く、変動も小さい。


ダム表層水におけるT-N及びT-Pの年度中央値の経年変化(平成26年度～令和5年度)

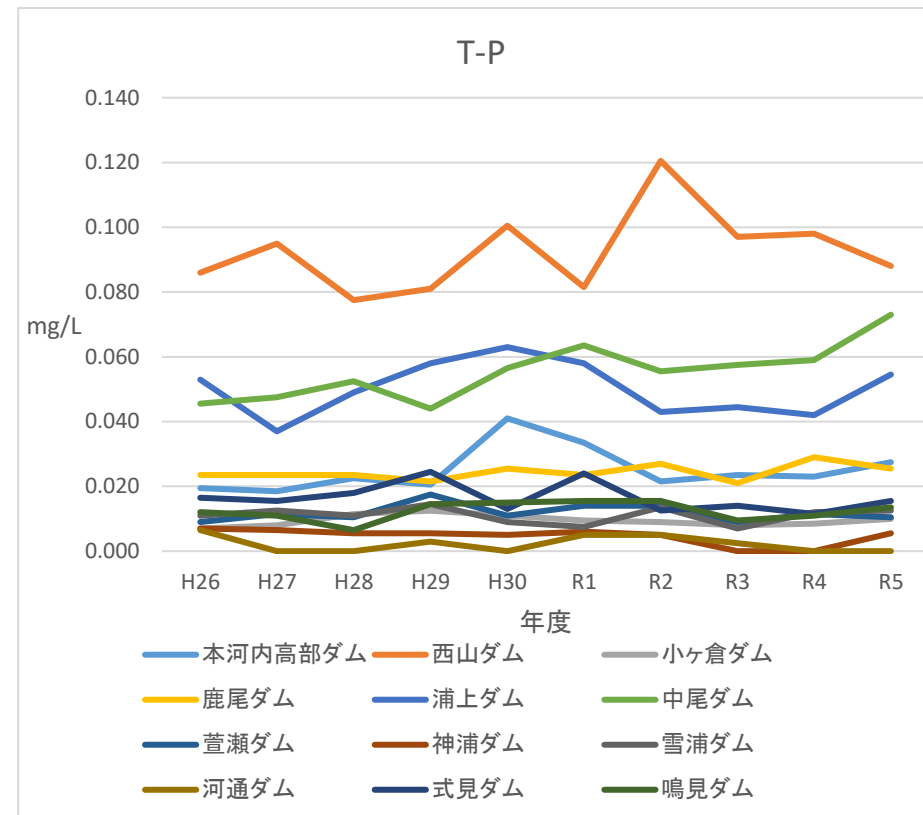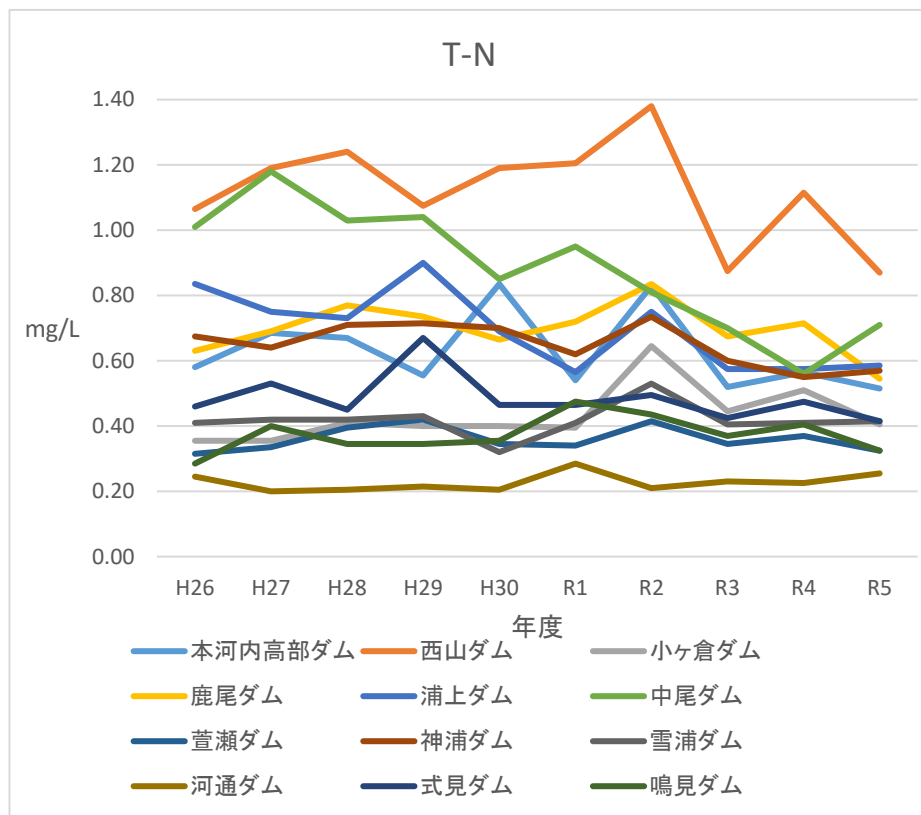

西山ダム、中尾ダム、浦上ダムはT-NおよびT-Pの値が高い傾向がみられる。
郊外のダムはTOCと同様に値が低く、比較的良好な水質だといえる。

全窒素、全リン濃度の相関及び水質障害発生状況（R5年度）

水質障害発生状況

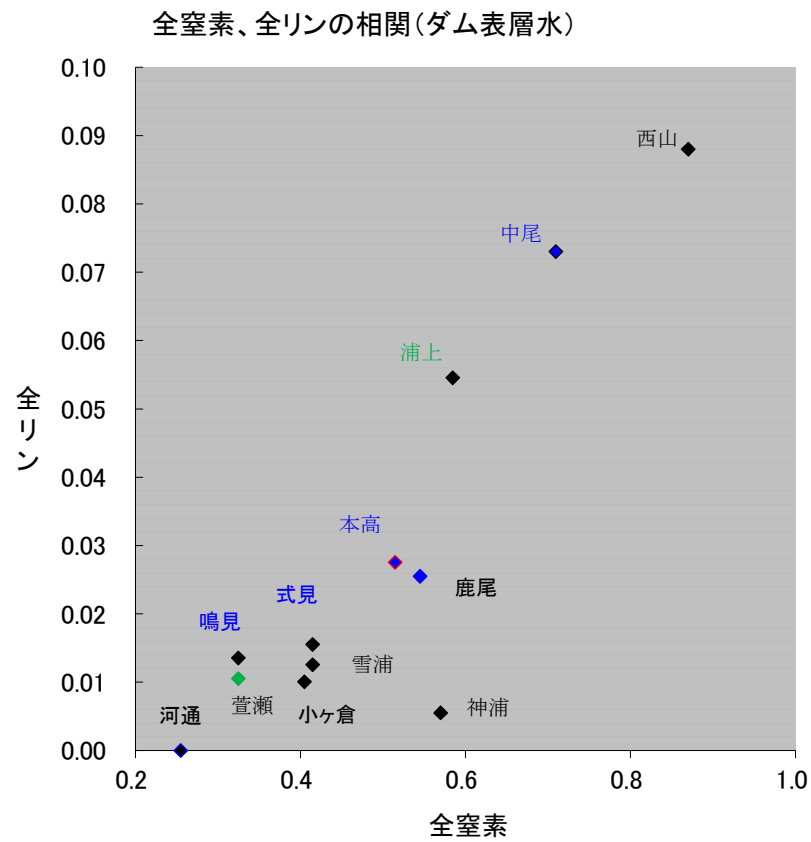

ダム名	全窒素 (mg/L)	全リン (mg/L)	アオコ の発生	かび臭 の発生	赤潮 の発生	備考
本河内高部ダム	0.52	0.028		●		
西山ダム	0.87	0.088				
小ヶ倉ダム	0.41	0.010				
浦上ダム	0.59	0.055	●			
萱瀬ダム	0.33	0.011				
神浦ダム	0.57	0.006				
雪浦ダム	0.42	0.013				
河通ダム	0.26	0.000				
式見ダム	0.42	0.016		●		
鹿尾ダム	0.55	0.026		●		
鳴見ダム	0.33	0.014		●		
中尾ダム	0.71	0.073		●		

水質改善装置稼働中

硫酸銅散布状況（令和 5 年度）

ダム名	水質障害内容	散布年月日	散布対象水量 (m ³)	散布量 (Kg)	散布濃度 (mg/L)	対象生物 (ダム表面)	備考
式見	カビ臭	2023-08-18	1,459,154	300	0.21	Anabaena 80 個/mL	アナバーナが繁殖 ダムにカビ臭が発生
浦上 (水道専用)	アオコ	2023-07-25	1,886,730	360	0.19	Microcystis 352 個/mL	アオコ拡大に対処 水質悪化や外観悪化の防止
本河内高部	カビ臭	2023-08-28	386,000	80	0.21	Anabaena 67 個/mL	Anabaenaが発生 ダムのカビ臭物質濃度が上昇
中尾	カビ臭	2023-12-22	859,000	200	0.23	Anabaena 56 個/mL	アナベナが急増 ジェオスミン値の上昇

水源水質汚染事故発生状況（令和 5 年度）

発生日	水源名	発生確認場所	事故内容	原因	対応	浄水処理への影響
R5.12.15	大井出川	長崎市滑石 1 丁目	濁水	上流で河川改修工事	取水への影響なし	影響なし 浄水処理は平常どおり
R6.2.15	大井出川	長崎市滑石 1 丁目	濁水	上流で河川改修工事	取水への影響なし	活性炭処理を開始 ダム上流現況確認の実施

第5章 水質検査結果(流入河川)

— 流入河川の定期検査地点及びその水質検査結果 —



琴海戸根川の桜

水源及び水源流入河川水の定期検査地点（２２地点）

	定期検査地点	流入河川名	流入先水源	関連浄水場
1	御手水川（ダム流入直前）	御手水川	本河内高部ダム	本河内
2	妙相寺川（ダム流入直前）	妙相寺川	本河内高部ダム	本河内
3	木場川（坂下橋）	木場川	西山ダム	本河内
4	仁田口川（ダム流入直前）	仁田口川	西山ダム	本河内
5	浦上川（川平取水堰）	浦上川	浦上ダム	浦 上
6	大井手川（下道ノ尾橋）	大井手川	浦上ダム	浦 上
7	郡川（蛍橋）	郡川	萱瀬ダム	道ノ尾
8	以田尾平川（深山橋）	以田尾平川	神浦ダム	手熊・三重
9	芋洗川（次兵衛橋）	芋洗川	神浦ダム	手熊・三重
10	雪浦ダム流れ込み	河通分水井	神浦ダム	手熊・三重
11	雪浦川（幸物橋）	雪浦川	雪浦ダム	手熊・三重
12	河通川（つがね落としの滝）	河通川	河通ダム	手熊・三重
13	式見川（山似田橋）	式見川	式見ダム	手 熊
14	鹿尾川（藤の川橋）	鹿尾川	鹿尾ダム	小ヶ倉
15	白川堰	白川堰	鳴見ダム	手 熊
16	中尾川本流（城戸岩橋）	中尾川本流	中尾ダム	東長崎
17	中尾川支流（ダム流入直前）	中尾川支流	中尾ダム	東長崎
18	八郎川（通都川橋）	八郎川	矢上取水堰	東長崎
19	八郎川（慶正庵橋）	八郎川	矢上取水堰	東長崎
20	八郎川（坂田渚橋）	八郎川	矢上取水堰	東長崎
21	現川川（八郎川合流直前）	現川川	矢上取水堰	東長崎
22	矢上取水堰	八郎川	矢上取水堰	東長崎

御手水川(ダム流入直前)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	16.3	18.2	17.7	22.8	25.0	24.3	21.8	17.0	12.7	12.2	9.6	11.6	12	25.0	9.6	17.4
一般細菌																
大腸菌	180	11	690	70	9.8	5.2	6.3	38	14	2.0	210	110	12	690	2.0	110
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.65	0.52	0.54	0.57	0.59	0.55	0.73	0.65	0.54	1.08	0.80	12	1.08	0.52	0.67
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.2	5.9	3.8	6.2	6.8	7.6	7.3	7.5	7.9	7.8	6.9	6.3	12	7.9	3.8	6.6
塩化物イオン	8.4	8.6	3.9	8.3	8.8	9.9	9.2	9.8	11.2	11.1	9.8	8.6	12	11.2	3.9	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17.4	18.5	15.4	19.0	21.4	27.3	24.5	28.3	31.4	33.4	29.7	25.6	12	33.4	15.4	24.3
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	0.4	3.0	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	12	3.0	0.4	0.8
pH値	7.1	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.1	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	11	3.2	27	4.8	4.0	3.8	3.9	2.4	2.9	3.1	2.9	2.9	12	27	2.4	6.0
濁度	3.6	1.3	17	2.7	1.7	1.8	1.6	0.9	0.6	0.7	0.4	0.5	12	17	0.4	2.7
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.0			1.3			<0.5			<0.5	4	1.3	<0.5	0.6
全窒素		0.70			0.71			0.86			1.14		4	1.14	0.70	0.85
全リン		0.026			0.032			0.037			0.023		4	0.037	0.023	0.030
溶存酸素	9.4	9.5	9.5	8.1	7.1	8.4	8.6	9.3	10.5	10.4	11.3	11.3	12	11.3	7.1	9.4
溶存酸素百分率	99	103	102	96	88	102	100	99	102	100	102	107	12	107	88	100
電気伝導率	6.9	7.4	5.5	7.6	8.4	10.2	9.3	10.2	11.0	11.3	10.0	8.9	12	11.3	5.5	8.9
カルシウム硬度	10.6	11.6	10.0	11.8	13.7	18.2	16.0	19.0	21.2	22.7	19.9	16.9	12	22.7	10.0	16.0
カリウム	0.7	1.0	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	12	1.4	0.7	1.1

妙相寺川(ダム流入直前)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	16.7	18.7	17.4	21.7	23.7	25.3	22.0	17.7	13.1	13.8	10.9	11.9	12	25.3	10.9	17.7
一般細菌																
大腸菌	280	44	820	46	11	4.1	5.2	7.5	4.1	6.3	78	11	12	820	4.1	100
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	0.44	0.41	0.36	0.40	0.63	0.53	0.69	0.78	0.71	1.59	1.08	12	1.59	0.36	0.71
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.6	6.2	4.3	6.7	7.3	8.1	7.9	7.9	8.0	8.1	7.4	6.6	12	8.1	4.3	7.0
塩化物イオン	8.6	8.9	4.4	8.8	8.6	8.4	8.6	8.4	8.8	8.9	8.6	8.0	12	8.9	4.4	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.1	21.5	17.0	22.7	26.9	34.4	32.3	37.5	41.8	44.7	40.3	32.4	12	44.7	17.0	31.0
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	0.5	2.3	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	12	2.3	0.5	0.8
pH値	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	8.0	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	12	8.0	7.2	7.6
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	13	3.0	22	4.1	3.2	3.6	3.1	2.8	3.8	3.7	3.3	3.4	12	22	2.8	5.8
濁度	3.3	1.0	8.2	1.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.3	0.5	0.4	0.5	12	8.2	0.3	1.7
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.1			1.4			<0.5			<0.5	4	1.4	<0.5	0.6
全窒素		0.48			0.52			0.83			1.70		4	1.70	0.48	0.88
全リン		0.020			0.024			0.035			0.020		4	0.035	0.020	0.025
溶存酸素	9.3	9.4	9.1	7.5	7.4	8.0	9.6	8.7	10.0	8.8	10.5	11.1	12	11.1	7.4	9.1
溶存酸素百分率	99	103	98	88	89	99	112	94	98	88	98	106	12	112	88	98
電気伝導率	7.7	8.1	6.0	8.5	9.6	11.5	10.8	11.9	12.7	13.2	12.1	10.2	12	13.2	6.0	10.2
カルシウム硬度	12.5	13.4	11.1	14.0	17.0	22.0	20.7	24.8	27.8	30.0	27.1	21.5	12	30.0	11.1	20.2
カリウム	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	12	1.1	0.7	0.9

木場川(坂下橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	15.7	20.6	17.1	23.6	25.5	27.0	21.0	17.4	13.6	12.3	9.5	11.2	12	27.0	9.5	17.9
一般細菌																
大腸菌	820	70	1,300	150	35	33	2,400	440	24	250	61	210	12	2,400	24	480
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.43	0.77	0.88	0.68	0.85	1.40	0.92	1.65	1.30	1.26	2.03	1.56	12	2.03	0.68	1.23
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	6.2	7.8	4.4	8.1	9.6	10.7	10.2	11.3	11.8	12.5	10.1	8.8	12	12.5	4.4	9.3
塩化物イオン	9.5	9.6	4.3	9.4	9.9	10.6	10.0	11.2	11.9	12.0	10.6	9.5	12	12.0	4.3	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.6	40.0	23.7	38.3	48.2	73.4	63.7	78.2	85.8	90.5	72.5	56.5	12	90.5	23.7	58.4
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.2	0.7	5.0	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	12	5.0	0.7	1.3
pH値	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	12	7.7	7.4	7.6
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	40	4.8	57	7.1	5.1	4.9	4.1	3.5	5.5	3.9	4.3	5.5	12	57	3.5	12
濁度	9.0	2.1	35	4.6	2.5	1.7	1.7	1.3	1.8	0.4	0.6	0.9	12	35	0.4	5.1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			0.9			1.3			<0.5			0.7	4	1.3	<0.5	0.7
全窒素		0.84			1.05			1.82			2.14		4	2.14	0.84	1.46
全リン		0.094			0.132			0.170			0.150		4	0.170	0.094	0.136
溶存酸素	9.8	9.1	9.1	8.3	7.3	7.4	8.3	8.9	8.6	10.0	11.0	11.1	12	11.1	7.3	9.1
溶存酸素百分率	101	104	97	100	91	94	96	96	85	97	100	104	12	104	85	97
電気伝導率	10.5	13.2	7.8	12.8	16.0	21.2	18.9	22.5	23.8	24.8	20.1	16.6	12	24.8	7.8	17.4
カルシウム硬度	19.0	24.8	15.0	23.8	29.0	47.0	40.6	50.0	54.7	57.7	46.1	35.6	12	57.7	15.0	36.9
カリウム	1.3	1.2	1.4	1.2	1.8	2.0	1.8	2.0	2.3	2.1	1.9	1.6	12	2.3	1.2	1.7

仁田口川(ダム流入直前)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	16.1	19.7	17.7	25.2	26.3	24.8	21.1	17.2	12.8	12.8	8.6	11.0	12	26.3	8.6	17.8
一般細菌																
大腸菌	1,700	770	820	3,900	13,000	120	39,000	4,600	200	20	160	73	12	39,000	20	5,300
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.81	2.19	0.76	1.86	2.02	2.32	2.74	2.53	2.34	2.15	2.59	2.22	12	2.74	0.76	2.13
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	6.6	9.9	3.1	10.0	11.2	11.7	12.1	12.0	12.1	12.3	11.2	9.8	12	12.3	3.1	10.2
塩化物イオン	10.0	11.7	2.9	11.0	11.4	11.7	12.6	12.0	12.5	12.8	13.0	10.4	12	13.0	2.9	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.8	51.1	20.4	50.1	54.9	61.2	59.3	59.3	63.2	65.6	62.1	52.7	12	65.6	20.4	52.9
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0	0.8	2.7	1.0	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8	12	2.7	0.7	1.1
pH値	7.5	8.2	7.5	8.1	8.3	7.8	7.9	7.7	7.7	7.9	8.0	8.2	12	8.3	7.5	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	下水	異常なし	下水	異常なし	異常なし	異常なし	下水	異常なし	異常なし	12	下水		3回検出
臭気強度				20		20				20			3/12	20		
色度	52	4.6	40	6.7	4.6	4.1	4.1	3.2	3.9	3.4	4.9	7.4	12	52	3.2	11
濁度	9.8	2.0	15	3.9	2.1	1.4	1.9	1.2	0.5	0.3	0.6	1.1	12	15	0.3	3.3
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.014	0.005	0.008	0.015	0.009	0.005	<0.004	<0.004	12	0.015	<0.004	0.005
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.0			1.5			0.6			0.5	4	1.5	0.5	0.9
全窒素		2.19			2.20			2.57			2.70		4	2.70	2.19	2.42
全リン		0.142			0.202			0.239			0.124		4	0.239	0.124	0.177
溶存酸素	9.8	9.4	9.1	8.4	7.1	7.2	8.4	8.5	8.2	10.2	12.0	11.8	12	12.0	7.1	9.2
溶存酸素百分率	102	105	98	103	89	88	97	91	80	100	106	110	12	110	80	97
電気伝導率	11.4	16.2	6.4	15.8	17.4	18.9	18.8	18.7	19.2	19.7	18.4	16.0	12	19.7	6.4	16.4
カルシウム硬度	23.3	34.9	14.6	33.9	38.2	43.9	41.8	42.6	45.7	47.5	44.5	37.2	12	47.5	14.6	37.3
カリウム	1.1	1.8	0.8	1.5	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.6	1.4	12	2.0	0.8	1.6

浦上川(川平取水堰)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	16.0	20.2	17.4	24.2	25.7	24.3	20.7	18.1	13.7	14.0	9.8	11.7	12	25.7	9.8	18.0
一般細菌																
大腸菌	610	250	1,100	280	200	45	130	68	33	15	43	55	12	1,100	15	230
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.65	0.56	0.58	0.50	0.51	0.50	0.55	0.46	0.39	0.66	0.52	12	1.01	0.39	0.57
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	7.1	10.6	5.0	10.1	11.2	11.8	11.8	11.8	12.5	13.6	15.1	13.4	12	15.1	5.0	11.2
塩化物イオン	10.8	13.4	5.3	11.5	12.0	12.4	12.8	12.6	14.6	16.0	20.4	16.5	12	20.4	5.3	13.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.3	72.4	30.4	66.2	74.8	79.6	77.7	79.9	85.7	89.0	92.8	88.3	12	92.8	30.4	72.8
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.1	0.6	3.3	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	12	3.3	0.4	0.9
pH値	7.6	7.9	7.6	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	12	8.2	7.6	8.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	17	2.7	26	3.9	3.5	3.9	2.7	2.7	3.0	2.4	2.4	2.8	12	26	2.4	6.1
濁度	9.3	1.6	17	2.7	2.0	2.5	1.5	1.7	1.2	0.9	0.9	1.3	12	17	0.9	3.6
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.0			1.4			<0.5			0.5	4	1.4	<0.5	0.7
全窒素		0.73			0.69			0.69			0.77		4	0.77	0.69	0.72
全リン		0.039			0.044			0.050			0.030		4	0.050	0.030	0.041
溶存酸素	9.9	9.2	9.5	8.4	7.8	8.4	9.1	9.4	9.9	11.0	11.8	11.4	12	11.8	7.8	9.6
溶存酸素百分率	103	104	102	102	97	102	104	102	99	110	107	108	12	110	97	103
電気伝導率	12.1	20.6	9.4	18.9	21.0	22.1	21.7	22.1	23.3	24.3	25.6	24.0	12	25.6	9.4	20.4
カルシウム硬度	25.8	48.8	21.4	44.5	50.8	54.6	52.9	54.9	59.0	61.7	64.4	60.9	12	64.4	21.4	50.0
カリウム	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	12	1.2	1.0	1.1

大井手川(下道ノ尾橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.9	23.0	17.2	24.0	30.0	30.3	24.3	17.1	12.0	15.2	6.7	9.6	12	30.3	6.7	18.9
水温	16.4	23.4	18.1	26.2	27.8	28.1	21.5	20.7	14.2	15.0	12.4	14.2	12	28.1	12.4	19.8
一般細菌																
大腸菌	4,600	3,300	2,900	24,000	24,000	240,000	120,000	240,000	6,500	610	5,200	4,400	12	240,000	610	56,000
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03	1.41	0.33	1.31	1.24	1.43	1.31	1.30	1.56	0.96	1.52	1.29	12	1.56	0.33	1.22
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	6.9	11.9	2.9	11.7	14.2	16.9	13.8	21.5	15.1	13.6	13.3	12.8	12	21.5	2.9	12.9
塩化物イオン	9.1	11.3	2.7	10.8	12.5	15.3	12.6	20.5	14.6	12.6	12.6	11.5	12	20.5	2.7	12.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.6	75.6	16.1	68.6	96.7	106	73.8	111	88.8	79.0	78.2	78.0	12	111	16.1	75.2
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.2	0.7	2.1	0.9	1.0	1.3	1.2	3.5	1.6	0.9	0.6	0.8	12	3.5	0.6	1.4
pH値	7.7	8.8	7.5	8.6	9.0	8.9	9.1	8.2	9.1	9.4	9.1	9.4	12	9.4	7.5	8.7
臭気	下水	下水	異常なし	異常なし	下水	下水	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	下水		4回検出
臭気強度	20	30			40	40							4/12	40		
色度	16	3.3	15	4.5	2.8	4.1	4.1	5.0	5.1	2.7	1.8	2.9	12	16	1.8	5.6
濁度	6.8	1.5	9.4	2.6	0.9	3.4	2.3	4.3	1.3	0.4	0.4	0.9	12	9.4	0.4	2.8
亜硝酸態窒素	<0.004	0.013	<0.004	0.006	0.006	0.032	0.020	0.23	0.15	0.005	<0.004	0.005	12	0.23	<0.004	0.039
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.16	0.07	0.88	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.88	<0.03	0.10
生物化学的酸素要求量			1.1			3.2			1.6			0.8	4	3.2	0.8	1.7
全窒素		1.44			1.43			2.30			1.61		4	2.30	1.43	1.70
全リン		0.054			0.095			0.508			0.040		4	0.508	0.040	0.174
溶存酸素	9.8	10.2	9.3	9.0	9.6	10.5	12.3	9.3	14.7	13.4	13.9	14.4	12	14.7	9.0	11.4
溶存酸素百分率	103	122	101	113	123	135	143	106	148	137	134	145	12	148	101	126
電気伝導率	10.5	21.5	5.1	19.6	27.4	30.0	22.4	34.6	25.1	21.9	22.2	21.8	12	34.6	5.1	21.8
カルシウム硬度	20.4	47.3	11.5	46.3	60.8	66.2	45.4	68.0	55.3	48.3	49.2	49.6	12	68.0	11.5	47.4
カリウム	1.0	1.7	0.7	1.8	1.9	2.2	1.7	2.8	1.8	1.6	1.6	1.6	12	2.8	0.7	1.7

郡川(蛍橋)試験

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	20.4	21.8	23.0	26.1	26.7	25.6	24.4	14.4	17.3	1.3	16.5	11.7	12	26.7	1.3	19.1
水温	14.9	16.8	21.4	22.4	22.7	22.1	20.5	13.5	13.1	5.5	11.2	11.0	12	22.7	5.5	16.3
一般細菌																
大腸菌	7.4	20	41	18	170	21	28	61	15	8.4	3.0	3.1	12	170	3.0	33
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	0.26	0.27	0.22	0.38	0.24	0.29	0.26	0.24	0.36	0.25	0.24	12	0.38	0.22	0.27
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	4.8	4.7	5.0	4.3	4.1	4.8	5.1	5.3	5.4	5.1	5.2	4.8	12	5.4	4.1	4.9
塩化物イオン	4.4	4.4	4.2	4.0	3.2	3.9	4.2	4.5	4.9	4.9	4.7	4.5	12	4.9	3.2	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.8	16.1	16.8	12.2	12.1	15.2	17.7	19.2	19.6	18.9	17.8	16.5	12	19.6	12.1	16.5
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	12	1.1	<0.3	0.4
pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	12	7.5	7.3	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.4	1.4	1.6	1.7	5.1	1.7	1.5	1.2	1.8	1.1	1.4	1.5	12	5.1	1.1	1.8
濁度	0.2	0.3	0.3	0.7	1.8	0.3	0.2	<0.1	0.1	<0.1	0.4	0.6	12	1.8	<0.1	0.4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			0.8			<0.5			0.5	4	0.8	<0.5	<0.5
全窒素		0.32			0.51			0.33			0.26		4	0.51	0.26	0.36
全リン		0.013			0.019			0.010			0.010		4	0.019	0.010	0.013
溶存酸素	9.5	9.4	8.5	8.6	8.4	8.5	8.2	10.2	10.6	11.7	10.7	11.0	12	11.7	8.2	9.6
溶存酸素百分率	97	100	99	101	100	100	94	101	104	96	100	103	12	104	94	100
電気伝導率	6.4	6.4	6.5	5.4	5.1	6.2	6.9	7.3	7.5	7.3	6.8	6.4	12	7.5	5.1	6.5
カルシウム硬度	10.5	10.7	11.2	8.4	8.1	10.2	11.7	12.7	13.0	12.5	11.7	10.8	12	13.0	8.1	11.0
カリウム	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	12	1.1	0.9	1.0

以田尾平川(深山橋)試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	15.0	18.1	20.6	21.1	25.8	23.7	21.7	16.4	12.3	10.8	14.1	12.1	12	25.8	10.8	17.6
一般細菌	35	65	90	1,000	240	440	310	160	44	13	94	36	12	1,000	13	210
大腸菌	15	4.1	40	460	23	65	13	18	180	9.6	200	45	12	460	4.1	89
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.52	1.68	1.26	1.43	1.58	1.47	1.45	1.46	1.32	1.26	1.15	1.29	12	1.68	1.15	1.41
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	7.3	6.1	6.3	6.0	7.1	7.2	7.0	7.4	7.4	7.6	7.0	7.4	12	7.6	6.0	7.0
塩化物イオン	11.6	10.2	9.6	9.6	10.9	11.0	10.8	11.4	11.7	11.9	10.6	11.1	12	11.9	9.6	10.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.7	16.7	16.5	15.6	19.6	19.8	19.3	21.2	21.8	23.1	20.5	22.2	12	23.1	15.6	19.8
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.9	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.0	0.5	12	1.0	<0.3	0.4
pH値	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	12	7.3	6.9	7.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.6	1.9	2.8	5.0	2.7	2.2	2.0	1.6	1.2	0.7	5.4	2.4	12	5.4	0.7	2.5
濁度	0.7	0.7	0.9	2.4	1.0	0.8	0.8	0.5	0.3	0.2	3.0	0.5	12	3.0	0.2	1.0
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
全窒素	1.55	1.69	1.38	1.65	1.68	1.56	1.57	1.54	1.45	1.27	1.32	1.30	12	1.69	1.27	1.50
全リン	0.006	0.008	0.020	0.019	0.013	0.012	0.010	<0.005	0.007	<0.005	0.017	0.010	12	0.020	<0.005	0.010
溶存酸素	9.9	9.3	8.9	8.6	7.3	7.6	8.9	9.7	10.5	11.2	10.4	10.6	12	11.2	7.3	9.4
溶存酸素百分率	101	101	101	99	91	92	103	102	101	104	104	101	12	104	91	100
電気伝導率	8.7	7.4	7.3	7.1	8.4	8.6	8.3	8.8	9.0	9.2	8.2	8.8	12	9.2	7.1	8.3
カルシウム硬度	11.1	8.5	8.5	7.9	10.2	10.5	10.1	11.3	11.8	12.6	11.2	12.1	12	12.6	7.9	10.5
カリウム	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	12	0.6	0.5	0.5

芋洗川(次兵衛橋)試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	14.4	16.8	19.5	21.3	24.8	24.3	21.0	15.2	11.6	9.5	13.8	11.1	12	24.8	9.5	16.9
一般細菌	34	42	47	310	150	350	280	96	40	12	160	18	12	350	12	120
大腸菌	71	8.6	11	290	26	27	50	26	4.1	2.0	170	4.1	12	290	2.0	57
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.42	0.44	0.47	0.48	0.43	0.50	0.49	0.39	0.35	0.42	0.37	12	0.50	0.35	0.43
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.7	5.0	5.1	5.1	5.6	5.8	5.6	6.0	6.0	6.1	5.4	5.7	12	6.1	5.0	5.6
塩化物イオン	8.6	8.3	7.5	7.9	8.2	8.3	8.2	8.5	8.5	8.8	8.0	8.0	12	8.8	7.5	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.6	10.9	11.9	10.6	13.7	14.9	13.9	16.6	17.4	19.8	16.2	17.4	12	19.8	10.6	14.9
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	1.3	0.4	12	1.3	<0.3	0.4
pH値	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.4	7.0	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.3	2.1	3.4	5.3	3.3	2.1	2.3	1.8	1.2	0.8	8.9	1.9	12	8.9	0.8	3.0
濁度	0.7	0.6	0.7	1.9	0.9	0.4	0.7	0.4	0.2	0.1	3.3	0.4	12	3.3	0.1	0.9
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
全窒素	0.42	0.49	0.53	0.67	0.55	0.48	0.52	0.51	0.45	0.36	0.62	0.39	12	0.67	0.36	0.50
全リン	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	0.006	0.012	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	12	0.012	<0.005	<0.005
溶存酸素	10.0	9.7	8.9	8.6	7.7	7.7	8.8	10.1	11.0	11.5	10.7	11.1	12	11.5	7.7	9.6
溶存酸素百分率	101	103	100	100	94	94	101	103	104	104	106	104	12	106	94	101
電気伝導率	6.6	5.4	5.5	5.4	6.2	6.6	6.2	6.9	7.1	7.6	6.5	6.7	12	7.6	5.4	6.4
カルシウム硬度	8.7	5.5	6.2	5.4	7.3	8.3	7.4	9.2	9.8	11.4	9.2	9.9	12	11.4	5.4	8.2
カリウム	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.4	0.4

雪浦ダム流れ込み試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	15.6	20.0	21.0	23.0	33.1	29.9	22.4	17.7	12.7	8.6	15.2	11.4	12	33.1	8.6	19.2
水温	14.6	19.3	19.6	21.1	25.0	24.6	21.6	17.4	13.4	12.6	13.1	11.8	12	25.0	11.8	17.8
一般細菌																
大腸菌	4.1	6.3	12	150	6.3	3.1	2.0	9.6	17	1.0	91	24	12	150	1.0	27
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	0.44	<0.10	0.14	0.22	0.22	0.23	0.24	0.22	0.13	0.23	0.20	12	0.44	<0.10	0.20
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	6.0	7.1	4.9	5.0	5.8	6.0	5.8	5.9	5.9	6.6	6.1	5.5	12	7.1	4.9	5.9
塩化物イオン	8.8	9.1	7.4	8.0	8.2	8.2	8.3	8.2	8.5	8.8	9.2	8.2	12	9.2	7.4	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.5	66.1	13.8	11.8	24.2	29.4	23.5	23.4	24.6	44.6	23.0	20.6	12	66.1	11.8	27.6
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	<0.3	0.6	0.6	0.4	<0.3	<0.3	0.5	0.5	<0.3	0.6	0.7	12	0.7	<0.3	0.4
pH値	7.4	7.5	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3	7.7	7.3	7.3	12	7.7	7.1	7.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.6	0.8	3.4	3.5	3.6	4.3	2.8	5.6	4.1	2.2	3.8	4.9	12	5.6	0.8	3.4
濁度	0.4	0.1	0.5	1.1	0.5	0.6	0.4	1.5	1.3	0.4	1.6	1.6	12	1.6	0.1	0.8
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5			<0.5			0.6	4	0.6	<0.5	<0.5
全窒素		0.51			0.29			0.37			0.31		4	0.51	0.29	0.37
全リン		0.012			0.006			<0.005			0.006		4	0.012	<0.005	0.006
溶存酸素	9.7	8.5	8.7	8.4	7.1	7.3	8.2	9.5	10.3	9.9	10.8	10.5	12	10.8	7.1	9.1
溶存酸素百分率	98	95	98	97	88	89	95	102	101	96	106	100	12	106	88	97
電気伝導率	8.9	17.1	5.8	5.5	8.3	9.6	8.2	8.2	8.5	12.7	8.2	7.3	12	17.1	5.5	9.0
カルシウム硬度	16.9	48.4	7.3	5.8	15.0	19.2	14.4	14.5	15.3	31.1	13.8	12.3	12	48.4	5.8	17.8
カリウム	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.6	0.3	0.4

雪浦川(幸物橋)試験

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	14.4	18.5	19.7	23.6	23.8	22.5	20.4	13.6	13.6	6.5	11.6	12.6	12	23.8	6.5	16.7
一般細菌																
大腸菌	7.4	9.7	33	24	1,300	24	8.6	4.1	11	36	6.3	<1.0	12	1,300	<1.0	120
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	0.25	0.26	0.29	0.29	0.30	0.32	0.35	0.29	0.31	0.27	0.25	12	0.35	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.3	5.3	5.3	4.9	4.9	5.1	5.5	5.8	5.9	6.0	6.0	5.4	12	6.0	4.9	5.4
塩化物イオン	8.1	8.0	7.6	7.6	7.3	7.5	7.8	8.2	8.5	9.3	8.4	8.2	12	9.3	7.3	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.0	14.7	14.5	10.7	12.4	13.1	16.3	19.0	20.6	21.5	21.3	17.5	12	21.5	10.7	16.4
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	12	1.0	<0.3	0.4
pH値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	12	7.6	7.2	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.9	2.4	2.7	3.4	5.1	2.6	2.3	1.8	2.0	1.1	1.9	1.5	12	5.1	1.1	2.4
濁度	0.4	0.5	0.7	1.4	2.2	0.9	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	12	2.2	0.3	0.7
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			0.8			<0.5			<0.5	4	0.8	<0.5	<0.5
全窒素		0.34			0.45			0.48			0.27		4	0.48	0.27	0.38
全リン		0.005			0.008			0.005			<0.005		4	0.008	<0.005	<0.005
溶存酸素	10.5	9.3	9.3	7.7	8.1	8.7	9.1	10.9	10.9	12.8	11.8	11.3	12	12.8	7.7	10.0
溶存酸素百分率	106	102	104	93	98	102	103	108	108	107	112	109	12	112	93	104
電気伝導率	6.3	6.1	6.1	5.3	5.5	5.8	6.6	7.3	7.7	8.0	7.7	6.7	12	8.0	5.3	6.6
カルシウム硬度	8.6	8.3	8.2	6.0	6.9	7.3	9.4	11.3	12.5	13.1	13.1	10.4	12	13.1	6.0	9.6
カリウム	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	12	0.5	0.4	0.4

河通川(つがね落としの滝)試験

月 日	4/13	5/18	6/15	7/13	8/17	9/25	10/12	11/16	12/14	1/25	2/15	3/14	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨／晴	晴	雨	曇／雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇／雨	晴				
当日天候	晴	雨	晴	晴	曇 雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴				
気温	18.3	18.3	23.4	26.1	26.4	30.1	20.1	14.8	16.0	6.2	14.0	16.7	12	30.1	6.2	19.2
水温	14.2	16.8	19.8	24.0	23.1	21.6	18.2	12.9	13.9	6.1	11.8	9.5	12	24.0	6.1	16.0
一般細菌																
大腸菌	4.1	18	9.6	59	290	16	19	110	150	3.1	35	1.0	12	290	1.0	59
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	<0.10	0.13	0.13	0.18	0.14	0.18	0.25	0.18	0.16	0.15	0.11	12	0.25	<0.10	0.13
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.3	5.3	5.2	4.9	5.1	5.1	5.4	5.6	5.8	5.7	5.8	5.3	12	5.8	4.9	5.4
塩化物イオン	8.5	8.4	7.9	7.9	7.7	7.8	8.2	8.6	8.8	9.2	8.7	8.6	12	9.2	7.7	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11.6	11.3	11.0	8.6	10.4	10.2	12.8	14.8	16.2	16.9	16.9	14.6	12	16.9	8.6	12.9
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	12	0.9	<0.3	0.3
pH値	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	12	7.4	7.1	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.5	2.0	2.1	3.2	5.1	2.3	1.9	1.3	1.3	0.6	1.7	1.2	12	5.1	0.6	2.0
濁度	0.3	0.4	0.4	1.2	1.7	0.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	12	1.7	0.1	0.5
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			0.6			<0.5			<0.5	4	0.6	<0.5	<0.5
全窒素		0.14			0.31			0.31			0.15		4	0.31	0.14	0.23
全リン		<0.005			0.008			<0.005			<0.005		4	0.008	<0.005	<0.005
溶存酸素	10.3	9.2	8.9	8.1	8.1	8.7	9.5	10.8	10.5	12.4	11.3	11.5	12	12.4	8.1	9.9
溶存酸素百分率	103	98	100	98	97	101	103	105	105	103	107	104	12	107	97	102
電気伝導率	5.6	5.5	5.4	4.9	5.2	5.2	5.8	6.4	6.7	6.9	6.7	6.1	12	6.9	4.9	5.9
カルシウム硬度	5.0	4.8	4.7	3.7	4.4	4.2	5.4	6.3	7.1	7.6	7.7	6.6	12	7.7	3.7	5.6
カリウム	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	12	0.4	0.3	0.3

式見川(山似田橋)試験

月 日	4/5	5/10	6/7	7/5	8/3	9/6	10/4	11/8	12/6	1/17	2/21	3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨／晴	晴	曇	雨				
当日天候	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇				
気温	18.3	24.1	24.3	27.0	32.6	28.7	24.6	15.8	14.4	6.7	13.7	11.2	12	32.6	6.7	20.1
水温	15.7	16.6	18.3	21.3	25.6	24.5	21.0	15.8	12.3	9.4	14.5	11.5	12	25.6	9.4	17.2
一般細菌																
大腸菌	58	25	67	240	150	18	31	210	100	13	2,000	260	12	2,000	13	260
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.53	0.45	0.47	0.42	0.41	0.44	0.37	0.26	0.25	0.88	0.71	12	0.88	0.25	0.47
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	9.0	8.2	8.5	8.8	9.6	9.3	9.3	9.1	9.0	9.1	7.6	8.0	12	9.6	7.6	8.8
塩化物イオン	12.5	13.1	12.1	12.7	11.4	10.6	11.3	10.4	10.5	10.3	10.4	11.1	12	13.1	10.3	11.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.7	19.7	18.5	19.7	28.2	28.5	27.7	30.4	32.1	34.1	23.5	24.3	12	34.1	18.5	26.1
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	0.8	1.4	1.1	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.7	3.6	1.7	12	3.6	0.7	1.3
pH値	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.4
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	6.3	4.6	8.3	7.2	6.3	7.0	5.1	6.5	6.0	4.8	26	12	12	26	4.6	8.3
濁度	2.3	1.3	1.7	2.5	1.1	1.4	1.2	1.2	1.4	0.7	26	3.1	12	26	0.7	3.7
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素		0.63			0.50			0.44			1.40		4	1.40	0.44	0.74
全リン		0.011			0.027			0.030			0.047		4	0.047	0.011	0.029
溶存酸素	8.8	9.6	9.4	8.6	7.4	7.8	7.9	8.5	10.2	10.6	9.6	11.1	12	11.1	7.4	9.1
溶存酸素百分率	91	101	102	100	92	95	91	88	98	96	97	105	12	105	88	96
電気伝導率	10.6	8.9	8.6	9.1	10.9	11.1	10.7	11.1	11.4	11.7	9.2	9.5	12	11.7	8.6	10.2
カルシウム硬度	14.0	10.4	9.8	10.5	14.9	15.0	14.6	15.9	16.7	17.8	12.3	12.6	12	17.8	9.8	13.7
カリウム	1.2	0.7	0.7	0.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.3	12	1.7	0.7	1.3

鹿尾川(藤の川橋)試験

月 日	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21	9/20	10/16	11/20	12/18	1/22	2/19	3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	雨／曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇／雨	曇／晴	晴／曇	曇 雨				
当日天候	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	晴				
気温	18.6	24.2	26.9	31.6	31.5	28.2	23.5	14.0	6.0	7.8	18.4	11.9	12	31.6	6.0	20.2
水温	17.6	21.3	24.2	26.2	25.1	25.1	20.2	15.6	10.9	11.2	17.5	14.7	12	26.2	10.9	19.1
一般細菌																
大腸菌	410	1,200	610	190	160	870	550	1,000	870	340	1,600	160	12	1,600	160	660
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.53	0.45	0.52	0.50	0.78	0.64	1.05	0.98	0.72	0.52	0.70	12	1.05	0.45	0.66
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	9.6	9.6	9.6	9.9	9.4	9.9	8.9	10.5	11.0	9.0	6.2	9.1	12	11.0	6.2	9.4
塩化物イオン	12.7	11.2	11.0	11.1	11.1	10.3	10.4	12.8	14.6	11.4	9.4	10.8	12	14.6	9.4	11.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56.6	59.6	56.8	58.3	56.8	61.8	53.8	56.2	53.2	52.8	28.8	60.6	12	61.8	28.8	54.6
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	3.6	1.1	12	3.6	1.0	1.4
pH値	7.9	7.9	8.2	8.2	7.9	8.1	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	8.2	12	8.2	7.6	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	下水	異常なし	異常なし	12	下水		1回検出
臭気強度										20			1/12	20		
色度	4.5	5.8	7.8	7.0	6.5	6.2	5.6	8.9	16	6.0	29	4.7	12	29	4.5	9.0
濁度	0.7	0.7	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	1.3	2.2	1.4	28	0.7	12	28	0.7	3.3
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	0.009	<0.004	12	0.009	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	12	0.09	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			<0.5			0.7			<0.5			0.6	4	0.7	<0.5	<0.5
全窒素		0.69			0.77			1.32			1.26		4	1.32	0.69	1.01
全リン		0.015			0.017			0.019			0.076		4	0.076	0.015	0.032
溶存酸素	9.9	8.8	8.8	8.7	8.5	8.8	8.6	9.1	10.7	10.3	9.1	10.7	12	10.7	8.5	9.3
溶存酸素百分率	107	101	107	109	104	108	98	94	100	97	98	108	12	109	94	103
電気伝導率	16.8	17.1	16.5		16.5	17.7	15.6	17.1	16.6	15.4	9.8	17.0	11	17.7	9.8	16.0
カルシウム硬度	38.9	41.0	38.8	40.9	39.1	43.3	37.0	39.7	37.3	37.5	22.4	43.2	12	43.3	22.4	38.3
カリウム	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	12	1.3	1.0	1.2

白川堰試験

月 日			6/7			9/6			12/6			3/6	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候			雨			晴			雨／晴			雨				
当日天候			晴			晴			晴			曇				
気温			24.3			28.7			14.4			11.2	4	28.7	11.2	19.6
水温			19.2			25.8			13.1			11.8	4	25.8	11.8	17.5
一般細菌																
大腸菌			1,700			3.1			72			93	4	1,700	3.1	460
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.44			<0.10			0.25			0.57	4	0.57	<0.10	0.32
フッ素及びその化合物			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物			6.4			7.2			7.4			7.2	4	7.4	6.4	7.0
塩化物イオン			8.6			9.8			10.4			10.3	4	10.4	8.6	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			18.1			17.7			20.8			23.0	4	23.0	17.7	19.9
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			2.4			3.6			1.4			1.4	4	3.6	1.4	2.2
pH値			7.0			7.3			6.8			6.9	4	7.3	6.8	7.0
臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	4	異常なし		異常なし
臭気強度													0/4			
色度			26			15			20			11	4	26	11	18
濁度			5.8			3.4			6.3			2.2	4	6.3	2.2	4.4
亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			0.005			<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素			<0.03			<0.03			0.16			<0.03	4	0.16	<0.03	0.04
生物化学的酸素要求量			0.7			4.2			0.5			1.3	4	4.2	0.5	1.7
全窒素			0.84			0.82			0.96			0.74	4	0.96	0.74	0.84
全リン			0.050			0.057			0.032			0.022	4	0.057	0.022	0.040
溶存酸素			7.8			8.1			6.0			9.6	4	9.6	6.0	7.9
溶存酸素百分率			87			101			59			92	4	101	59	85
電気伝導率			7.6			7.9			8.8			8.9	4	8.9	7.6	8.3
カルシウム硬度			10.2			10.1			12.1			12.9	4	12.9	10.1	11.3
カリウム			1.0			0.9			0.9			1.1	4	1.1	0.9	1.0

中尾川本流(城戸岩橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.8	18.2	17.7	24.5	26.8	24.3	21.8	16.9	13.1	12.8	10.7	11.8	12	26.8	10.7	17.9
一般細菌																
大腸菌	520	38	2,000	68	96	50	38	22	60	67	54	78	12	2,000	22	250
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	0.69	0.64	0.57	0.60	0.79	0.83	0.86	0.80	0.73	1.36	1.06	12	1.36	0.57	0.82
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.5	7.3	4.2	7.6	8.3	9.2	9.1	9.4	9.4	10.3	8.6	7.7	12	10.3	4.2	8.0
塩化物イオン	8.8	8.5	3.8	8.2	8.1	8.0	8.2	7.9	8.4	8.2	8.0	7.3	12	8.8	3.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.6	40.6	24.0	40.6	47.4	57.2	55.0	58.6	64.3	65.4	57.3	49.9	12	65.4	24.0	49.2
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	0.6	4.1	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	12	4.1	0.5	1.0
pH値	7.5	7.8	7.5	8.0	8.4	8.5	8.6	8.4	8.3	8.3	8.0	8.2	12	8.6	7.5	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	25	4.0	51	6.4	4.2	4.5	3.5	2.8	3.9	3.1	4.0	5.2	12	51	2.8	9.8
濁度	7.6	2.0	29	3.8	1.5	1.5	1.1	0.6	0.3	0.6	0.8	1.2	12	29	0.3	4.2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			0.8			1.5			<0.5			0.6	4	1.5	<0.5	0.7
全窒素		0.79			0.74			0.99			1.42		4	1.42	0.74	0.98
全リン		0.049			0.048			0.049			0.036		4	0.049	0.036	0.046
溶存酸素	9.7	9.2	9.0	8.4	8.4	8.7	9.3	10.5	10.9	10.6	11.0	11.2	12	11.2	8.4	9.7
溶存酸素百分率	101	100	97	102	106	106	108	111	107	103	102	106	12	111	97	104
電気伝導率	9.5	12.6	7.4	12.5	14.2	16.4	16.0	16.8	17.7	18.2	16.0	14.2	12	18.2	7.4	14.3
カルシウム硬度	20.0	27.5	16.3	27.5	32.8	40.7	38.7	42.2	46.7	47.7	40.8	34.9	12	47.7	16.3	34.6
カリウム	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	12	1.2	0.7	1.0

中尾川支流(ダム流入直前)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	16.7	17.4	19.7	22.2	26.2	23.2	20.8	16.8	13.1	13.3	11.0	11.7	12	26.2	11.0	17.7
一般細菌																
大腸菌	1,400	36	1,400	86	43	47	110	67	73	23	150	64	12	1,400	23	290
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.15	1.01	0.83	0.81	0.83	0.91	1.06	1.15	1.01	0.88	1.45	1.13	12	1.45	0.81	1.02
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.1	7.3	3.8	7.6	9.1	12.1	10.8	12.1	12.8	13.5	10.4	9.3	12	13.5	3.8	9.5
塩化物イオン	7.8	8.5	3.4	8.4	8.6	8.9	9.1	8.9	9.3	9.1	8.6	7.9	12	9.3	3.4	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.3	34.5	26.0	35.3	45.1	61.2	56.8	64.3	69.1	71.4	60.7	54.6	12	71.4	26.0	50.4
陰イオン界面活性剤																
非イオン界面活性剤																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.7	0.7	5.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	12	5.3	0.4	1.2
pH値	7.5	7.8	7.7	7.9	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	12	8.2	7.5	7.9
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	71	5.6	73	9.6	5.6	4.9	4.5	4.0	3.0	2.5	6.0	9.7	12	73	2.5	16
濁度	17	2.3	55	5.2	2.4	2.5	2.0	2.3	0.7	0.5	1.5	2.0	12	55	0.5	7.8
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.0			1.4			<0.5			<0.5	4	1.4	<0.5	0.6
全窒素		1.06			0.99			1.32			1.54		4	1.54	0.99	1.23
全リン		0.067			0.085			0.105			0.079		4	0.105	0.067	0.084
溶存酸素	9.5	9.5	9.1	8.8	8.3	7.9	9.4	9.9	10.7	10.0	10.7	11.2	12	11.2	7.9	9.6
溶存酸素百分率	100	102	102	103	104	95	107	105	105	99	100	106	12	107	95	102
電気伝導率	8.8	11.4	7.7	11.5	14.2	18.6	17.3	19.3	20.3	20.8	17.4	15.8	12	20.8	7.7	15.3
カルシウム硬度	17.2	22.4	18.7	23.0	29.7	42.5	37.8	43.2	46.5	48.6	41.2	37.0	12	48.6	17.2	34.0
カリウム	1.1	1.2	1.4	1.3	1.7	2.0	2.0	2.1	2.3	2.2	1.8	1.6	12	2.3	1.1	1.7

八郎川(通都川橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.8	20.3	18.1	25.1	27.9	26.6	21.1	18.5	14.0	13.4	11.7	13.1	12	27.9	11.7	18.8
一般細菌																
大腸菌	340	28	1,600	59	34	23	410	77	34	46	46	17	12	1,600	17	220
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	0.63	0.54	0.52	0.33	0.33	0.51	0.59	0.50	0.61	1.07	0.80	12	1.07	0.33	0.62
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.5	7.3	3.7	7.4	8.6	9.3	8.7	8.7	8.9	9.1	9.1	8.7	12	9.3	3.7	7.9
塩化物イオン	8.5	8.3	3.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5	7.8	8.0	8.3	7.7	12	8.5	3.6	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.5	38.9	22.7	39.3	49.7	58.2	49.4	50.9	52.7	53.7	58.5	55.7	12	58.5	22.7	46.4
陰イオン界面活性剤			<0.02								<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤						0.002						<0.002	2	0.002	<0.002	<0.002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.8	0.6	4.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	12	4.0	0.4	1.1
pH値	7.4	7.9	7.5	8.1	8.7	8.5	8.2	8.2	8.5	8.2	8.0	8.2	12	8.7	7.4	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	14	2.8	32	5.6	3.5	3.6	6.8	2.0	6.0	7.4	7.0	8.4	12	32	2.0	8.3
濁度	7.5	1.6	40	3.0	1.3	1.5	2.2	1.1	1.5	2.4	1.9	2.3	12	40	1.1	5.5
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.05	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.7			1.6			<0.5			1.2	4	1.7	<0.5	1.1
全窒素		0.68			0.45			0.70			1.16		4	1.16	0.45	0.75
全リン		0.040			0.050			0.041			0.048		4	0.050	0.040	0.045
溶存酸素	9.5	9.2	9.2	8.3	8.5	8.3	9.1	10.1	12.0	11.6	11.1	11.4	12	12.0	8.3	9.9
溶存酸素百分率	99	104	100	102	109	104	105	111	120	114	105	112	12	120	99	107
電気伝導率	8.9	12.0	7.0	12.0	14.3	16.1	14.4	14.6	14.9	15.1	16.0	15.3	12	16.1	7.0	13.4
カルシウム硬度	17.2	25.5	15.6	25.8	32.7	38.2	31.7	32.8	33.7	34.4	38.3	36.2	12	38.3	15.6	30.2
カリウム	0.9	0.9	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	12	1.3	0.8	1.1

八郎川(慶正庵橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.6	20.2	18.1	25.2	28.0	25.9	21.3	17.5	13.0	13.0	11.5	11.7	12	28.0	11.5	18.4
一般細菌																
大腸菌	410	37	980	57	260	210	160	82	51	36	91	34	12	980	34	200
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	0.63	0.47	0.50	0.23	0.28	0.37	0.59	0.46	0.55	1.08	0.83	12	1.08	0.23	0.59
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.7	8.6	3.4	8.4	9.8	10.7	10.2	10.2	10.5	11.0	11.7	11.0	12	11.7	3.4	9.3
塩化物イオン	8.7	9.9	3.3	8.9	9.0	9.0	9.2	9.0	9.6	10.3	12.9	11.4	12	12.9	3.3	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.8	52.0	21.1	48.5	61.1	69.6	63.1	65.1	67.5	70.6	75.7	72.3	12	75.7	21.1	57.9
陰イオン界面活性剤			<0.02								<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤						0.002						<0.002	2	0.002	<0.002	<0.002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.8	0.6	3.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	1.0	1.0	12	3.6	0.5	1.1
pH値	7.5	8.1	7.5	8.2	9.1	8.6	8.7	8.2	8.3	8.4	8.2	8.6	12	9.1	7.5	8.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	14	2.8	29	5.4	4.0	3.8	4.2	2.3	5.0	5.0	5.6	5.1	12	29	2.3	7.2
濁度	7.4	1.2	33	2.2	1.1	1.3	1.0	0.8	0.7	0.9	1.6	1.0	12	33	0.7	4.4
亜硝酸態窒素	<0.004	0.006	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.04	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.4			1.5			<0.5			0.8	4	1.5	<0.5	0.9
全窒素		0.68			0.38			0.73			1.21		4	1.21	0.38	0.75
全リン		0.037			0.048			0.047			0.057		4	0.057	0.037	0.047
溶存酸素	9.6	9.2	9.0	8.6	8.7	8.4	10.2	10.0	11.6	12.0	10.4	12.3	12	12.3	8.4	10.0
溶存酸素百分率	100	104	98	106	112	105	118	107	113	117	99	117	12	118	98	108
電気伝導率	9.3	15.3	6.5	14.3	17.2	19.1	17.8	18.3	18.6	19.2	20.5	19.7	12	20.5	6.5	16.3
カルシウム硬度	18.4	34.5	14.8	32.3	40.8	46.2	41.2	42.5	43.7	45.9	50.0	47.5	12	50.0	14.8	38.2
カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.3	12	1.4	1.0	1.2

八郎川(坂田湧橋)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.6	20.2	18.0	25.5	27.7	25.9	21.2	17.0	13.1	12.6	11.7	11.3	12	27.7	11.3	18.3
一般細菌																
大腸菌	440	230	1,700	980	2,000	20	68	96	99	40	330	32	12	2,000	20	500
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.66	0.48	0.50	0.19	0.28	0.31	0.56	0.36	0.45	0.94	0.67	12	1.01	0.19	0.53
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.9	8.9	3.6	8.5	10.5	11.9	11.7	12.4	13.7	16.0	12.4	11.6	12	16.0	3.6	10.6
塩化物イオン	8.8	9.7	3.5	8.6	9.1	9.5	10.0	10.1	12.0	14.7	12.7	11.0	12	14.7	3.5	10.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.8	52.9	21.5	48.9	68.7	77.2	69.6	73.4	76.8	80.6	75.1	72.9	12	80.6	21.5	62.2
陰イオン界面活性剤			<0.02								<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤						0.003						<0.002	2	0.003	<0.002	<0.002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0	0.7	4.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	12	4.7	0.6	1.1
pH値	7.4	8.0	7.4	8.0	8.6	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.3	12	8.6	7.4	8.0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	21	3.6	37	5.0	3.8	3.6	3.3	2.9	3.2	3.6	3.9	3.8	12	37	2.9	7.9
濁度	10	1.4	35	1.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.9	1.3	1.0	12	35	0.6	4.6
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.1			1.3			<0.5			0.6	4	1.3	<0.5	0.8
全窒素		0.72			0.30			0.69			1.05		4	1.05	0.30	0.69
全リン		0.034			0.028			0.034			0.022		4	0.034	0.022	0.030
溶存酸素	9.7	9.2	9.1	8.0	8.9	8.3	9.3	10.3	11.3	11.0	9.7	12.3	12	12.3	8.0	9.8
溶存酸素百分率	100	104	99	99	114	103	107	110	111	107	92	116	12	116	92	105
電気伝導率	9.6	15.8	6.7	14.5	19.1	21.2	19.8	20.9	21.9	23.5	21.0	20.1	12	23.5	6.7	17.8
カルシウム硬度	19.3	35.2	15.0	33.2	48.3	53.5	46.5	49.9	51.8	54.5	50.8	49.2	12	54.5	15.0	42.3
カリウム	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	12	1.4	1.1	1.3

現川川(八郎川合流直前)試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.6	20.3	18.5	25.9	27.9	26.7	21.4	18.0	13.2	13.2	11.6	12.4	12	27.9	11.6	18.7
一般細菌																
大腸菌	550	18	1,400	110	42	12	2,400	410	69	48	120	170	12	2,400	12	440
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12	0.49	0.19	0.40	0.22	0.19	0.24	0.21	0.13	<0.10	0.42	0.25	12	1.12	<0.10	0.32
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	5.9	8.6	1.0	8.5	9.6	10.9	10.7	11.0	11.4	11.6	10.8	10.4	12	11.6	1.0	9.2
塩化物イオン	7.8	7.9	<1.0	7.7	7.9	8.1	8.1	8.0	8.7	8.7	9.1	8.1	12	9.1	<1.0	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.7	82.5	12.4	73.2	89.1	109	107	116	125	128	118	114	12	128	12.4	93.3
陰イオン界面活性剤			<0.02								<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	0.5	1.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	12	1.7	0.4	0.7
pH値	7.5	7.9	7.3	7.9	8.6	8.6	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.4	12	8.6	7.3	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	18	2.6	15	3.5	3.4	3.6	2.3	1.9	1.8	2.0	2.3	2.2	12	18	1.8	4.9
濁度	7.3	0.8	7.9	1.3	1.1	1.5	0.7	0.6	0.4	0.8	0.8	0.6	12	7.9	0.4	2.0
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			1.5			1.7			<0.5			0.6	4	1.7	<0.5	1.0
全窒素		0.56			0.34			0.46			0.48		4	0.56	0.34	0.46
全リン		0.024			0.028			0.026			0.016		4	0.028	0.016	0.024
溶存酸素	9.7	9.1	9.3	8.2	8.2	8.1	9.0	10.0	11.2	11.1	10.8	11.6	12	11.6	8.1	9.7
溶存酸素百分率	100	103	102	102	105	102	104	108	110	109	102	112	12	112	100	105
電気伝導率	13.3	22.0	3.6	19.9	23.7	28.4	28.3	30.0	31.5	32.0	29.4	28.6	12	32.0	3.6	24.2
カルシウム硬度	33.6	58.5	10.3	51.3	64.4	81.0	78.8	86.2	92.9	95.7	87.2	83.8	12	95.7	10.3	68.6
カリウム	1.2	1.1	0.6	1.0	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	12	1.3	0.6	1.0

矢上取水堰試験

月 日	4/6	5/11	6/8	7/6	8/16	9/7	10/5	11/1	12/7	1/18	2/8	3/7	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	雨	晴	晴	雨	晴／曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇 雨	曇				
当日天候	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
気温	16.3	21.6	17.2	30.5	33.6	26.0	23.3	15.8	12.7	13.9	9.5	11.3	12	33.6	9.5	19.3
水温	15.6	20.0	18.1	24.4	27.4	27.1	22.0	18.3	13.3	12.9	11.0	11.9	12	27.4	11.0	18.5
一般細菌																
大腸菌	550	79	920	130	23	39	40	160	76	53	89	48	12	920	23	180
水銀及びその化合物																
鉛及びその化合物																
ヒ素及びその化合物																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	0.72	0.37	0.58	0.26	0.16	0.15	0.41	0.26	0.25	0.81	0.58	12	1.04	0.15	0.47
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ナトリウム及びその化合物	6.6	9.1	3.5	8.8	11.2	12.2	12.3	12.5	13.2	13.9	12.9	12.3	12	13.9	3.5	10.7
塩化物イオン	9.9	9.8	3.2	9.0	9.9	10.3	10.6	10.4	12.0	12.5	13.8	12.1	12	13.8	3.2	10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.9	55.7	20.8	50.2	70.4	79.4	73.6	80.4	80.4	87.5	81.5	76.6	12	87.5	20.8	65.6
陰イオン界面活性剤			<0.02								<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤						0.003						<0.002	2	0.003	<0.002	<0.002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.2	0.6	4.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	12	4.8	0.6	1.2
pH値	7.4	7.8	7.3	7.9	7.9	8.1	8.6	8.2	8.9	8.7	8.3	8.4	12	8.9	7.3	8.1
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	21	3.8	28	5.4	3.9	5.8	5.2	4.1	3.7	3.7	5.7	5.1	12	28	3.7	8.0
濁度	11	2.1	28	2.0	0.9	1.5	0.9	1.5	0.9	0.9	2.0	1.4	12	28	0.9	4.4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量			0.8			1.7			0.6			0.8	4	1.7	0.6	1.0
全窒素		0.78			0.40			0.61			0.94		4	0.94	0.40	0.68
全リン		0.034			0.027			0.050			0.030		4	0.050	0.027	0.035
溶存酸素	9.6	9.2	8.8	8.4	7.1	6.4	7.6	9.1	11.1	10.9	10.4	10.6	12	11.1	6.4	9.1
溶存酸素百分率	100	104	96	102	91	82	89	100	109	106	97	101	12	109	82	98
電気伝導率	10.5	16.4	6.5	14.9	19.8	22.0	21.0	22.4	22.6	24.0	22.5	21.3	12	24.0	6.5	18.7
カルシウム硬度	20.8	37.2	14.8	33.7	47.9	55.3	50.6	55.9	55.8	61.1	56.5	52.7	12	61.1	14.8	45.2
カリウム	1.2	1.2	0.9	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	12	1.5	0.9	1.3

第6章 外海専用水道

— 定期検査地点及びその水質検査結果 —



しつ
出津教会堂（長崎市西出津町）

牧野浄水場 給水栓水試験

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇／晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇／雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	13.8	16.9	19.8	24.1	25.4	24.3	21.3	14.0	10.9	9.7	12.1	9.6	12	25.4	9.6	16.8
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.52	0.45	0.49	0.50	0.42	0.44	0.37	0.37	0.42	0.36	0.36	12	0.52	0.36	0.43
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.10			0.28			0.15			0.09		4	0.28	0.09	0.16
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.022			0.036			0.014			0.007		4	0.036	0.007	0.020
ジクロロ酢酸			0.005			<0.002			0.004			0.008	4	0.008	<0.002	0.004
ジブromクロロメタン		0.003			0.005			0.003			0.003		4	0.005	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.035			0.056			0.026			0.016		4	0.056	0.016	0.033
トリクロロ酢酸			0.012			0.015			0.006			0.008	4	0.015	0.006	0.010
ブromジクロロメタン		0.010			0.015			0.009			0.006		4	0.015	0.006	0.010
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			0.01			<0.01		4	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.7	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	6.7	7.3	7.0	12	7.3	6.6	6.9
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.0	11.4	11.0	10.9	10.7	11.7	11.0	10.6	10.9	10.9	11.3	11.2	12	11.7	10.6	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.5	19.1	19.1	18.3	19.5	17.9	20.1	21.2	22.7	20.7	25.5	23.5	12	25.5	17.9	20.7
蒸発残留物	56			51			52			52			4	56	51	53
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			1	1	<1	<1							4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4
pH値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	12	7.4	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	2.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	2.0	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	0.46	0.48	0.41	0.40	0.20	0.26	0.34	0.43	0.59	0.66	0.67	0.65	12	0.67	0.20	0.46

黒崎浄水場 給水栓水試験

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇／晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇／雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	16.3	19.3	23.1	25.8	28.8	26.6	22.7	14.0	10.4	5.9	14.3	11.8	12	28.8	5.9	18.2
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.51	0.45	0.48	0.49	0.41	0.44	0.37	0.37	0.41	0.35	0.36	12	0.51	0.35	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.13			0.26			0.17			0.09		4	0.26	0.09	0.16
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.022			0.028			0.012			0.006		4	0.028	0.006	0.017
ジクロロ酢酸			0.014			0.023			0.006			0.007	4	0.023	0.006	0.012
ジブromクロロメタン		0.003			0.004			0.003			0.003		4	0.004	0.003	0.003
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.035			0.044			0.024			0.016		4	0.044	0.016	0.030
トリクロロ酢酸			0.012			0.019			0.006			0.006	4	0.019	0.006	0.011
ブromジクロロメタン		0.010			0.012			0.008			0.006		4	0.012	0.006	0.009
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.01			0.01		4	0.02	0.01	0.01
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.9	6.7	6.8	6.9	7.0	6.7	7.1	7.1	7.1	6.8	7.4	7.1	12	7.4	6.7	7.0
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	11.5	11.2	10.7	10.6	10.9	11.4	10.5	11.0	10.8	10.9	11.4	11.7	12	11.7	10.5	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.3	19.3	19.0	18.4	18.7	16.3	19.3	21.2	21.8	21.0	26.0	23.5	12	26.0	16.3	20.4
蒸発残留物	54			49			49			54			4	54	49	52
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	1	<1	<1	<1						4	1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4
pH値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.3	7.0	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.67	0.66	0.76	0.54	0.70	0.61	0.70	0.56	0.75	0.73	0.71	0.78	12	0.78	0.54	0.68

大中尾浄水場 給水栓水試験

水質基準項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇／晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇／雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	15.3	19.2	21.9	24.6	28.1	25.8	22.5	15.7	13.2	11.1	13.4	12.6	12	28.1	11.1	18.6
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	0.23	0.11	0.15	0.18	0.24	0.17	0.24	0.24	0.15	0.25	0.24	12	0.25	0.11	0.19
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ボリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		0.08			0.21			0.16			<0.06		4	0.21	<0.06	0.11
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		0.006			0.016			0.008			0.004		4	0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸			0.014			0.018			0.005			0.007	4	0.018	0.005	0.011
ジブromクロロメタン		0.004			0.004			0.003			0.003		4	0.004	0.003	0.004
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		0.015			0.030			0.017			0.012		4	0.030	0.012	0.018
トリクロロ酢酸			0.014			0.018			0.006			0.008	4	0.018	0.006	0.012
ブromジクロロメタン		0.006			0.010			0.006			0.005		4	0.010	0.005	0.007
ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.04			0.02			0.02		4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	6.0	6.6	6.1	6.3	6.6	6.3	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	6.5	12	7.3	6.0	6.7
マンガン及びその化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		10.1	9.7	10.2	9.7	10.0	9.7	10.2	10.1	10.3	10.7	11.4	12	11.4	9.7	10.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.9	30.7	13.5	12.7	19.5	18.9	26.5	23.6	25.6	43.3	31.8	22.1	12	43.3	12.7	23.7
蒸発残留物	48			38			52			83			4	83	38	55
陰イオン界面活性剤		<0.02						<0.02					2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシ(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(n/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤			<0.002						<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	<0.0005						<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	12	0.5	<0.3	<0.3
pH値	7.2	7.5	7.1	7.1	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.7	7.5	7.2	12	7.7	7.1	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.66	0.70	0.81	0.73	0.93	0.75	0.84	0.70	0.75	0.96	0.77	0.66	12	0.96	0.66	0.77

牧野浄水場 給水栓水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

黒崎浄水場 給水栓水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

大中尾浄水場 給水栓水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	牧野給水栓水	黒崎給水栓水	大中尾給水栓水				牧野給水栓水	黒崎給水栓水	大中尾給水栓水		
月 日	8/22	8/22	8/22				8/22	8/22	8/22		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005				チオシ'カルブ'	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
2,2-DPA(ダ'ラホ'ン)	—	—	—				チオファネートメチル	—	—	—	
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002				チオヘン'カルブ'	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004				テフリルトリオン	—	—	—	
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001				テルブ'カルブ'(MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009				トリクロピ'ル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
アセフェート	—	—	—				トリクロルホン(DEP)	—	—	—	
アトラジ'ン	<0.0001	<0.0001	<0.0001				トリシクラゾ'ール	<0.001	<0.001	<0.001	
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003				トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
アミトラズ'	—	—	—				ナフ'ロバミド'	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003				バ'ラコート	—	—	—	
イソキサチオン	—	—	—				ビ'ペ'ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
イソフェンホス	—	—	—				ビ'ラクロニル	—	—	—	
イソプロカルブ'(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001				ビ'ラゾ'キシフェン	—	—	—	
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003				ビ'ラゾリネート(ヒ'ラゾ'レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
イブ'フェンカルバゾ'ン	—	—	—				ビ'リダ'フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
イブ'ロヘン'ホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009				ビ'リブ'チカルブ'	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
イミノクタジ'ン	—	—	—				ピ'ロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
インダ'ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009				フィ'プロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
エスブ'ロカルブ'	<0.0003	<0.0003	<0.0003				フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008				フェノブ'カルブ'(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
エント'スルファン(ヘン'ゾ'エビ'ン)	—	—	—				フェリムゾ'ン	—	—	—	
オキサシ'クロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002				フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
オキシ'銅(有機銅)	—	—	—				フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	
オリサストロビン	—	—	—				フェントラザ'ミド'	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
カズ'サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001				フ'サライド'	<0.001	<0.001	<0.001	
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008				ブ'タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
カルタッパ'	—	—	—				ブ'タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
カルバ'リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002				ブ'ブ'ロフェジ'ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
カルボ'フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005				フルアシ'ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
キノク'ラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005				ブ'レ'チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
キャブ'タン	<0.003	<0.003	<0.003				ブ'ロシミド'ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003				ブ'ロチオホス	—	—	—	
グリホサート	—	—	—				ブ'ロビ'コナゾ'ール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
グルホシネート	—	—	—				ブ'ロビ'ザ'ミド'	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
クロメ'ア'ロップ'	<0.0002	<0.0002	<0.0002				ブ'ロヘ'ナゾ'ール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—				ブ'ロモブ'チド'	<0.001	<0.001	<0.001	
クロルピ'リホス	—	—	—				ベ'ノミル	—	—	—	
クロロタロニル(TPN)	—	—	—				ヘン'シクロン	<0.001	<0.001	<0.001	
シアナシ'ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001				ヘン'ゾ'ビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
シア'ノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003				ヘン'ゾ'フェナッパ'	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
シ'ウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002				ヘン'タゲン	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ'クロベ'ニル(DBN)	—	—	—				ヘン'デ'イメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	
ジ'クロルホ'ス(DDVP)	—	—	—				ヘン'ブララカルブ'	—	—	—	
ジ'クワット	—	—	—				ヘン'フルラリン(ヘ'スロジ'ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジ'スルホトシ(エチルチオ'トシ)	—	—	—				ベン'フレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	
ジ'チオカルバ'メート系農薬	—	—	—				ホスチアゼート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
ジ'チオピ'ル	—	—	—				マラチオン(マ'ラジ'ン)	<0.007	<0.007	<0.007	
シハロホッパ'ブ'チル	<0.00006	<0.00006	<0.00006				メコブ'ロップ'(MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
シマシ'ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003				メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
ジ'メタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002				メタラキシ'ル	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ'メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005				メチダ'チオン(DMTP)	—	—	—	
シ'トリ'ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003				メ'ミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
ダ'イアジ'ン'ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003				メ'リブ'シ'ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
ダ'イムロン	<0.008	<0.008	<0.008				メ'フェナセ'ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
タ'ゾ'メ'ット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—				メ'プロニル	<0.001	<0.001	<0.001	
チアジ'ニル	<0.001	<0.001	<0.001				モ'リネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002				農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	

牧野浄水場 給水栓水試験

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	13.8	16.9	19.8	24.1	25.4	24.3	21.3	14.0	10.9	9.7	12.1	9.6	12	25.4	9.6	16.8
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ ^o (n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸n-ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブromokloro酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブrom酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブrom酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブromokloroアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド ^o	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.9	3.0	2.2	2.9	1.5	3.2	1.7	2.0	2.0	2.4	2.6	2.5	12	3.2	1.5	2.4
電気伝導率	8.3	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.4	8.4	8.7	8.4	9.4	8.8	12	9.4	8.0	8.4
アルカリ度	13.1	10.4	11.8	11.8	13.0	10.6	13.2	14.8	15.3	14.5	18.3	15.7	12	18.3	10.4	13.5
酸度	3.5	3.5	2.5	3.4	1.7	3.7	2.1	2.4	2.4	2.8	3.1	2.9	12	3.7	1.7	2.8
カルシウム硬度	12.4	11.7	11.7	11.6	12.3	10.9	12.8	13.0	14.1	12.3	15.9	14.6	12	15.9	10.9	12.8
カルウム	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	12	0.6	0.5	0.5

黒崎浄水場 給水栓水試験

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	16.3	19.3	23.1	25.8	28.8	26.6	22.7	14.0	10.4	5.9	14.3	11.8	12	28.8	5.9	18.2
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ ^o (n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.003			0.004			0.002			<0.002	4	0.004	<0.002	0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド ^o	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.4	2.9	2.2	2.1	2.4	2.9	2.0	1.8	2.3	2.0	2.5	2.5	12	2.9	1.8	2.3
電気伝導率	8.4	8.1	8.0	8.1	8.2	7.6	8.2	8.5	8.6	8.5	9.5	8.9	12	9.5	7.6	8.4
アルカリ度	12.5	10.6	11.5	11.8	11.7	8.6	13.1	14.4	14.7	14.4	18.3	15.2	12	18.3	8.6	13.1
酸度	2.8	3.4	2.5	2.4	2.8	3.3	2.5	2.2	2.7	2.4	2.9	2.9	12	3.4	2.2	2.7
カルシウム硬度	12.2	11.8	11.5	11.6	11.2	9.8	11.8	12.9	13.1	12.5	16.2	14.6	12	16.2	9.8	12.4
カルウム	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5

大中尾浄水場 給水栓水試験

その他の項目

月 日	4/11	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/17	11/21	12/19	1/23	2/20	3/13	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨／晴				
当日天候	曇／晴	晴	曇	曇 晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇 雪	曇	晴				
気温	18.4	22.2	25.9	26.3	31.5	29.0	22.7	17.5	5.0	1.9	17.3	11.1	12	31.5	1.9	19.1
水温	15.3	19.2	21.9	24.6	28.1	25.8	22.5	15.7	13.2	11.1	13.4	12.6	12	28.1	11.1	18.6
銀及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
バリウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ビスマス及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
モリブデン及びその化合物		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
ダイオキシン類																
フタル酸ジ(n-ブチル)					<0.005						<0.005		2	<0.005	<0.005	<0.005
フタル酸ブチルベンジル					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロ酢酸			0.003			0.003			0.002			<0.002	4	0.003	<0.002	0.002
ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモクロロアセトニトリル			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモアセトニトリル			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
アセトアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
キシレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
侵食性遊離炭酸	2.7	2.5	2.4	2.5	2.0	2.2	2.1	1.9	2.4	1.9	2.2	2.7	12	2.7	1.9	2.3
電気伝導率	6.9	10.1	6.4	6.6	7.9	7.9	9.4	8.8	9.2	13.1	10.4	8.5	12	13.1	6.4	8.8
アルカリ度	10.2	21.5	7.9	7.9	14.2	12.6	19.9	17.7	19.5	33.6	24.4	14.1	12	33.6	7.9	17.0
酸度	3.1	3.0	2.7	2.8	2.4	2.6	2.5	2.3	2.8	2.6	2.7	3.2	12	3.2	2.3	2.7
カルシウム硬度	9.1	20.8	7.5	7.3	11.6	11.9	17.1	14.8	16.0	30.2	20.9	13.7	12	30.2	7.3	15.1
カルウム	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.5	0.3	0.4

牧野浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21	9/20	10/16	11/20	12/18	1/22	2/19	3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	雨／曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇／雨	曇／晴	晴／曇	曇／雨				
当日天候	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	晴				
気温	17.0	20.5	24.8	30.0	29.0	27.3	19.7	16.1	4.0	6.9	15.8	12.4	12	30.0	4.0	18.6
水温	14.9	17.4	20.2	22.6	26.3	23.6	22.2	16.5	13.5	10.8	11.5	12.1	12	26.3	10.8	17.6
一般細菌	15	20	36	55	82	200	130	47	11	15	14	4	12	200	4	52
大腸菌	<1.0	2.0	1.0	5.2	2.0	20	1.0	19	17	2.0	23	4.1	12	23	<1.0	8.0
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.49	0.44	0.49	0.50	0.41	0.44	0.36	0.37	0.41	0.34	0.36	12	0.50	0.34	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.03						<0.01			2	0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物				0.10						0.07			2	0.10	0.07	0.08
溶存鉄				0.03						<0.03			2	0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	5.8	5.5	5.7	5.4	5.6	5.1	5.5	5.8	6.0	6.0	6.3	5.9	12	6.3	5.1	5.7
マンガン及びその化合物				0.068						0.031			2	0.068	0.031	0.050
溶存マンガン				0.012						0.007			2	0.012	0.007	0.010
塩化物イオン	9.1	8.8	8.4	8.4	8.3	7.6	8.1	8.5	8.6	8.8	9.1	9.1	12	9.1	7.6	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.1	19.3	19.4	17.7	18.8	16.3	18.9	20.7	21.2	20.9	25.5	23.0	12	25.5	16.3	20.2
蒸発残留物			53						49				2	53	49	51
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7
pH値	7.1	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.8	4.0	3.5	5.2	4.4	5.4	3.2	3.4	3.1	2.6	5.1	4.3	12	5.4	2.6	3.9
濁度	0.9	1.1	0.9	1.6	1.2	1.7	0.7	1.0	1.1	1.0	2.0	1.4	12	2.0	0.7	1.2

黒崎浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21	9/20	10/16	11/20	12/18	1/22	2/19	3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	雨／曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇／雨	曇／晴	晴／曇	曇／雨				
当日天候	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	晴				
気温	17.0	20.5	24.8	30.0	29.0	27.3	19.7	16.1	4.0	6.9	15.8	12.4	12	30.0	4.0	18.6
水温	15.0	17.2	20.9	22.0	25.5	23.5	22.4	16.9	14.0	11.2	11.3	11.9	12	25.5	11.2	17.6
一般細菌	10	12	30	62	94	200	100	28	12	10	26	6	12	200	6	49
大腸菌	<1.0	1.0	<1.0	9.7	2.0	22	1.0	18	13	1.0	49	4.1	12	49	<1.0	10
ホムム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.49	0.45	0.49	0.49	0.41	0.44	0.36	0.37	0.41	0.34	0.36	12	0.49	0.34	0.42
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.03						<0.01			2	0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物				0.10						0.07			2	0.10	0.07	0.08
溶存鉄				0.03						<0.03			2	0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	5.8	5.6	5.6	5.4	5.5	5.2	5.5	5.8	5.9	5.9	6.3	5.9	12	6.3	5.2	5.7
マンガン及びその化合物				0.056						0.026			2	0.056	0.026	0.041
溶存マンガン				0.013						0.009			2	0.013	0.009	0.011
塩化物イオン	9.0	8.9	8.4	8.4	8.2	7.6	8.1	8.6	8.6	8.9	9.1	9.1	12	9.1	7.6	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.3	19.6	19.5	18.0	18.6	16.5	19.1	20.9	21.4	20.8	25.9	23.2	12	25.9	16.5	20.3
蒸発残留物			54						49				2	54	49	52
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.6
pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.2
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	2.6	3.3	3.3	4.9	4.4	5.1	3.0	3.1	3.0	2.1	4.6	4.0	12	5.1	2.1	3.6
濁度	0.7	0.7	0.8	1.2	1.0	1.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.6	1.2	12	1.6	0.6	1.0

大中尾浄水場 原水試験

水質基準項目

月 日	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21	9/20	10/16	11/20	12/18	1/22	2/19	3/18	2023 年 度			
													回数	最高値	最低値	平均値
昨日天候	晴	晴	雨／曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇／雨	曇／晴	晴／曇	曇／雨				
当日天候	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	晴				
気温	17.0	20.5	24.8	30.0	29.0	27.3	19.7	16.1	4.0	6.9	15.8	12.4	12	30.0	4.0	18.6
水温	16.5	18.4	20.3	23.6	24.6	23.8	19.5	14.7	13.5	12.5	12.3	12.1	12	24.6	12.1	17.6
一般細菌	5	14	20	140	110	240	30	36	23	16	47	19	12	240	5	58
大腸菌	<1.0	2.0	1.0	5.2	3.1	56	2.0	5.1	16	6.3	11	5.2	12	56	<1.0	9.4
ホミウム及びその化合物				<0.0003						<0.0003			2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001						<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	<0.10	0.17	0.21	0.19	0.21	0.17	0.23	0.24	0.15	0.28	0.22	12	0.28	<0.10	0.18
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素				<0.0002						<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004						<0.004			2	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン				<0.002						<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン				<0.001						<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸																
クロロ酢酸																
クロホルム																
ジクロロ酢酸																
ジブromクロロメタン																
臭素酸																
総トリハロメタン																
トリクロロ酢酸																
ブromジクロロメタン																
ブromホルム																
ホルムアルデヒド																
亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物				0.02						0.02			2	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物				0.05						0.11			2	0.11	0.05	0.08
溶存鉄				<0.03						0.06			2	0.06	<0.03	0.03
銅及びその化合物				<0.01						<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	7.2	5.3	5.7	5.5	5.7	4.6	5.9	5.9	6.1	6.5	6.3	5.6	12	7.2	4.6	5.9
マンガン及びその化合物				0.011						0.025			2	0.025	0.011	0.018
溶存マンガン				<0.005						<0.005			2	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	8.5	8.1	8.1	8.3	8.1	6.9	8.3	8.6	8.6	8.8	8.9	8.6	12	8.9	6.9	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65.7	17.5	21.8	16.0	21.5	11.4	28.2	22.6	25.1	40.7	27.3	22.3	12	65.7	11.4	26.7
蒸発残留物			55						54				2	55	54	54
陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール(ng/L)			<1	<1	<1	<1							4	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤						<0.002						<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類				<0.0005						<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	<0.3	0.6	0.5	<0.3	0.5	0.7	12	0.8	<0.3	0.4
pH値	7.6	7.2	7.3	7.1	7.3	7.0	7.4	7.2	7.3	7.6	7.3	7.3	12	7.6	7.0	7.3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		異常なし
臭気強度													0/12			
色度	1.1	2.6	2.5	2.9	3.2	5.1	2.7	3.9	3.4	2.6	4.1	4.8	12	5.1	1.1	3.2
濁度	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	1.6	0.5	1.0	1.1	0.9	1.8	1.6	12	1.8	0.2	0.9

牧野浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

黒崎浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

大中尾浄水場 原水試験

水質管理目標設定項目

[illegible]

水質管理目標設定項目(農薬)

採水地点	牧野浄水場原水	黒崎浄水場原水	大中尾浄水場原水				牧野浄水場原水	黒崎浄水場原水	大中尾浄水場原水		
月 日	8/21	8/21	8/21				8/21	8/21	8/21		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005			チオン ⁺ カルブ ⁺	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
2,2-DPA(ダラホ ⁺ ン)	—	—	—			チオファネートメチル	—	—	—		
2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002			チオヘンカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004			テフリトリオン	—	—	—		
MCPA	<0.0001	<0.0001	<0.0001			テルブ ⁺ カルブ ⁺ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009			トリクロピ ⁺ ル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
アセフェート	—	—	—			トリクロルホン(DEP)	—	—	—		
アトラジ ⁺ ン	<0.0001	<0.0001	<0.0001			トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001		
アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003			トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
アミトラ ⁺ ズ	—	—	—			ナブ ⁺ ロバミ ⁺ ド	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003			バ ⁺ ラコート	—	—	—		
イソキサチオン	—	—	—			ビ ⁺ ヘ ⁺ ロホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
イソフェンホス	—	—	—			ビ ⁺ ラクロニル	—	—	—		
イソプロカルブ ⁺ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001			ビ ⁺ ラゾ ⁺ キシフェン	—	—	—		
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003			ビ ⁺ ラゾ ⁺ リネート(ビ ⁺ ラゾ ⁺ レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
イブ ⁺ フェンカルバ ⁺ ズ ⁺ ン	—	—	—			ビ ⁺ リ ⁺ ダ ⁺ フェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		
イブ ⁺ ロヘ ⁺ ンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009			ビ ⁺ リ ⁺ ブ ⁺ チカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
イミノクタジ ⁺ ン	—	—	—			ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
インダ ⁺ ノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009			フィ ⁺ ブ ⁺ ロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005		
エスブ ⁺ ロカルブ ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003			フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
エトフェンブ ⁺ ロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008			フェノ ⁺ ブ ⁺ カルブ ⁺ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
エン ⁺ ド ⁺ スルファン(ヘン ⁺ ゾ ⁺ エビ ⁺ ン)	—	—	—			フェリム ⁺ ズ ⁺ ン	—	—	—		
オキサジ ⁺ クロモホ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002			フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
オキシ ⁺ ン銅(有機銅)	—	—	—			フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007		
オリサストロビ ⁺ ン	—	—	—			フェントラザ ⁺ ミ ⁺ ド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
カズ ⁺ サホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001			フサ ⁺ ライ ⁺ ド	<0.001	<0.001	<0.001		
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008			ブ ⁺ タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
カルタッ ⁺ ブ	—	—	—			ブ ⁺ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
カルハ ⁺ リル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002			ブ ⁺ ブ ⁺ ロフェジ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
カルホ ⁺ フラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005			フルアジ ⁺ ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
キノクラミ ⁺ ン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005			ブレ ⁺ チラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
キャブ ⁺ タン	<0.003	<0.003	<0.003			ブ ⁺ ロシミ ⁺ ド ⁺ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009		
クミル ⁺ ロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003			ブ ⁺ ロチオホス	—	—	—		
グリホサート	—	—	—			ブ ⁺ ロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
グルホシネート	—	—	—			ブ ⁺ ロビ ⁺ サミ ⁺ ド	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
クロメブ ⁺ ロップ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002			ブ ⁺ ロヘ ⁺ ナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
クロルニトロフェン(CNP)	—	—	—			ブ ⁺ ロモブ ⁺ チ ⁺ ド	<0.001	<0.001	<0.001		
クロルピ ⁺ リホス	—	—	—			ベ ⁺ ノミル	—	—	—		
クロタロニル(TPN)	—	—	—			ヘン ⁺ シクロ ⁺ ン	<0.001	<0.001	<0.001		
シアナジ ⁺ ン	<0.00001	<0.00001	<0.00001			ヘン ⁺ ゾ ⁺ ビ ⁺ シクロ ⁺ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009		
シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003			ヘン ⁺ ゾ ⁺ フェナッ ⁺ ブ ⁺	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
シ ⁺ ウ ⁺ ロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002			ヘン ⁺ タジ ⁺ ン	<0.002	<0.002	<0.002		
ジ ⁺ クロベ ⁺ ニル(DBN)	—	—	—			ヘン ⁺ デ ⁺ イメタリ ⁺ ン	<0.003	<0.003	<0.003		
ジ ⁺ クロルホ ⁺ ス(DDVP)	—	—	—			ヘン ⁺ ブラカルブ ⁺	—	—	—		
ジ ⁺ クワッ ⁺ ト	—	—	—			ヘン ⁺ フルラリ ⁺ ン(ヘ ⁺ スロジ ⁺ ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ジ ⁺ スルホ ⁺ トシ(エチルチオ ⁺ マト ⁺ ン)	—	—	—			ヘン ⁺ フレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007		
ジ ⁺ チオカルバ ⁺ メート系農薬	—	—	—			ホスチアセート	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
ジ ⁺ チオピ ⁺ ル	—	—	—			マラチオン(マラ ⁺ ソン)	<0.007	<0.007	<0.007		
シハロホッ ⁺ ブ ⁺ チル	<0.00006	<0.00006	<0.00006			メコブ ⁺ ロッ ⁺ ブ ⁺ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
シマジ ⁺ ン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003			メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
ジ ⁺ メタ ⁺ トリ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002			メタラキシ ⁺ ル	<0.002	<0.002	<0.002		
ジ ⁺ メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005			メチ ⁺ ダ ⁺ チオン(DMTP)	—	—	—		
シ ⁺ マトリ ⁺ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003			マト ⁺ ミノストロビ ⁺ ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
ダ ⁺ イ ⁺ アシ ⁺ ン ⁺ ン	<0.00003	<0.00003	<0.00003			マト ⁺ リ ⁺ ブ ⁺ ジ ⁺ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
ダ ⁺ イム ⁺ ロン	<0.008	<0.008	<0.008			メフェナセ ⁺ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ダ ⁺ ゾ ⁺ メ ⁺ ット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	—	—	—			メブ ⁺ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001		
チ ⁺ アシ ⁺ ニル	<0.001	<0.001	<0.001			モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
チ ⁺ ウ ⁺ ラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002			農薬類	<0.01	<0.01	<0.01		

牧野浄水場 原水試験

その他の項目

[illegible]

黒崎浄水場 原水試験

その他の項目

[illegible]

大中尾浄水場 原水試験

その他の項目

[illegible]

令和5年度 浄水場原水のクリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果（外海専用水道）

試料名	浄水場名	試料採取日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
牧野浄水場原水	牧 野	R5.4.17	検出せず	検出せず	自己検査
		R5.10.16	検出せず	検出せず	//
黒崎浄水場原水	黒 崎	R5.6.19	検出せず	検出せず	//
		R5.12.18	検出せず	検出せず	//
大中尾浄水場原水	大中尾	R5.7.18	検出せず	検出せず	//
		R6.1.22	検出せず	検出せず	//

（単位：個/10L）