

第1号様式（第5条関係）

「設計図書表紙」

土木建設 課長	土木建設 課長補佐	工務2 係長			審査	設計者	設計者氏名
							川下 寿一 印

令和 8 年度 契約番号 第 - 号 (当初設計)

業務名： 道路照明灯修繕（単価契約）

業務場所：長崎市内一円

上記の業務における設計図書は、次のとおりとする。

1	現場説明書	- ページ
2	現場説明に対する質問回答書 ※注意 1	
3	仕様書（特記仕様書を含む）	13 ページ
4	図面（数量総括表を含む）	図面 2 葉 ・ 数量総括表 - ページ

※注意 1 現場説明に対する質問があった場合には、「現場説明に対する質問回答書」により閲覧に供した後、設計図書として契約図書へ添付する。

令和8年度 道路照明灯修繕（単価契約）仕様書

1. 修繕の指示、連絡及び完了

道路照明灯の修繕において、市が別途委託する保守管理業者及び発注者から修繕の指示または連絡を受けた場合は、早期の修繕に努めるものとする。

2. 修繕内容の協議

道路照明灯の修繕内容は、（別紙1）のとおりとし、詳しくは18、19に示すものである。なお、内容について疑義がある場合は発注者と協議するものとする。

3. 履行場所

道路照明灯の修繕を行う範囲は、市内一円とする。（高島町・池島町を除く）

4. 業務計画書

受注者は、業務計画書を契約締結後速やかに提出すること。

業務計画書の内容については、発注者と十分に打ち合わせをすること。

5. 不点灯修繕報告書

道路照明灯の修繕完了後は、（別紙2）を速やかに保守管理業者へ提出すること。

なお、現場での修繕時に、別箇所の不具合等を確認し、本修繕（単価契約）内において対応可能なものについては、その場で修繕対応を行い、その結果を（別紙2）で提出して構わない。

6. 施工方法

（1） 本修繕は、次に示す図書のほか、この仕様書によるものとする。

①公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編 最新版）

②公共建築設備工事標準図（最新版）

③内線規程（最新版）

（2） 設計図書の優先順序は、発注者が指示する場合を除き上記①－②－③の順とする。

また、入札参加希望者へ提示する設計図書等のうち設計書積算条件、本工事費内訳書、明細書、代価表、ローカルマスタ（特殊単価表）一覧は、参考資料として提示するものであり、あくまでも入札参加希望者の適正・迅速な見積りに供するためのものであって、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

修繕の実施にあたっては、この主旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かな

いよう、その防止措置に留意すること。

- (3) 本修繕において、設計図書等に明記していないものについては、発注者の指示に従うものとする。
- (4) 受注者は、修繕施工について設計図書等に疑義が生じた場合は、あらかじめ発注者に申し出て指示を受けなければならない。
- (5) 受注者は、軽微な事項であって、設計図書等に明記のないものであっても、当然必要と認められるものについては、適切に施工するものとする。

7. 産業廃棄物処理

- (1) 受注者は、建設発生土及び建設廃棄物の建設副産物の処理にあたっては、「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守するものとする。
- (2) 建設副産物の処分については、関係法令等に基づき適正な処分地で処理するものとする。

建設廃棄物の運搬及び処理を委託する場合は、個別に書面により委託契約を締結し、その写しを提出すること。

8. 施工前調査、確認及び協議

- (1) 受注者は、本修繕施工中障害を与える恐れのある各種構造物等に対しては、適切な防設を施さなければならない。
- (2) 受注者は、修繕施工中損傷を与えた各種構造物等に対しては、遅滞なく、その状況を発注者の担当者に報告し、発注者が指示した場合を除き、直ちに必要措置を施さなければならない。
- (3) 受注者は、修繕着手前に必要に応じて水道管、ガス管等の埋設物の有無を占用する各施設管理者に確認すること。

また、掘削場所に埋設物がある場合は、埋設位置、深さ等の確認のため、埋設物管理者立会のうえ試掘を行うこと。

- (4) 受注者は、重機の旋回範囲に電力線等の架空占用物件がある場合には、各施設管理者と施工方法等を十分協議のうえ施工すること。

9. 修理に時間を要する場合の説明

灯具の取替等により、点灯までに時間を要する時は、発注者または保守管理業者に、速やかにその旨の説明を行うこと。

10. 自治会等との打合せ

道路照明灯の移設等において、必要に応じて詳細な場所などを自治会等と打合せを行った後、施工すること。

11. 昇柱者の教育、資格

道路照明灯を修繕する場合は、一般用電気工作物の低圧受電に必要な、電気工事士法（昭和35年法律139号）第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有し、かつ道路照明灯が設置されている柱等における活線作業・高所作業による感電・墜落事故防止に必要な労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第59条に基づく昇柱訓練を含む安全衛生特別教育を修了した者に作業させること。

12. 安全管理

施工中は事故防止のため、バリケード等の安全対策を行うこと。

13. 諸官庁等への手続き

諸官庁等への手続き・申請等は、受注者が代行し、その費用は契約単価に含むものとする。

14. 灯具カバーの清掃

ガード、レンズ、灯具グローブ等は修繕と同時に清掃も実施すること。

15. 報告書

当該月の街路灯修繕の報告書（別紙3-1、3-2）を、マイクロソフトエクセルにて作成及び修繕前後の写真（球替えを含む全種類）に黒板を入れて撮影し、修繕月の翌月の10日まで（10日が休日の場合は休日明け）に、令和9年3月分については令和9年3月31日までに提出すること。

写真の写し方は「長崎市建設工事共通仕様書」に基づき、発注者と十分に打ち合わせを行い提出すること。

16. 個人情報の取扱い

当該業務においては、施工場所の特定に個人情報を使用するが、その取扱いについては、個人情報保護法等に基づき行うこと。

17. 主要材料仕様

本工事に使用する機材は次の項目を共通仕様とし、次表に記載しているものと同等品とする。

- (1) LED灯具は、LED光源用に設計された一体型の灯具であり、LEDランプとは、既存灯具にLED管球を組込むものである。
- (2) 灯具の故障・不具合等で、製造業者に因るものは、製造業者の補償期間を工事完了後3年間以上とし取替まで含むものとする。
- (3) 防塵・防水性能は、IP44基準相当以上を満たしたものとする。
また、耐雷サージ性能は、15KV以上とする。
- (4) LED光源の設計寿命は、原則としてLED灯具が60,000時間以上、LEDランプが40,000時間以上(光束維持率70%を下回るまで)とする。

次表：主要材料使用

種 別	仕 様	製 造 者 名
LED ランプ	水銀灯 100W～300W 相当品 (白色) ナトリウム灯 70W～180W 相当品 (電球色) ※電源装置含む	岩崎電気 (株) (株) ジー・エス・ユアサ フィールディングス MARUWA SHOMEI (株)
LED 道路照明灯	水銀灯 200W～400W 相当品 (白色) ナトリウム灯 110W～220W 相当品 (電球色) ※電源装置は内蔵又は別置とする	パナソニック (株) 岩崎電気 (株) 東芝ライテック (株) MARUWA SHOMEI (株) (株) ジー・エス・ユアサ フィールディングス

18. 道路照明灯の主な修繕内容

- (1) 自動点滅器の撤去・取付 (別紙1 修繕 No. 1～15)

既存道路照明灯及び分電盤等に設置されている自動点滅器について、不良となっているものを各箇所に適する新たな自動点滅器へ撤去・取付を行うもの。

- (2) ポール内配線器具の撤去・取付 (別紙1 修繕 No. 16～18)

ア 老朽化等により修繕の必要があるポール内ブレーカー等の開閉器を防水仕様のブレーカー (ジョイントユニット) に取り替えるもの。

イ 使用箇所に応じて、漏電遮断器又は配線用遮断器を選定すること。

(3) モーガルソケットの撤去・取付 (別紙1 修繕 No. 19~21)

腐食等により不良となっている道路照明灯ランプ取付部モーガルソケット (口金E26又はE39) を撤去・取付するもの。

(4) LED照明器具・ランプ・電源装置の撤去・取付 (再使用取付含む)

(別紙1 修繕 No. 22~48)

ア 器具不良などにより不点灯となっている既存道路照明灯及び地下歩道等にある照明器具について適用する。

イ 撤去・取付する種別については、原則として既設と同等品かつ適合品とすること。

ウ 点灯は自動点滅器制御とする。

(5) 道路照明灯の撤去 (別紙1 修繕 No. 49~50)

ア 柱の撤去については、特に指定がない場合は地際で切断し、歩行者等の通行の妨げとならないよう、砂・モルタルで充填補修し平らに均すこと。

(6) 電柱共架用金具の使用 (別紙1 修繕 No. 51)

機器等の取付の際に必要な応じて電柱共架用金具を取り付けるものとする。

(7) 分電盤内等のブレーカー・自動点滅器・タイマー等の確認・調整

(別紙1 修繕 No. 52)

ア 分電盤等を介して電力供給されている道路照明灯について、不点灯時に分電盤内等のブレーカー・自動点滅器・タイマー等の機器の確認を行い、原因の究明及び復旧等を試みること。

イ 絶縁不良等が疑われる場合は、必要な応じて絶縁抵抗値などを測定すること。

(8) 電話番号等シール貼り (別紙1 修繕 No. 53)

ア 剥がれ、破れ等により電話番号や街灯番号が見えなくなっている電話番号シールの貼付け (貼り替え) を行う。

イ その他柱への一時的な貼り紙等にも適用する。

(9) 架線・引込線・管内配線等の処理・復旧 (別紙1 修繕 No. 54)

事故・災害等により断線した道路照明灯の引込線において、安全性を確保する必要がある場合に、電線の巻取り作業などを行う。

(9) 道路照明灯周辺の樹木等の枝払い (別紙1 修繕 No. 60)

道路照明灯の光を遮る樹木雑草などがある場合に、灯具から手の届く範囲内の樹木等を所有者の承諾を得た後除去し、設置効果を発揮できるようにする。

19. 移動費適用 (別紙1 修繕 No. 56~57)

修繕に係る高所作業車又は社用車の移動距離を考慮し、(別紙1) 記載の修繕番号56または57を別途積み上げ計上する。

原則として1件の修繕指示書に対し1件計上することとする。

なお、照明が同一分電盤で制御されており、周辺で連続する照明の修繕に関しては、1件の修繕指示書とみなす。

これによりがたい場合は、別途発注者と適用方法について協議の上決定するものとする。

20. 履行期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

21. 請負業者賠償責任保険等

受注者は、(別紙4) に定めた、請負業者賠償責任保険等に加入すること。

22. 道路照明灯の種類

道路照明灯とは、以下の種類を指すものとする。

灯 種	摘 要
道 路 照 明 灯	水銀灯・ナトリウム灯・LED灯ほか
橋 梁 灯	水銀灯・ナトリウム灯・LED灯ほか
地下横断歩道照明灯 ※アンダーパス等含む	蛍光灯・LED灯ほか
ト ン ネル 照 明 灯	LED灯ほか

23. 契約単価の決定方法

契約単価は落札額に種類別の換算割合(別紙5)を乗じて得た額をさらに予定数量で除した額(小数点第3位以下切捨て)とする。

ただし、契約単価に各種類別の予定数量を乗じて得た額の合計が落札金額を下回る場合は、原則として予定数量の少ない種類から順に1銭単位で加算(場合によっては減

算) し、端数調整を行う。

2 4. 高所作業車両

高所作業車両について以下のものを業務計画書に添付すること。

- (1) 高所作業車両
- ・車検証の写し
 - ・写真 (3 方向)

【リースの場合は、リース会社との契約書等確認書類 (書式任意)】

- (2) 高所作業車両用駐車場
- | | |
|---------|----------------|
| 土地所有の場合 | ・地図 |
| | ・車両の配置図 |
| | ・土地の登記全部事項証明 |
| 借地の場合 | ・地図 |
| | ・車両の配置図 |
| | ・地主の同意書 (書式任意) |
| | ・土地の登記全部事項証明 |

【リースの場合は、リース会社との契約書等の確認書類 (書式任意)】

2 5. 業務責任者

業務の実施に先立ち、直接的かつ恒常的な雇用関係にある業務責任者を選任し、次の事項について契約締結時に書面をもって監督職員に通知する。

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

- | | | |
|-----------------|-------------------|------|
| ・氏名 | ・生年月日 | ・経歴書 |
| ・業務に関する資格者証 (写) | ・受注者との雇用関係を証明する書類 | |

修繕内容表(道路照明灯)

修繕No.	修繕種類	単位
1	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/100V 本体	件
2	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/100V 本体	件
3	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/200V 本体	件
4	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/200V 本体	件
5	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/100V 受光部	件
6	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/100V 受光部	件
7	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/200V 受光部	件
8	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/200V 受光部	件
9	自動点滅器取付 リード線式 3A/100V	件
10	自動点滅器取付 リード線式 6A/100V	件
11	自動点滅器取付 リード線式 3A/200V	件
12	自動点滅器取付 リード線式 6A/200V	件
13	自動点滅器撤去 プラグイン式 本体	件
14	自動点滅器撤去 プラグイン式 受光部	件
15	自動点滅器撤去 リード線式	件
16	配線器具取付 ジョイントユニット ELCB	件
17	配線器具取付 ジョイントユニット MCCB	件
18	配線器具撤去	件
19	モーガソケット取付 E26	件
20	モーガソケット取付 E39	件
21	モーガソケット撤去 E26/E39	件
22	LEDベースライト取付 20形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件
23	LEDベースライト取付 40形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件
24	LEDベースライト撤去 20形相当	件
25	LEDベースライト撤去 40形相当	件
26	LED照明器具取付 電球色 NH110W相当 作業車等含む	件
27	LED照明器具取付 電球色 NH180W相当 作業車等含む	件
28	LED照明器具取付 電球色 NH220W相当 作業車等含む	件
29	LED照明器具取付 昼白色 HF200W相当 作業車等含む	件
30	LED照明器具取付 昼白色 HF250W相当 作業車等含む	件
31	LED照明器具取付 昼白色 HF300W相当 作業車等含む	件
32	LED照明器具取付 昼白色 HF400W相当 作業車等含む	件
33	LED照明器具再使用取付 作業車等含む	件
34	LEDランプ取付 電球色 NH70W相当	件
35	LEDランプ取付 電球色 NH110W相当	件
36	LEDランプ取付 電球色 NH180W相当	件
37	LEDランプ取付 昼白色 HF100W相当	件
38	LEDランプ取付 昼白色 HF200W相当	件
39	LEDランプ取付 昼白色 HF250W相当	件
40	LEDランプ取付 昼白色 HF300W相当	件
41	LED電源装置取付 NH70W/HF100W相当	件
42	LED電源装置取付 HF200W相当	件
43	LED電源装置取付 NH110W/HF250W相当	件
44	LED電源装置取付 NH180W/HF300W相当	件
45	LEDランプ再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件
46	LEDランプ撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件
47	LED電源装置再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件
48	LED電源装置撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件
49	道路照明灯撤去(照明器具・電柱共架アーム) 作業車等含む 照明器具のみにも適用	件
50	道路照明灯撤去(照明器具・ポール) 作業車等含む 単独ポール式に適用	件
51	電柱共架用金具使用	件
52	配電盤内確認・調整 自動点滅器・タイマー・ブレーカー等	件
53	故障先電話番号シール貼り 貼り替え含む	件
54	架線・引込線・管内配線等の処理・復旧	件
55	高所作業車使用	件
56	移動費適用(ライトバン)	件
57	移動費適用(高所作業車)	件
58	その他単価表外の出動	件
59	時間外出動(夜間・休日)	件
60	道路照明灯周辺の樹木等の枝払い	件

(別紙2)

修繕指示書				修繕報告書			
受付者				受付者		受付日時 令和 年 月 日 時 分	
受付日時		時	分	特定事項	* 修繕指示書と場所が相違した箇所のみ記入		
申込者	住 所	氏 名	電 話				
申込場所	住 所	氏 名		申込場所	住 所	氏 名	
地図ページ				地図ページ			
柱種別	九電柱・弱電柱・市鉄柱・軒先・木柱・デザイン灯			柱種別	九電柱・弱電柱・市鉄柱・軒先・木柱・デザイン灯		
管理番号	自治会		管理No.	管理番号	自治会		管理No.
	コートNo.		柱No.		コートNo.		柱No.
申込状況	球の種類	LED灯・ナトリウム灯・水銀灯・その他()		修繕内容	LED道路照明灯 灯具取替	取替・移設・新設・撤去	白色・電球色
	状態	不点灯・チカチカ・薄暗い・つきっぱなし				W × 灯	
	規格・数量	W × 灯			LED道路照明灯 ランプ取替	取替・移設・新設・撤去	白色・電球色
	灯具	取替・老朽・移設・撤去・設置				W × 灯	
	柱	腐れ・倒れ・傾き・サビ・建替・撤去・設置			LED街路灯 灯具取替	取替・移設・新設・撤去	白色・電球色
	電話番号シール貼り	有り ・ 無し				W × 灯	
	その他				高所作業車	使用する ・ 使用しない	
				その他の修繕	電話番号シール貼り ・ 引込線修理復旧		
					取替え有り ・ 取替え無し		
					自動点滅器	不点灯・つきっぱなし・断線・水入り・その他()	
					引込柱番号		
					その他		
工事店	修繕番号		備 考	修繕完了日時	令和 年 月 日 時 分		
				報告日時	令和 年 月 日 時 分	報告者	


修繕No.	修繕種類	単位	単価(税抜)	数量	小計
1	自動点滅器取付 フラグイン式 3A/100V 本体	件			
2	自動点滅器取付 フラグイン式 6A/100V 本体	件			
3	自動点滅器取付 フラグイン式 3A/200V 本体	件			
4	自動点滅器取付 フラグイン式 6A/200V 本体	件			
5	自動点滅器取付 フラグイン式 3A/100V 受光部	件			
6	自動点滅器取付 フラグイン式 6A/100V 受光部	件			
7	自動点滅器取付 フラグイン式 3A/200V 受光部	件			
8	自動点滅器取付 フラグイン式 6A/200V 受光部	件			
9	自動点滅器取付 リート線式 3A/100V	件			
10	自動点滅器取付 リート線式 6A/100V	件			
11	自動点滅器取付 リート線式 3A/200V	件			
12	自動点滅器取付 リート線式 6A/200V	件			
13	自動点滅器撤去 フラグイン式 本体	件			
14	自動点滅器撤去 フラグイン式 受光部	件			
15	自動点滅器撤去 リート線式	件			
16	配線器具取付 ショイントユニット ELCB	件			
17	配線器具取付 ショイントユニット MCCB	件			
18	配線器具撤去	件			
19	モーガルソケット取付 E26	件			
20	モーガルソケット取付 E39	件			
21	モーガルソケット撤去 E26/E39	件			
22	LEDベースライト取付 20形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件			
23	LEDベースライト取付 40形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件			
24	LEDベースライト撤去 20形相当	件			
25	LEDベースライト撤去 40形相当	件			
26	LED照明器具取付 電球色 NH110W相当 作業車等含む	件			
27	LED照明器具取付 電球色 NH180W相当 作業車等含む	件			
28	LED照明器具取付 電球色 NH220W相当 作業車等含む	件			
29	LED照明器具取付 昼白色 HF200W相当 作業車等含む	件			
30	LED照明器具取付 昼白色 HF250W相当 作業車等含む	件			
31	LED照明器具取付 昼白色 HF300W相当 作業車等含む	件			
32	LED照明器具取付 昼白色 HF400W相当 作業車等含む	件			
33	LED照明器具再使用取付 作業車等含む	件			
34	LEDランプ取付 電球色 NH70W相当	件			
35	LEDランプ取付 電球色 NH110W相当	件			
36	LEDランプ取付 電球色 NH180W相当	件			
37	LEDランプ取付 昼白色 HF100W相当	件			
38	LEDランプ取付 昼白色 HF200W相当	件			
39	LEDランプ取付 昼白色 HF250W相当	件			
40	LEDランプ取付 昼白色 HF300W相当	件			
41	LED電源装置取付 NH70W/HF100W相当	件			
42	LED電源装置取付 HF200W相当	件			
43	LED電源装置取付 NH110W/HF250W相当	件			
44	LED電源装置取付 NH180W/HF300W相当	件			
45	LEDランプ再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件			
46	LEDランプ撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件			
47	LED電源装置再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件			
48	LED電源装置撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件			
49	道路照明灯撤去(照明器具・電柱共架アーム) 作業車等含む 照明器具のみにも適用	件			
50	道路照明灯撤去(照明器具・ポール) 作業車等含む 単独ポール式に適用	件			
51	電柱共架用金具使用	件			
52	配電盤内確認・調整 自動点滅器・タイマー・ブレーカー等	件			
53	故障先電話番号シール貼り 貼り替え含む	件			
54	架線・引込線・管内配線等の処理・復旧	件			
55	高所作業車使用	件			
56	移動費適用(ライトバン)	件			
57	移動費適用(高所作業車)	件			
58	その他単価表外の出勤	件			
59	時間外出勤(夜間・休日)	件			
60	道路照明灯周辺の樹木等の枝払い	件			
			計		
			金額(税抜)		
			消費税等相当額		
			金額(税込)		

(別紙4) 請負業者賠償責任保険等契約説明書

請負業者賠償責任保険	対人賠償	被害者1名当たりてん補限度額は5,000万円以上とする。
		1事故当たりのてん補限度額は、1億円以上とする。
	対物賠償	1事故当たりのてん補限度額は1,000万円以上とする。
工事目的物等保険	組立保険	本工事は組立工事保険を付保するものとする。 保険金額は、請負契約金額（支給品、貸与品がある場合は相当額を加算した額）とする。
その他	保険期間	業務着手から目的物の完成引き渡し時（検査期間10日以上を含む）までとする。なお、保険契約日は請負契約日と異なってもよく、保険契約日の遡及はできない。
	被保険者	発注者、受注者及びその全下請負人とする。 （本市では被保険者に発注者を加えることによって、原則として発注者は損保会社から求償権を行使されないものと解し、求償権不行使特約は新たに要しないものとしている。）

種類別予定数量及び換算割合

修繕No.	修 繕 種 類	単位	予定数量	換算割合
1	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/100V 本体	件	1	0.00195174
2	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/100V 本体	件	1	0.00200838
3	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/200V 本体	件	3	0.00656052
4	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/200V 本体	件	1	0.00222932
5	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/100V 受光部	件	2	0.00186878
6	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/100V 受光部	件	1	0.00099103
7	自動点滅器取付 プラグイン式 3A/200V 受光部	件	2	0.00233898
8	自動点滅器取付 プラグイン式 6A/200V 受光部	件	2	0.00242369
9	自動点滅器取付 リード線式 3A/100V	件	10	0.00822979
10	自動点滅器取付 リード線式 6A/100V	件	2	0.00219511
11	自動点滅器取付 リード線式 3A/200V	件	3	0.00344531
12	自動点滅器取付 リード線式 6A/200V	件	1	0.00133241
13	自動点滅器撤去 プラグイン式 本体	件	6	0.00252646
14	自動点滅器撤去 プラグイン式 受光部	件	7	0.00184572
15	自動点滅器撤去 リード線式	件	16	0.00637429
16	配線器具取付 ジョイントユニット ELCB	件	1	0.00593968
17	配線器具取付 ジョイントユニット MCCB	件	3	0.01060849
18	配線器具撤去	件	3	0.00130458
19	モーガソケット取付 E26	件	2	0.00246681
20	モーガソケット取付 E39	件	1	0.00169207
21	モーガソケット撤去 E26/E39	件	3	0.00268962
22	LEDベースライト取付 20形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件	1	0.00745919
23	LEDベースライト取付 40形相当 防湿・防雨 昼白色 直付型 SUS	件	1	0.01090237
24	LEDベースライト撤去 20形相当	件	1	0.00029237
25	LEDベースライト撤去 40形相当	件	1	0.00041844
26	LED照明器具取付 電球色 NH110W相当 作業車等含む	件	1	0.04836575
27	LED照明器具取付 電球色 NH180W相当 作業車等含む	件	1	0.05600903
28	LED照明器具取付 電球色 NH220W相当 作業車等含む	件	1	0.05799047
29	LED照明器具取付 昼白色 HF200W相当 作業車等含む	件	2	0.07068793
30	LED照明器具取付 昼白色 HF250W相当 作業車等含む	件	1	0.04496894
31	LED照明器具取付 昼白色 HF300W相当 作業車等含む	件	2	0.10239347
32	LED照明器具取付 昼白色 HF400W相当 作業車等含む	件	1	0.05742428
33	LED照明器具再使用取付 作業車等含む	件	1	0.00618681
34	LEDランプ取付 電球色 NH70W相当	件	1	0.00969014
35	LEDランプ取付 電球色 NH110W相当	件	1	0.01554987
36	LEDランプ取付 電球色 NH180W相当	件	2	0.03732766
37	LEDランプ取付 昼白色 HF100W相当	件	1	0.00969014
38	LEDランプ取付 昼白色 HF200W相当	件	2	0.02934476
39	LEDランプ取付 昼白色 HF250W相当	件	1	0.01622936
40	LEDランプ取付 昼白色 HF300W相当	件	2	0.03676146
41	LED電源装置取付 NH70W/HF100W相当	件	2	0.00962209
42	LED電源装置取付 HF200W相当	件	2	0.01199967
43	LED電源装置取付 NH110W/HF250W相当	件	2	0.01284934
44	LED電源装置取付 NH180W/HF300W相当	件	4	0.02626463
45	LEDランプ再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件	1	0.00043336
46	LEDランプ撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件	20	0.00923611
47	LED電源装置再使用取付 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件	1	0.00113089
48	LED電源装置撤去 NH70W~180W、HF100W~300W相当	件	20	0.02264288
49	道路照明灯撤去(照明器具・電柱共架アーム) 作業車等含む 照明器具のみにも適用	件	4	0.01255960
50	道路照明灯撤去(照明器具・ポール) 作業車等含む 単独ポール式に適用	件	2	0.01417323
51	電柱共架用金具使用	件	1	0.01007751
52	配電盤内確認・調整 自動点滅器・タイマー・ブレーカー等	件	65	0.09124948
53	故障先電話番号シール貼り 貼り替え含む	件	160	0.02243735
54	架線・引込線・管内配線等の処理・復旧	件	2	0.00310118
55	高所作業車使用	件	36	0.04143842
56	移動費適用(ライトバン)	件	95	0.00682181
57	移動費適用(高所作業車)	件	36	0.00844108
58	その他単価表外の出勤	件	12	0.00252345
59	時間外出勤(夜間・休日)	件	2	0.00063162
60	道路照明灯周辺の樹木等の枝払い	件	2	0.00365108
			計	1.00000000

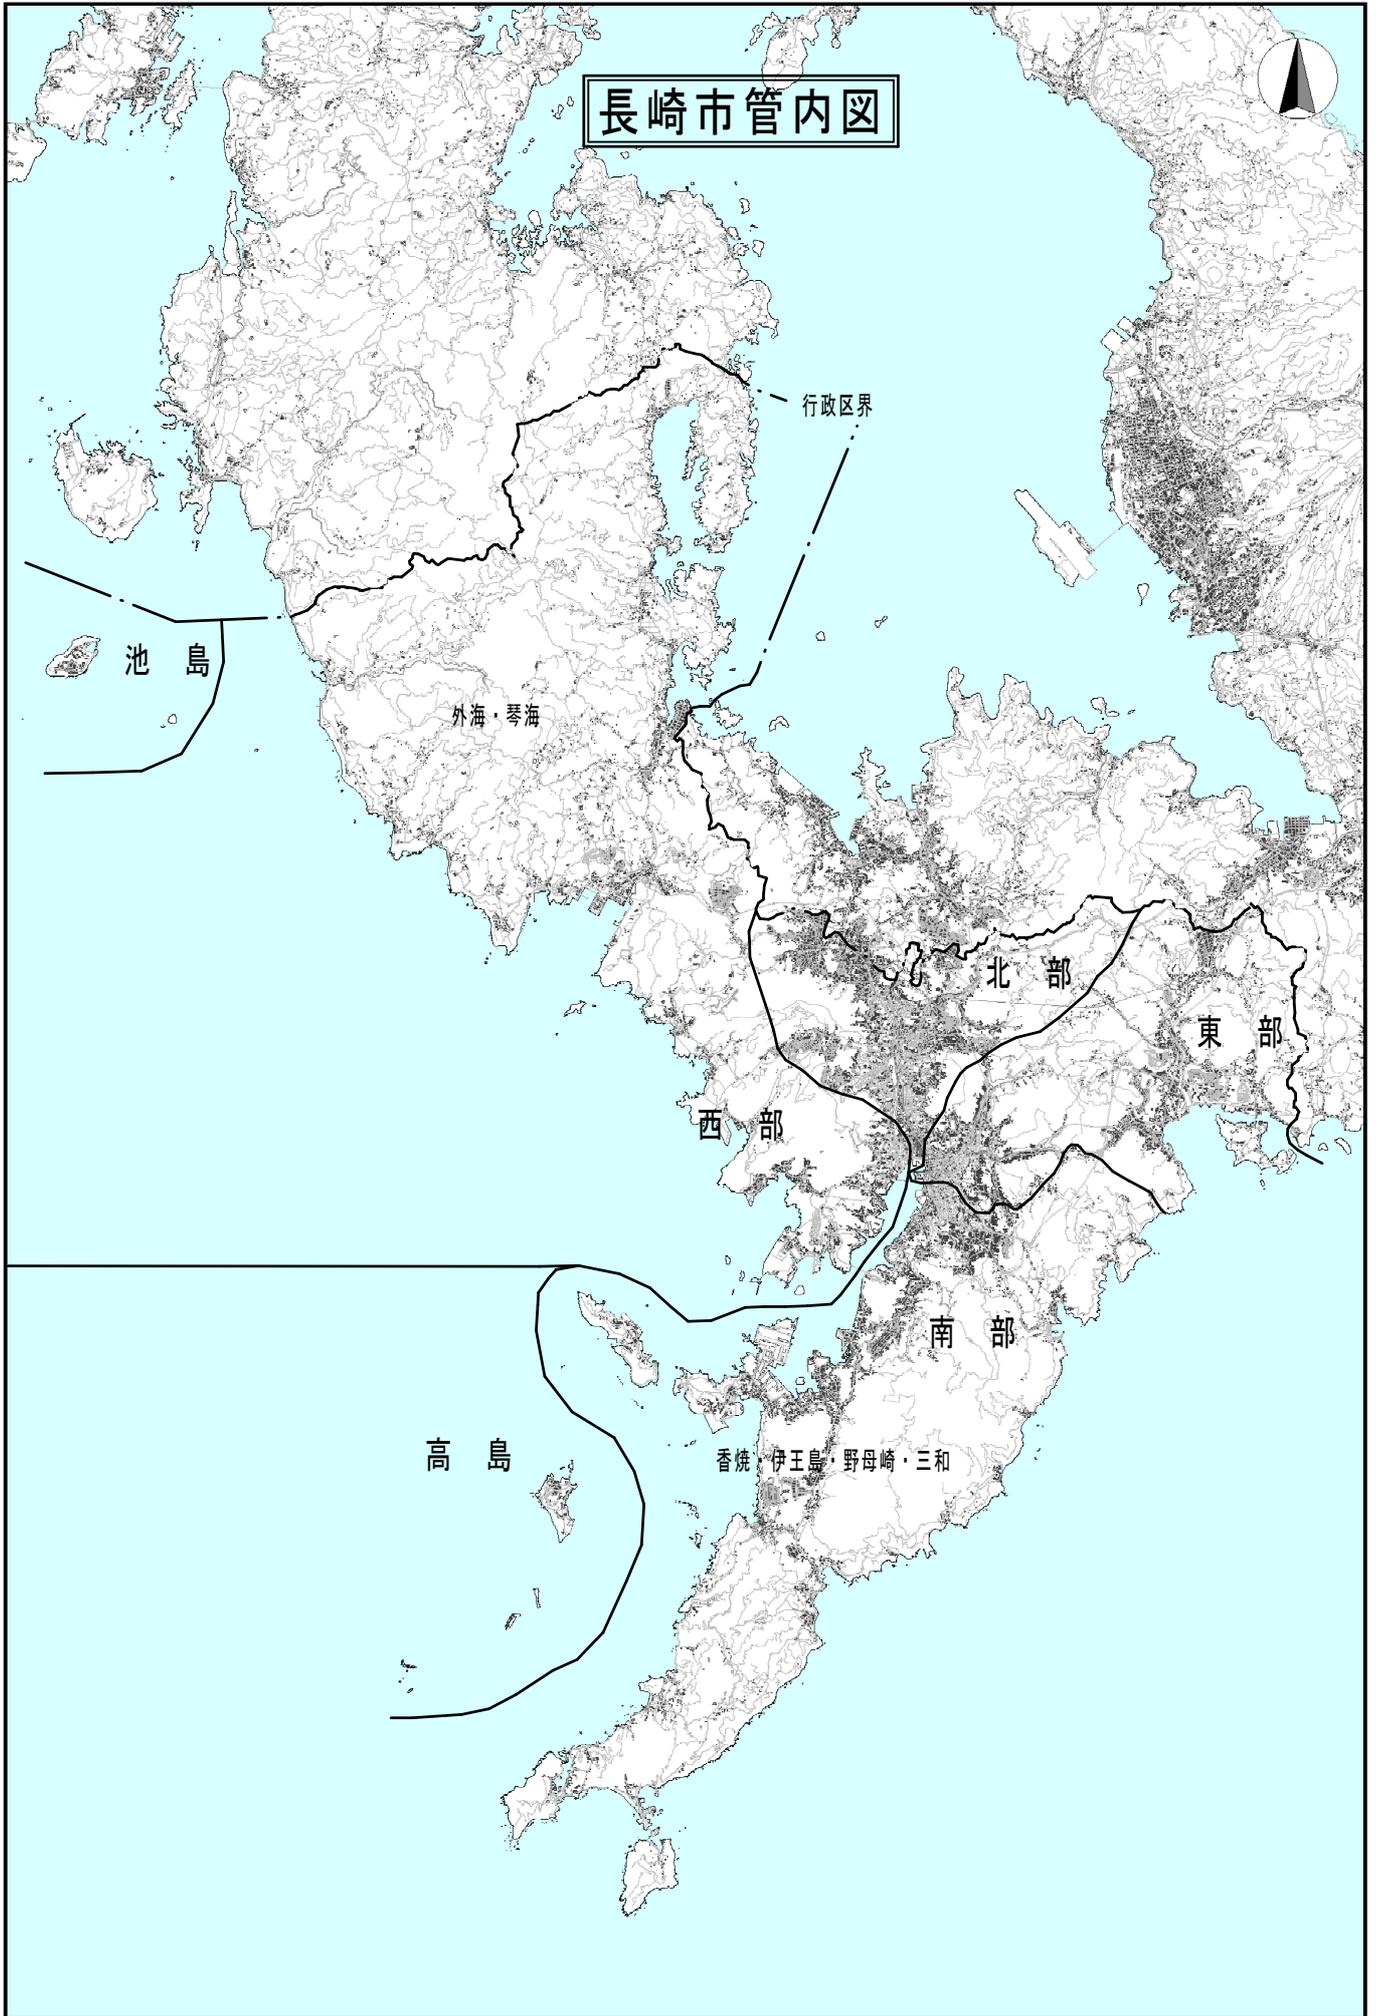

(図面 1)

