

R8年 9月 15日

仕様書に対する質問回答書

件名：攪拌機購入



	内 容
質問事項	指定型式SM75Bは、メーカー確認の結果、オールステンレス製でメーカー標準は無塗装とのことです。メーカー見解では、日本下水道事業団仕様においても、ステンレス製機器は特段の塗装指定がない場合、無塗装とのことです。本機は無塗装としてよろしいでしょうか。塗装が必要な場合は、対象部位および塗装仕様をご教示ください。
回 答	本機の塗装箇所につきましてはケーシング部の塗装を行ってください。 また、耐薬品部・水中部の仕様で塗装を行ってください。

R8年 9月 15日

仕様書に対する質問回答書

件名：攪拌機購入

	内 容
質問事項	攪拌機の更新にあたり、既設機器の撤去ならびに新設機器の搬入・据付には、汚泥処理棟内への搬入、設置箇所までの横移動および吊上げ作業を要すると考えます。 施工方法検討のため、搬入経路、搬入口、既設吊上設備（天井クレーン、吊上げ装置等）の有無、使用可否をご教示ください。
回 答	汚泥棟前にクレーン車を止めて2階汚泥貯留槽まで吊り上げて搬入させていただきます。

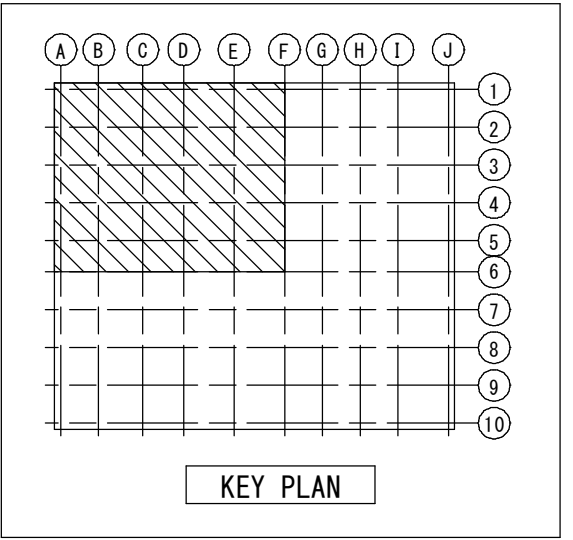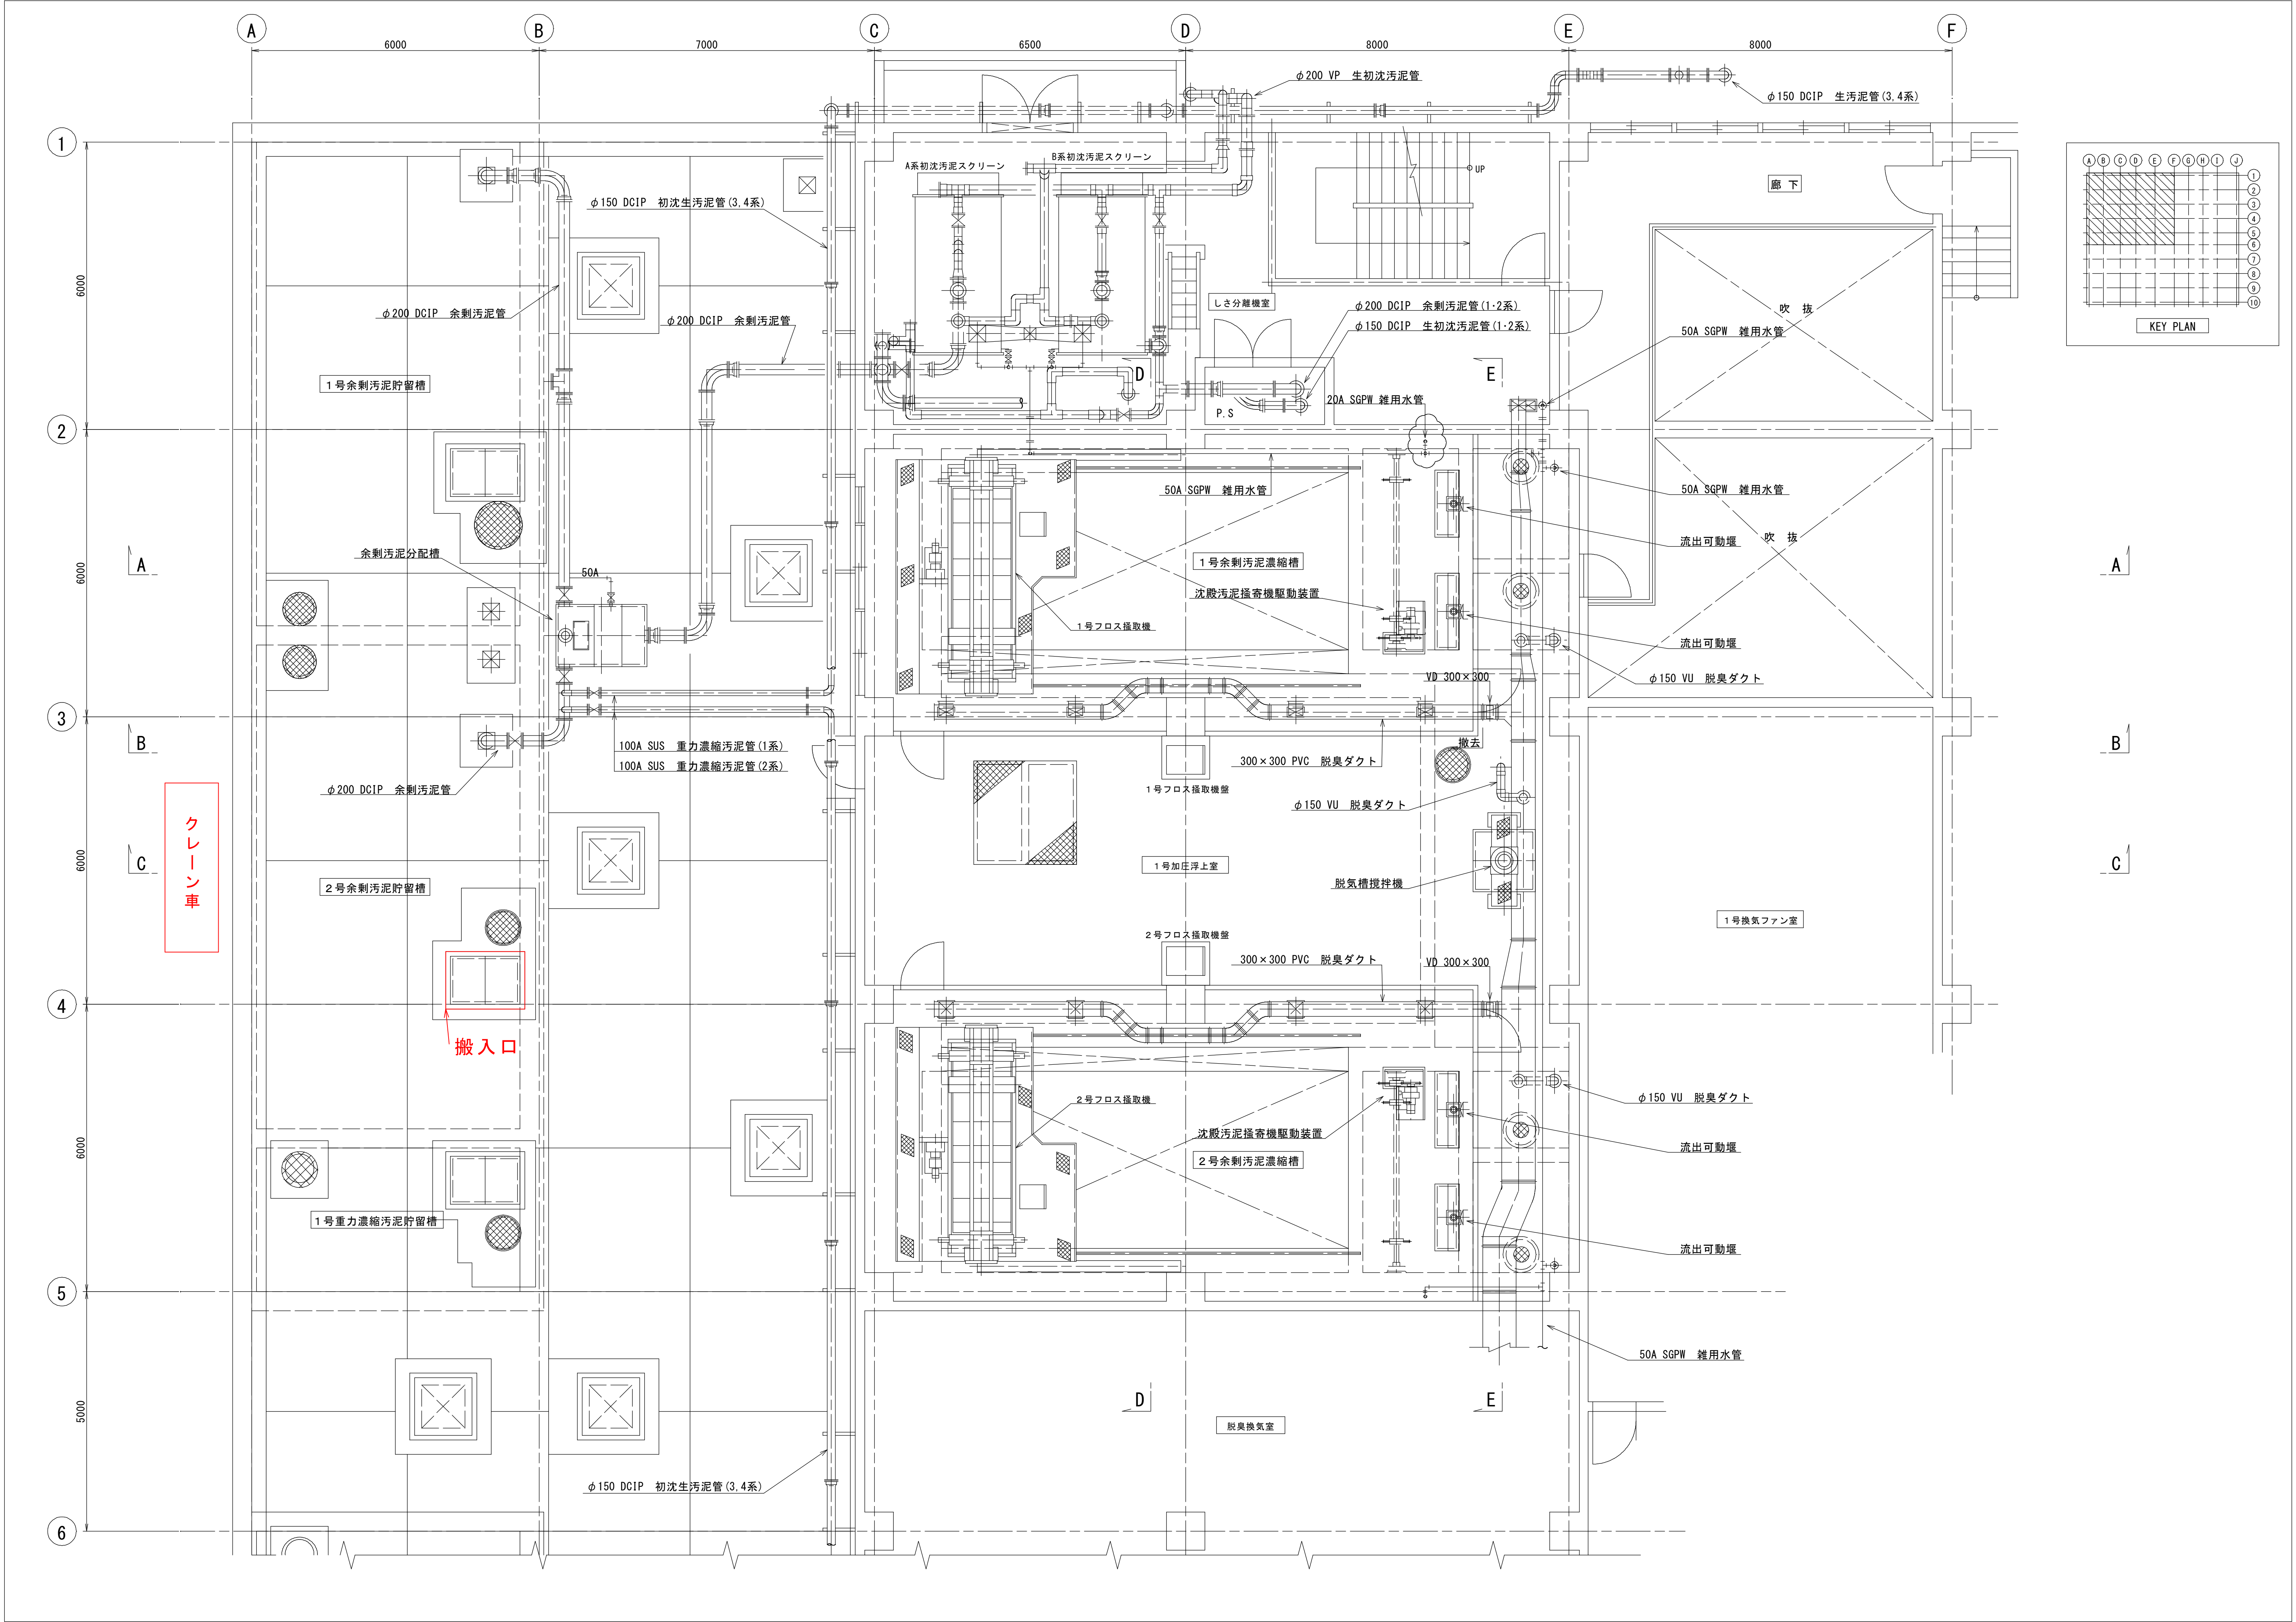

クレーン車

搬入口

